




# MANUALE SIGILLATURE



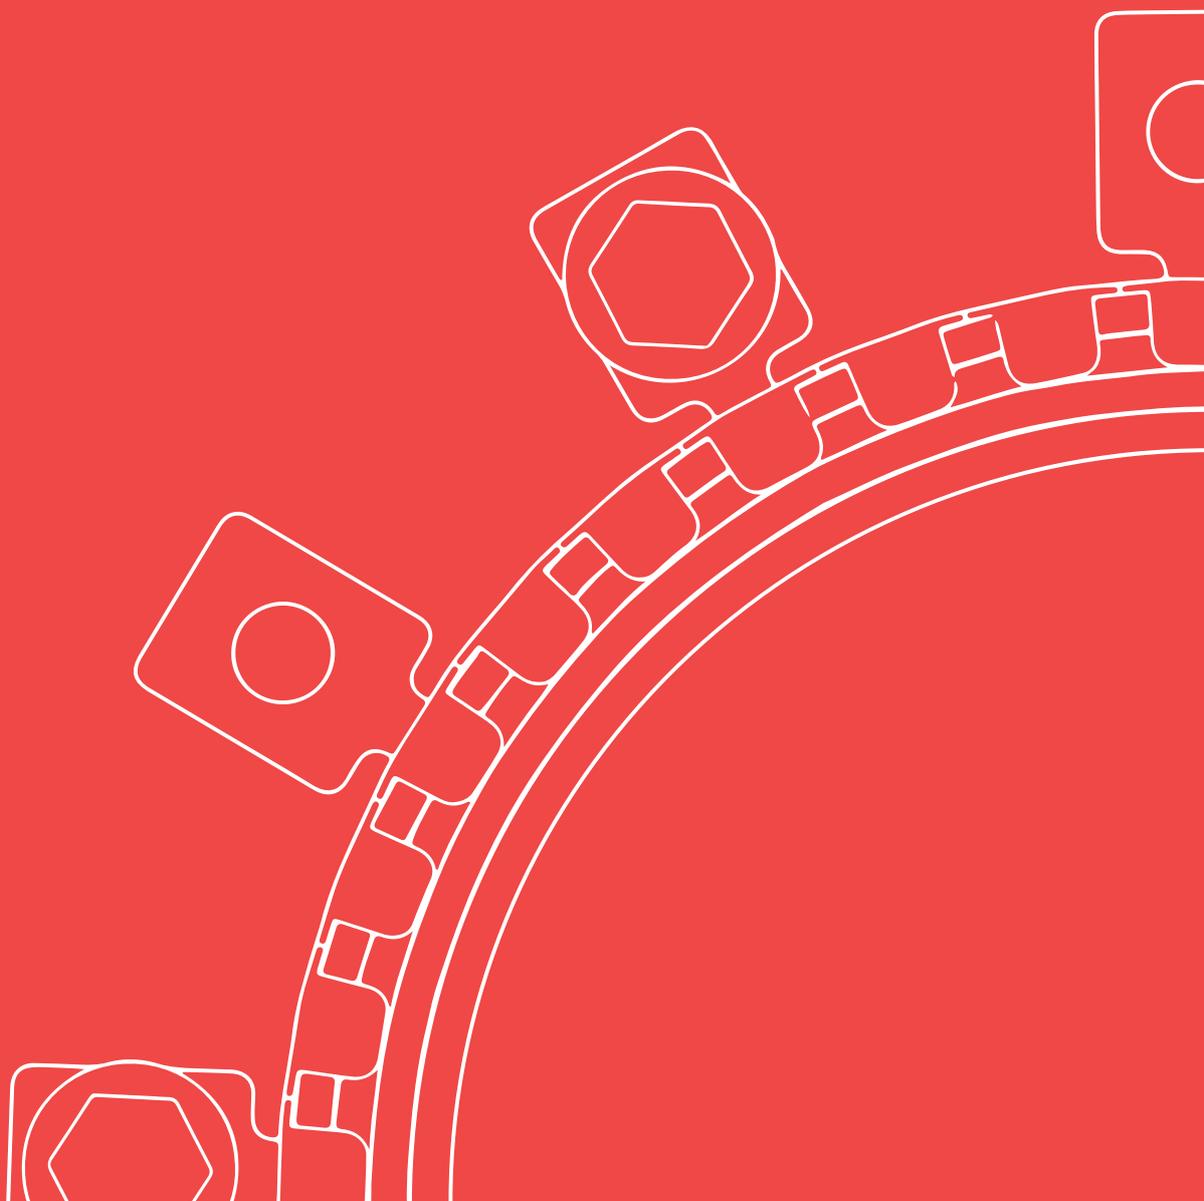

Gentile lettore,

Grazie alla fiducia di un numero sempre maggiore di clienti, AF Systems, nata nei primi anni '90, è ad oggi uno dei principali produttori Europei di sistemi tagliafuoco per attraversamenti di impianti.

L'altissima specializzazione in questo segmento di mercato e l'esperienza diretta delle criticità di cantiere, hanno permesso alla nostra azienda di sviluppare negli anni sistemi innovativi, in grado di rispondere non soltanto ai più stringenti parametri normativi, ma anche alle richieste più particolari e specifiche portate avanti da molti utilizzatori dei nostri sistemi.

Considerato che solo una posa conforme a quanto effettivamente certificato garantisce la messa in sicurezza dei locali e delle persone in essi presenti, abbiamo sempre prestato a livello di Ricerca e Sviluppo particolare attenzione alla realizzazione di sistemi in grado di adattarsi a dimensioni e tipologie di impianti molto diverse tra loro e di poter essere posati anche in condizioni di accessibilità ridotta.

Questo catalogo, rinnovato nella sua impostazione e contenuti vuole aiutare in modo ancora più efficace il professionista antincendio a muoversi con sicurezza nella scelta della soluzione migliore all'interno della vasta gamma a sua disposizione per la sigillatura antincendio di attraversamenti di impianti elettrici, meccanici e giunti.

A questo fine, accanto al tradizionale approccio per prodotto, presente nella prima parte del volume, è presente un'ampia sezione in cui i contenuti sono organizzati per tipologia di problema da risolvere, con una indicazione dei dettagli tecnici, delle performance e dei limiti di ciascun sistema.

Abbiamo infine integrato un'ampia premessa per introdurre agli utilizzatori che si stanno avvicinando a questo settore i concetti fondamentali e la terminologia tecnica usata in questo manuale.

Coloro che dispongono di una precedente versione del catalogo generale o della guida sistemi, accanto al nuovo formato potranno trovare tra queste pagine moltissime nuove soluzioni certificate negli ultimi mesi su supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, pareti/solai Xlam e controsoffitti a membrana.

Sono invece assenti le soluzioni dedicate alla protezione di filtri a prova di fumo e delle vie di esodo, ora incluse in un catalogo dedicato, anch'esso aggiornato e rinnovato.

Con la speranza di poter sempre essere al vostro fianco come partner per la protezione passiva al fuoco, vi auguriamo una buona lettura e vi suggeriamo di visitare il nostro sito web per ottenere tutti gli ultimi aggiornamenti e provare anche gli strumenti dinamici online di supporto alla progettazione.

Grazie per la fiducia,

Un saluto cordiale da tutto il Team AF Systems.



Il presente documento fotografa la situazione delle certificazioni in un momento temporale preciso ed è probabile che al momento della lettura vi siano altre innovazioni/certificazioni di prodotto in corso d'opera che potranno essere incluse solo in una ristampa successiva. L'esperienza nella preparazione di cataloghi e documenti tecnici ci mostra che, nonostante i meticolosi controlli su figure, testi, riferimenti certificativi e dati dimensionali, non è possibile escludere con certezza la presenza di un errore. Per questo le schede che troverete nelle pagine seguenti avranno un valore puramente indicativo e la richiesta di una conferma sulle modalità di applicazione è in ogni caso sempre consigliata. Ringraziamo pertanto tutti coloro che ci segnaleranno eventuali imprecisioni e vorranno contribuire con i propri suggerimenti a una versione successiva del catalogo ancora più completa, puntuale e corretta.

[info@af-systems.com](mailto:info@af-systems.com)

---

## Principi generali e quadro normativo attuale

Per prevenire e contrastare un incendio è necessario conoscere le cause e le condizioni che ne favoriscono l'innesco e lo sviluppo. In questo paragrafo e nei successivi approfondiamo gli elementi di base dell'incendio e delle misure applicabili affinché:

- l'incendio non si verifichi;
- l'incendio non si propaghi;
- le persone coinvolte siano rapidamente poste in salvo;
- fiamme e gas possano essere estinti al più presto.

Queste conoscenze ci permetteranno di comprendere meglio la differenza tra i concetti di prevenzione, protezione passiva e attiva a cui faremo rapidamente cenno prima di focalizzare l'attenzione su *protezione strutturale* e *compartimentazione*, i due macro ambiti della protezione passiva al fuoco.

L'ultima parte dell'introduzione tratta con maggiore dettaglio la compartimentazione di aree che presentino discontinuità lungo il loro perimetro, con particolare attenzione agli attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici, nonché ai giunti di dilatazione.

## L'incendio: definizione e caratteristiche

L'incendio è la combustione "non controllata" di solidi, liquidi o gas in un luogo non preparato allo scopo, o in un momento imprevisto, a seguito di un'accensione di tipo termica, meccanica, elettrica o umana.

In termini più tecnici si tratta di una reazione di ossidoriduzione esotermica in cui un "combustibile" (1) si ossida e un "comburente" (2) si riduce, tramite una fonte di innesco (3).

(1) I combustibili sono le sostanze in grado di reagire con l'ossigeno (o con un altro comburente). Possono essere classificati in base allo stato fisico differenziandosi in combustibili solidi, liquidi e gassosi, in grado di produrre energia termica a seguito di una reazione di combustione. Caratteristica fondamentale di ogni combustibile è il proprio potere calorifico ossia la quantità massima di energia che può essere ottenuta dalla combustione completa di una quantità unitaria di combustibile in condizioni standard.

Ogni materiale ha una sua temperatura caratteristica oltre la quale continua a bruciare e sotto la quale, invece, tende a esaurirsi, la cosiddetta *temperatura di accensione*.

(2) I comburenti sono tutte quelle sostanze in grado di ossidare i materiali combustibili, il più comune è l'ossigeno contenuto nell'aria. Altre sostanze ossidanti, sia liquide che solide o gassose che permettono la combustione, sono il nitrato di potassio, il permanganato di potassio, l'acqua ossigenata, il cromato di potassio e il protossido di azoto.

(3) Le fonti di innesco sono quelle fonti di calore necessarie a innalzare la temperatura del combustibile durante il processo di combustione. Si suddividono in: innesco per attrito, innesco diretto e innesco indiretto. *Innesco per attrito*, ossia quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due materiali; *innesco diretto*, quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra in contatto con un materiale combustibile in presenza di ossigeno; *innesco indiretto* quando il calore di innesco si trasmette per convezione (quando la trasmissione del calore è accompagnata da un movimento di materia), conduzione (quando la propagazione del calore avviene attraverso elementi solidi) o irraggiamento (quando l'energia si propaga direttamente sotto forma di onde elettromagnetiche).

## Sviluppo di un incendio: fasi

Ogni incendio è caratterizzato da quattro fasi distinte: ignizione e prima propagazione, flashover, incendio generalizzato e decadimento.

### 1 - Ignizione

In questa fase ha inizio il processo di combustione per effetto di una sorgente termica che riscalda il combustibile fino a portarlo alla sua temperatura di ignizione.

Il propagarsi di questo fenomeno richiede necessariamente la presenza contemporanea dei tre elementi descritti nel precedente paragrafo e riportati di seguito come lati di un ipotetico "triangolo" del fuoco (Figura 1). In assenza anche solo di uno dei fattori, l'innesco, e quindi l'incendio, non può avvenire.




Figura 1 | Il "triangolo" del fuoco

L'interruzione del triangolo del fuoco comporta lo spegnimento dell'incendio. Questa operazione può essere effettuata su ognuno dei tre lati, assumendo diversa denominazione a seconda del componente interessato: *separazione* (se si sottrae all'incendio il combustibile), *soffocamento* (se si impedisce il contatto tra l'aria o l'ossigeno e il combustibile), *raffreddamento* (se si abbassa la temperatura al di sotto di quella di accensione delle sostanze).

In questa fase se l'oggetto combustibile acceso è distante da altro materiale combustibile, il fuoco non si può propagare e, una volta esaurito il combustibile, la combustione cessa. Se, invece, nel suo cammino il combustibile acceso viene a contatto con altro materiale combustibile, per effetto di pirolisi, si possono generare vapori e gas facilmente accendibili; le fiamme propagano l'incendio ai vari elementi combustibili e quindi, per gradi, a tutto il locale.

### 2 - Flashover

In questa fase, definita anche "punto di flashover", la velocità di combustione si innalza, la temperatura aumenta e vengono prodotti rilevanti volumi di fumi e gas con propagazione improvvisa delle fiamme attraverso gas e vapori incombusti. È uno stadio di transizione da un incendio in crescita a uno pienamente sviluppato dove tutti i materiali combustibili sono coinvolti simultaneamente nell'incendio. Generalmente questa fase comporta un incremento della temperatura sino a 500/600° in poco tempo (da 5 a 25 min).

### 3 - Incendio generalizzato

Al di sopra delle temperature di flashover la maggior parte dei materiali comuni è infiammabile e partecipa alla combustione. La trasmissione di calore all'interno degli edifici diventa rilevante e la resistenza strutturale di pareti, soffitti, pilastri e travi può essere seriamente compromessa. I rischi di deterioramento e collasso delle strutture portanti da un lato e la rapidità di diffusione dell'incendio dall'altro, rendono questa fase particolarmente insidiosa.

## 4 - Decadimento

Il progressivo esaurimento del combustibile inizia un processo di estinzione con graduale riduzione del flusso di calore generato: è la fase del decadimento. In questa fase il raffreddamento è lento e ugualmente pericoloso: zone apparentemente fredde

possono celare fuoco latente che aspetta “nuova benzina” per poter dar luogo a una nuova ignizione. Questa fase termina convenzionalmente quando la temperatura scende al di sotto dei 300°C circa.

### Box 1 | Curve di temperatura e approccio alla progettazione

Il grafico temperatura-tempo, descrive un determinato andamento nel caso di un incendio. Le quattro fasi si distinguono per i diversi valori di inclinazione della curva, cioè per la diversa velocità di variazione della temperatura nel tempo.

In riferimento alla determinazione dell'andamento della temperatura ambiente durante le fasi dell'incendio, la normativa europea consente, in pratica, due approcci per la risoluzione dell'analisi termica.

Sono ammesse curve di incendio, tempo-temperatura, nominali (approccio prescrittivo) e naturali (approccio prestazionale)

(1) la curva nominale è adottata per la classificazione delle costruzioni e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale; essa rappresenta essenzialmente la fase post flashover (incendio generalizzato), senza considerare le fasi di innesco, propagazione e raffreddamento;

(2) la curva naturale viene determinata in base a modelli d'incendio, e a parametri fisici, che definiscono le variabili di stato all'interno del compartimento; essa agisce sugli elementi costruttivi per l'intera durata dell'incendio, compresa la fase di raffreddamento, fino al ritorno alla temperatura ambiente.

#### Curva degli “idrocarburi”, curva “cellulosica (ISO 834)” e curva naturale di un incendio

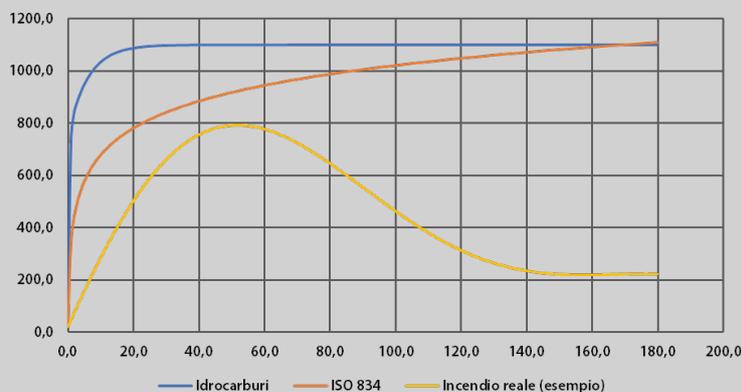


Figura 2 | Curve nominali e naturali di un incendio

Nella Figura 2 diverse curve convivono all'interno di un unico spazio. Le curve più in alto, *nominali*, rappresentano un modello standard di evoluzione delle temperature di un incendio generalizzato in un contesto con prevalenza di combustibili di origine *idrocarburea* (curva azzurra) e con prevalenza di combustibili di natura *cellulosica* (curva rossa). Quest'ultima curva, denominata *ISO 834*, è divenuta di riferimento nell'edilizia civile ed è attualmente utilizzata dalle normative di prova di resistenza al fuoco per valutare le performance dei diversi sistemi protettivi.

Il suo andamento logaritmico è quindi replicato durante i test di resistenza al fuoco in tutti i laboratori ufficiali.

La terza curva del grafico (di colore “giallo”) è esemplificativa di uno scenario non standard modellato da uno studio di progettazione sulla base degli elementi effettivamente presenti nel contesto in esame, della loro infiammabilità e potere calorifico.

Se le curve nominali standard restano dunque un riferimento per la comparazione di sistemi diversi, negli ultimi anni l'evoluzione delle tecniche e degli strumenti informatici ha permesso di descrivere in modo molto più preciso e affidabile le specificità degli ambienti soggetti a rischio incendio. L'introduzione nella progettazione della metodologia “BIM” e la diffusione dei software di rappresentazione tridimensionale delle dinamiche di incendio sono probabilmente gli esempi più lampanti delle nuove possibilità di simulazione degli scenari di incendio.

Questa evoluzione tecnologica è stata in molti Paesi accompagnata da un impulso normativo verso l'adozione di un approccio prestazionale, adattato ai singoli contesti e basato sull'utilizzo di curve naturali simulate.

## Prevenzione e Protezione Incendi

La “Prevenzione Incendi”, nel senso più ampio del termine, è la disciplina che studia e attua tutte le misure intese a prevenire, segnalare e ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze per persone, cose, attività produttive e ambiente.

Come si può dedurre da questa definizione e dal seguito del testo, l'ambito della prevenzione include oltre alle misure di protezione antincendio, anche tutte le attività di formazione su rischi e comportamenti da tenere in caso di pianificazione di una strategia antincendio.

Per ridurre al minimo il rischio incendi, occorre infatti un'adeguata conoscenza dei rischi connessi all'utilizzo di determinati materiali (es. potere calorifico specifico) delle possibilità di separazione fisica di ambienti a elevato rischio incendio (anche tenendo conto delle possibilità di dislocazione dei locali in fase progettuale), delle norme e dei sistemi disponibili per ottenere un determinato grado di protezione.

La “**protezione antincendio**” poggia le basi su un complesso di misure finalizzate alla riduzione dei rischi e danni provocati dal sorgere di un incendio (danni alle persone, alle strutture, alle attività e all'ambiente) agendo sulla magnitudo dell'evento incendio ( $\text{Rischio} = \text{Frequenza} \times \text{Magnitudo}$ ).

## Box 2 | Sistemi di protezione attiva e protezione passiva

La protezione antincendio può essere di tipo attivo o passivo.

Gli strumenti della **protezione attiva** comprendono tutti quei dispositivi che, in caso di incendio, hanno bisogno di un'azione o impulso "intelligente" esterno per svolgere la propria funzione. Tale azione può essere comandata da una mente umana (es. il vigile del fuoco che spegne le fiamme con un idrante) o artificiale (es. l'impianto di estrazione fumi attivato da un segnale della centralina di rivelazione) ed è normalmente finalizzata a estinguere l'incendio nel minor tempo possibile.

Gli strumenti della **protezione passiva**, cuore e motore del lavoro di AF Systems, intervengono senza il bisogno di un impulso esterno e perseguono l'obiettivo di limitare gli effetti di un incendio attraverso un'adeguata progettazione degli spazi (es. creazione di una distanza di separazione tra diversi locali o limitazione degli accessi di persone a determinate aree) e l'**ausilio di barriere fisiche antincendio** (es. inserimento di muri e porte tagliafuoco, sistemi di sigillatura degli attraversamenti di impianti). Questi elementi esercitano la propria azione senza bisogno di un impulso guidato dall'esterno ma semplicemente sulla base delle loro proprietà chimico fisiche e/o caratteristiche costruttive.

Protezione attiva e passiva non sono mutuamente esclusive e la definizione di una strategia antincendio ottimale prevede generalmente un coordinamento e bilanciamento tra i due tipi di azione.

Al fine di delineare tutti gli elementi necessari per comprendere schede e terminologie utilizzate in questo manuale, vediamo più in dettaglio le due grandi aree di intervento attraverso cui si realizza la protezione passiva: la protezione delle strutture e la compartimentazione.

E' bene considerare tale definizione come estremamente generale, in quanto applicabile a qualsiasi tipo di attività o tipologia costruttiva: un edificio, un'industria, una galleria (stradale o ferroviaria) o un deposito di materiali.

E' importante bilanciare in modo corretto misure di prevenzione e misure di protezione attiva e passiva, al fine di mitigare il rischio incendio e salvaguardare vita, beni e ambiente.

### Protezione strutturale e compartimentazione

Uno degli obiettivi più importanti della protezione passiva al fuoco è garantire che le strutture possano resistere un tempo sufficiente a garantire la fuga di tutti gli occupanti e l'eventuale azione di estinzione incendio ad opera di squadre di soccorso o sistemi automatizzati.

Questa necessità è in caso di incendio messa a rischio dalle alte temperature che alterano le proprietà meccaniche (resistenza e rigidità) delle strutture portanti con conseguente diminuzione della loro capacità di reggere carichi rispetto a condizioni di esercizio ordinarie.

Al fine di valutare il grado di resistenza di una struttura portante, la normativa Europea utilizza la variabile "**R**" (**stabilità**) seguita da un numero che indica in minuti il tempo per cui tale struttura è in grado di sostenere carichi in condizioni di incendio normalizzato (valutato secondo la curva ISO 834). Una parete o un pilastro con performance "R90", ad esempio, sono certificati per esercitare la loro capacità portante per almeno 90 minuti di incendio.

Accanto a impedire collassi strutturali, le misure di protezione passiva mirano a impedire che l'incendio si diffonda al di fuori del suo luogo di origine. Un rischio amplificato nel caso di edifici aventi occupanti con ridotte capacità psico-motorie o in caso di costruzioni alte in cui il percorso di fuga ("*via di esodo*") dai piani superiori è spesso unico e deve essere tenuto libero

da fiamme, fumi e gas di combustione.

Per far fronte al rischio di propagazione incendio la normativa prevede la suddivisione degli edifici in compartimenti, ovvero in aree di minore dimensione, il cui perimetro deve garantire "un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione".

Ecco quindi che nel caso di elementi aventi sia funzione divisoria che strutturale (es. pareti e solai) accanto alla variabile R si aggiungono le variabili "**E**" per indicare integrità / tenuta a fiamme e gas caldi ed "**I**" per indicare l'isolamento termico (Tabella 1).

La tenuta è possibile solo se il supporto resta integro durante la prova. Qualsiasi sbrecciatura o cedimento anche puntuale nel supporto comprometterebbe non solo la possibilità di infiltrazioni ma anche l'isolamento termico della barriera. In fase di test il controllo è effettuato visivamente e con l'ausilio di un batuffolo di cotone che viene appoggiato sul punto più critico (es. la parte sporgente di una tubazione combustibile in attraversamento). L'accensione e permanenza della fiamma sul cotone, anche in assenza di evidenti collassi nel supporto, determina la fine della prova.

L'isolamento termico è misurato attraverso l'applicazione di termocoppie in determinati punti critici del campione stabiliti convenzionalmente dalle norme di prova. Per una realizzazione di successo, la temperatura rilevata sul lato "freddo" non deve alzarsi in media più di 140°C rispetto alla temperatura ambiente e nessuna delle termocoppie deve misurare una differenza superiore ai 180°C.

L'unione dei requisiti di stabilità, tenuta e isolamento è indicato con l'acronimo "REI" che - seguito dal numero di minuti per cui tali proprietà devono essere mantenute - caratterizza le performance di resistenza al fuoco degli elementi di separazione portanti.

SIMBOLO	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE
R	Capacità portante	Capacità di un elemento strutturale di portare i carichi presenti in condizioni di incendio normalizzato, per un certo periodo di tempo.
E	Tenuta	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio di fumi e gas caldi in condizioni di incendio normalizzato, per un certo periodo di tempo.
I	Isolamento	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio di calore in condizioni di incendio normalizzato, per un certo periodo di tempo. A seconda dei limiti più o meno severi al trasferimento di calore, il requisito si specializza in I <sub>1</sub> o I <sub>2</sub> . L'assenza di indicazione al pedice sottintende il requisito I <sub>2</sub> .

Tabella 1 | Parametri di base per la definizione della performance di resistenza al fuoco

## Protezione strutturale

Ai fini di una classificazione rilevante per gli obiettivi perseguiti dalla protezione passiva possiamo distinguere tre tipi di strutture:

### - Strutture semplici

Elementi non continui (es. travi, pilastri, tiranti, catene), aventi pura funzione di sostegno meccanico. La mancanza di una funzione divisoria rende possibile caratterizzare la funzione antincendio di queste strutture soltanto attraverso la loro stabilità "R". Al fine di misurare correttamente tale requisito è fondamentale che nei test siano inclusi carichi rappresentativi degli effettivi pesi che tali elementi dovranno sostenere. Nel caso si tratti di elementi sospesi (es. un tirante) è inoltre opportuno che i protettivi utilizzati siano anch'essi indipendentemente sostenuti o relativamente "leggeri" per poter contenere il surriscaldamento da incendio senza gravare troppo sull'elemento stesso.

### - Strutture di separazione verticale portanti

Pareti di sostegno tipicamente realizzati in muratura, cemento armato e calcestruzzo, ma anche, più raramente in legno e pannelli compositi o misti.

### - Elementi di separazione orizzontali

Solai ed elementi di copertura oltre ad essere elementi di separazione devono sostenere altri tipi di carichi quali mobili, persone e macchinari, che possono potenzialmente muoversi e variare la concentrazione nello spazio durante la vita utile dell'edificio. Accanto a tali carichi l'esposizione all'esterno potrebbe aggiungere sollecitazioni addizionali arrecate da agenti atmosferici (neve e vento) o altri carichi specifici (es. antenne di telecomunicazione, mezzi di trasporto etc...). Per questi fattori specifici qualunque test di resistenza deve essere contestualizzato con l'ausilio di valutazioni tecniche specifiche che tengano conto di questi elementi.

Per tutte le strutture sopra considerate, generalmente a maggiori spessori e densità corrispondono migliori performance e conseguentemente l'applicabilità dei risultati di test eseguiti su supporti con dati valori di densità e spessore sono automaticamente estesi a strutture dello stesso tipo con valori di questi parametri più alti. Al fine di migliorare i requisiti di resistenza meccanica di queste strutture si possono applicare intonaci, vernici intumescenti o rivestimenti in lastre di cartongesso/calce silicato che, diminuendo il passaggio di calore aumentano l'isolamento e le performance R e REI dell'elemento portante o di separazione.

## Compartimentazione

In caso d'incendio è fondamentale evitare la propagazione delle fiamme all'intero edificio. Il compartimento individua la zona nella quale deve rimanere relegato l'incendio, nel caso non sia previsto, o non sia necessaria alcuna compartimentazione, l'edificio coincide con il compartimento.

Gli elementi di separazione orizzontale e verticale che definiscono il perimetro dei compartimenti - come visto in precedenza - devono garantire per un certo arco temporale una performance di *tenuta ai fumi* (indicata con la lettera "E") e di *isolamento termico* (indicata con la lettera "I"). Al fine di accertare queste proprietà, pareti e solai analoghi a quelli utilizzati nelle costruzioni devono aver superato test di resistenza al fuoco secondo gli standard Europei EN 1364 ed EN 1365 ed aver ottenuto una classificazione su queste due proprietà migliore

o uguale a quella richiesta agli elementi impiegati nel progetto reale. In alternativa è possibile dimostrare che tali elementi rispondono alle caratteristiche tabellari del D.M 16 febbraio 2007 (allegato "D").

Nel caso siano presenti delle discontinuità su pareti e solai (porte, serrande, attraversamenti di impianti o giunti lineari) che riducono lo spessore isolante o cambiano la natura stessa dei materiali impiegati per garantire integrità e isolamento termico, le certificazioni ottenute sugli elementi di separazione semplici non sono più sufficienti ed è necessario che l'installazione sia supportata da certificati realizzati su elementi omogenei a quelli impiegati in cantiere.

In particolare ciascun elemento utilizzato per ripristinare la continuità dell'integrità e dell'isolamento termico agisce con modalità differenti a seconda della natura della discontinuità e deve essere applicato seguendo le indicazioni di posa riportate nelle schede fornite dal produttore. L'intervento **non è puntuale** e legato dalla costruzione di supporto, bensì **deve essere considerato nel suo complesso** ed effettuato con tutte le accortezze e gli eventuali prodotti complementari utilizzati in prova: non si certifica l'idoneità di una porta o di un vetro antifuoco senza testare il supporto in cui tali elementi sono inseriti e i prodotti accessori eventualmente utilizzati per garantire una perfetta sigillatura. Questa necessità di analizzare l'elemento di discontinuità nel contesto in cui è inserito enfatizza l'importanza delle modalità di posa in opera e porta a prediligere il concetto di **"sistemi"** antifuoco, su quello di **prodotti** antifuoco.

Di seguito presentiamo i principali sistemi utilizzati per realizzare una compartimentazione antincendio su supporti che presentino discontinuità.

## Porte tagliafuoco

Iniziamo questo breve *excursus* sulle chiusure e sigillature tecniche parlando delle porte resistenti al fuoco, note comunemente come "porte REI". Questo tipo di chiusura è regolamentato da standard di prodotto e dal **novembre 2019**, il termine del periodo di coesistenza della norma armonizzata ha reso **obbligatoria la marcatura CE**. Per la precisione, alla data di scrittura di questo testo, solo per le porte esterne pedonali o carrabili (EN 14351-1) è obbligatoria la marcatura CE, mentre per le porte pedonali interne (EN 14351-2) vige ancora la necessità della **omologazione nazionale**; ciascuno Stato membro si muove quindi in autonomia. Indipendentemente dagli sviluppi certificativi c'è da sottolineare che, oltre alla modifica delle procedure di prova, è stato introdotto il concetto di **tenuta ai fumi** anche per le porte e cancelli industriali, ciò comporta il fatto che, durante la prova, si effettuano le misurazioni di tenuta a temperatura ambiente (20°C) per le **porte di tipo S<sub>a</sub>**, e a una temperatura intermedia (doppia misurazione, a 20°C e a 200°C) per le porte di tipo **S<sub>m</sub>**. Pertanto la classificazione caratterizzante può essere di tipo "E", "EI" e "EW" (non più "REI"), con i suffissi "-S<sub>a</sub>" oppure "-S<sub>m</sub>". Le porte tagliafuoco possono essere soggette a usura o malfunzionamento e proprio per questa motivazione si deve procedere alla **manutenzione semestrale**.

## Attraversamenti di impianti

Gli attraversamenti di impianti tecnici, per tipologia e numerosità, costituiscono probabilmente la minaccia più forte alla tenuta delle misure di compartimentazione. Si tratta di una categoria molto ampia che tuttavia presenta degli elementi comuni. Ciascuna riqualificazione di attraversamenti è in

particolare definita da tre fattori:

- servizi passanti;
- supporto costruttivo;
- prodotti impiegati.

Al fine di valutare (e di comparare) diverse soluzioni è necessario considerare ciascuno di questi tre punti. Come ben noto la certificazione della resistenza al fuoco dei sigillanti posati in opera da un professionista antincendio deve basarsi su **rapporti di classificazione o benessere tecnici (ETA)** che abbiano nel loro campo di applicazione diretta (o estesa in base alle indicazioni delle normative EXAP) il caso reale di cantiere; **non sono consentite estensioni o valutazioni nemmeno da parte di un tecnico sebbene abilitato e iscritto all'Albo presso il Ministero dell'Interno**. Questa condizione comporta una sfida per le aziende produttrici di sistemi di sigillatura antifluo perché ogni cambiamento rilevante che riguardi la costituzione dei servizi passanti, dei supporti costruttivi o dei prodotti utilizzati richiede potenzialmente un test dedicato, aumentando il numero di certificazioni necessarie a coprire un ambito applicativo.

Esiste un unico criterio di base che viene recepito da tutte le normative che regolano gli attraversamenti di impianti (EN 1366) per l'estensione dei risultati di prova: **i risultati ottenuti in condizioni peggiorative** possono essere considerati validi ed **estesi** ad attraversamenti che presentino **condizioni analoghe o migliorative** dal punto di vista della capacità di tenuta e isolamento termico. Il certificato di un collare testato su una parete di cartongesso di spessore 120 mm sarà ad esempio estendibile a un'applicazione su una parete rigida con spessore 150 mm, mentre non sarà possibile effettuare l'estensione nell'altro senso. Da questa condizione nasce la spinta per le ditte fabbricanti a provare i propri sistemi nelle situazioni più gravose con l'intento di estendere il campo di applicazione delle proprie soluzioni. Vediamo di seguito più nel dettaglio come questo criterio si applica per ciascuno dei tre elementi che definiscono un attraversamento.

### Servizi passanti

La tipologia e configurazione di installazione degli elementi che attraversano pareti e solai è il primo degli elementi di differenza tra attraversamenti. Riconoscere la "tipologia" o natura di un servizio è immediato: un cavo è diverso da un tubo e un tubo combustibile di piccolo diametro è diverso da un tubo metallico di grandi dimensioni. L'importanza della tipologia dell'elemento passante è tale che nei paragrafi successivi useremo proprio

questo criterio come base per suddividere l'esposizione delle particolarità di ciascun attraversamento.

Meno banale ma altrettanto importante è la configurazione di installazione dei servizi ovvero l'insieme di tutti i dettagli costruttivi che sono stati utilizzati per certificare l'attraversamento in fase di test. Queste **condizioni al contorno** sono una parte integrante della soluzione non sempre facile da replicare o verificare al di fuori dei laboratori specializzati. Nella realtà **sono possibili delle varianti ad una configurazione di test purché l'elemento provato in laboratorio presenti un allestimento più gravoso** di quello reale dal punto di vista del comportamento in caso di incendio. Un caso particolarmente rilevante a questo proposito è la presenza e lo spessore di eventuali cornici intorno all'attraversamento che aumentino localmente lo spessore del supporto e conseguentemente la profondità del sigillante.

Per fare un po' di chiarezza vediamo un *esempio pratico*: il perimetro di un'apertura delimitato da una **cornice**. Se nel rapporto di prova è stata utilizzata una cornice dove alloggiare e installare il sigillante, la stessa deve essere costruita anche in cantiere. Molte volte si omette la costruzione dei supporti aggiuntivi per praticità o per motivi di risparmio economico; la norma dei test di resistenza al fuoco degli attraversamenti di servizi (EN 1366-3) non prevede tuttavia questa possibilità in quanto il sistema sarebbe stato provato in laboratorio in condizioni meno gravose (con l'ausilio di una cornice per l'appunto) del caso reale e non vi è quindi alcuna garanzia sul suo funzionamento senza tali sostegni perimetrali. Ciò implica per molti dei sistemi disponibili sul mercato, una limitazione di applicabilità alla sola versione con cornice (vedi immagine sotto). Se al contrario il test ha utilizzato un varco tamponato con il solo sigillante antincendio senza alcuna costruzione aggiuntiva come in Figura 3a (condizione peggiorativa), è possibile applicare i prodotti di sigillatura in entrambe le configurazioni, ovvero sia con che senza cornice (vedi Figure 3b e 3c).

**L'assenza in fase di test di configurazioni di installazione difficili da realizzare in cantiere** è uno degli elementi più importanti **per assicurare la conformità dei sistemi installati a quanto certificato**. E in questa direzione sono andati gli sforzi di Ricerca e Sviluppo di AF Systems degli ultimi anni. È importante che il tecnico antincendio, non avendo alcuna facoltà di estendere e/o validare una modifica al sistema di installazione, analizzi approfonditamente la soluzione proposta tenendo presente tutte le condizioni al contorno presenti sui certificati.

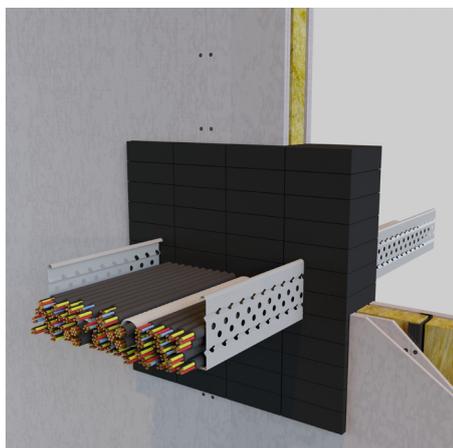


Figura 3a  
Soluzione AF Systems senza cornice

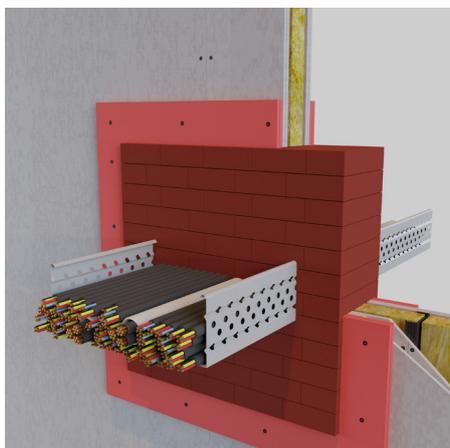


Figura 3b  
Soluzione con cornice esterna

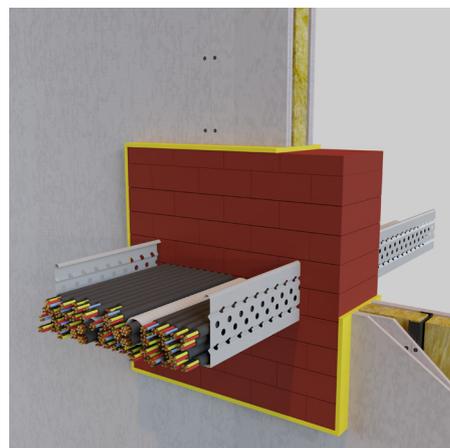


Figura 3c  
Soluzione con cornice interna

## Supporto costruttivo

La norma distingue tra due tipologie: parete/solaio flessibile (costruzione a secco o in legno) e parete/solaio rigido (muratura, calcestruzzo...). Fermo restando l'impossibilità di estendere i risultati ottenuti su supporto orizzontale a un supporto verticale e viceversa; è importante sapere che per essere conforme al certificato, **il supporto reale deve avere uno spessore e una densità maggiori, o uguali, a quelli testati**. Nella prova le aziende produttrici puntano a utilizzare pareti (o solai) con lo spessore e la densità minori possibile, al fine di garantire la massima estendibilità dei risultati.

Inoltre, la norma concede di estendere i risultati ottenuti su un supporto flessibile anche a un supporto rigido, purché quest'ultimo abbia uno spessore maggiore o uguale a quello della parete (o solaio) di prova.

Oltre alle pareti e solai standard (cartongesso, muratura o calcestruzzo) vengono utilizzate di frequente partizioni che non rientrano nel campo di applicabilità o estensione: stiamo parlando di supporti realizzati con *pannelli sandwich e/o setti autoportanti* (in cartongesso o silicato).

Per poter applicare sistemi di sigillatura in questi casi è necessario utilizzare sistemi appositamente certificati su tali supporti.

Riportiamo queste indicazioni nella Tabella 2 sottostante in cui si confronta l'elemento certificato con il campo di applicazione dello stesso.

	Elemento testato	Campo di applicazione
Orientamento	Solaio	Solaio
	Parete	Parete
Densità ( <i>"d"</i> = test; <i>"D"</i> = caso reale)	"d"	"D" ≥ "d"
Spessore ( <i>"s"</i> = test; <i>"S"</i> = caso reale)	"s"	"S" ≥ "s"
Supporto	Flessibile	Flessibile e Rigido
	Rigido	Rigido
	Pannello sandwich	Pannello sandwich
	Parete autoportante	Parete autoportante
	Controsoffitto indipendente	Controsoffitto indipendente

Tabella 2 | Configurazione di test e campo di applicazione

## Prodotti utilizzati

I sistemi di sigillatura possono comprendere uno o più prodotti. Nella maggior parte dei casi un prodotto principale si accompagna a prodotti complementari, il cui utilizzo è indispensabile al fine di ottenere determinate performance. Un *esempio classico* di utilizzo di prodotti complementari è presente nei casi in cui vi è un'apertura (nel seguito di questo catalogo denominata anche "asola") di dimensioni molto superiori a quelle dell'elemento passante. In queste situazioni accanto al prodotto principale (es. un collare intumescente) si utilizzano prodotti complementari che ricostituiscono la continuità del supporto intorno all'attraversamento (es. pannelli in lana minerale o mattoncini e schiume intumescenti).

Dal punto di vista dell'utilizzatore finale, nella maggior parte dei casi, **la preferenza è per sistemi che impieghino il minor numero di prodotti diversi possibili**. Il numero ridotto di articoli ha un duplice vantaggio: da un lato tende a

diminuire il costo di posa e facilitare la quantificazione degli approvvigionamenti, dall'altro un minor numero di prodotti si accompagna generalmente a una maggiore facilità di posa e di realizzazione di una sigillatura conforme a quanto certificato. Accanto alla varietà di prodotti utilizzati è utile verificare la quantità necessaria, e più precisamente, la **profondità di sigillatura** richiesta dalla configurazione testata. Una minore profondità di sigillatura permette ovviamente risparmi in fase di acquisto e in molti casi è anche un fattore vincolante per la possibilità di utilizzare il sistema. Come abbiamo visto nella sezione "Servizi passanti" (pag. 9) **spessori di sigillante ridotti permettono di applicare la soluzione anche a pareti e solai di ridotto spessore senza necessità di aumentare localmente lo spessore** degli stessi con cornici o altri sistemi.

Per capire in modo concreto quanto **numerosità dei prodotti e profondità di sigillatura** siano uno strumento potente di confronto tra diverse soluzioni, si consideri un caso concreto ovvero un attraversamento di cavi disposti su passerelle, sigillato con sacchetti intumescenti.

Nel Box 3 si vedono **tre attraversamenti identici** sigillati con **tre diversi sistemi** per il conseguimento di una performance EI 120.

## Condotte d'aria (EN 1366-1)

Le **condotte d'aria** rappresentano un canale naturale di propagazione dell'incendio e per questo devono essere accuratamente protette al fine di garantire tenuta e isolamento termico tra compartimenti adiacenti. Il punto critico è ovviamente rappresentato dall'attraversamento e i metodi impiegati secondo la norma EN 1366-1 si concentrano su questo punto prevedendo un **tamponamento di tutta l'area intorno alla condotta** con materiali ad alta capacità isolante (es. pannelli in lana minerale). La dimensione e la conduttività dei canali metallici è tuttavia tale che una protezione localizzata solo in corrispondenza degli attraversamenti non è sufficiente ad abbassare le temperature ai livelli richiesti dalla normativa. Per questa ragione i sistemi in commercio prevedono il **rivestimento completo della condotta** con materiali altamente isolanti: materassini flessibili, lastre a base gesso o silicati o intonaci.

Questa necessità di un rivestimento lungo tutta la condotta ha spesso generato nel mercato l'equivoco che la normativa richiedesse una resistenza meccanica e/o l'isolamento termico continuo, della condotta. Non è così. La norma EN 1366-1 è infatti una norma di riqualificazione degli attraversamenti il cui obiettivo non è dare un grado di protezione dal fuoco all'intera linea ma **garantire la tenuta del compartimento**. L'evidenza di questo concetto è riscontrabile nei risultati presenti nei rapporti di classificazione che si concentrano sulle prestazioni del sistema **in corrispondenza dell'attraversamento**: un sistema con performance EI 120 è correttamente protetto, se sul lato "freddo" dopo 120 minuti di incendio, secondo la curva ISO 834 (vedi paragrafi precedenti), la temperatura non è aumentata in media più di 140 °C o in un singolo punto di 180°C, né si sono verificate infiltrazioni di fumi o gas di combustione.

Non tutte le condotte sono uguali. La caratteristica più importante certificata è la presenza o meno del fuoco all'interno della condotta. Per questo la norma EN 1366-1 prevede due diverse configurazioni di test: condotta con **fuoco esterno** in attraversamento (condotta di tipo A, con classificazione [o→i]) e condotta con **fuoco interno** in attraversamento (condotta di tipo B, con classificazione [o←i]).

Box 3 | Il sistema più efficiente per una sigillatura EI 120?

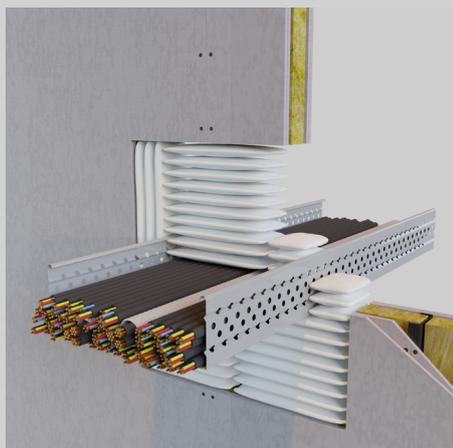


Figura 4a | Profondità di sigillatura 120 mm

Il primo sistema, il nostro "caso base", utilizza i cuscinetti AF Bags certificati con il lato "corto" di 120 mm disposto parallelamente allo spessore del supporto; è quindi disponibile il lato più lungo degli stessi di 300 mm per occludere la sezione dell'attraversamento. Il numero di unità necessarie a tamponare il varco è conseguentemente ottimizzato. Dal momento che non è stata impiegata in fase di test, non è necessario predisporre una cornice esterna per omologare l'installazione a quella certificata.



Figura 4b | Profondità di sigillatura 320 mm

Il secondo sistema è a differenza del primo certificato con cuscinetti che utilizzano il loro lato "lungo" di 320 mm disposto parallelamente allo spessore del supporto e il lato "corto" di 200 mm per occludere la sezione dell'attraversamento. Il numero dei sacchetti necessari per la sigillatura è conseguentemente ca. il 65-70% più alto rispetto al nostro caso base. Inoltre risulta necessario aggiungere una cornice di profondità 250 mm per un'installazione certificata.


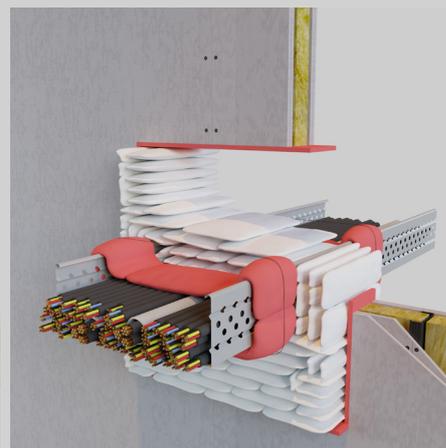


Figura 4c | Profondità di sigillatura 600 mm

Il sistema è certificato come nel secondo caso con il lato "lungo" – in questo caso di 300 mm – disposto parallelamente allo spessore del supporto e con l'aggiunta di sacchetti su entrambi i lati dell'attraversamento per una profondità di sigillatura di 150 mm aggiuntivi su ogni lato in corrispondenza delle passerelle. La combinazione di questi due fattori aumenta molto il numero di unità necessarie per realizzare una sigillatura conforme, portando il numero totale di cuscinetti a essere più che doppio rispetto al caso base. Necessaria l'aggiunta di una cornice.

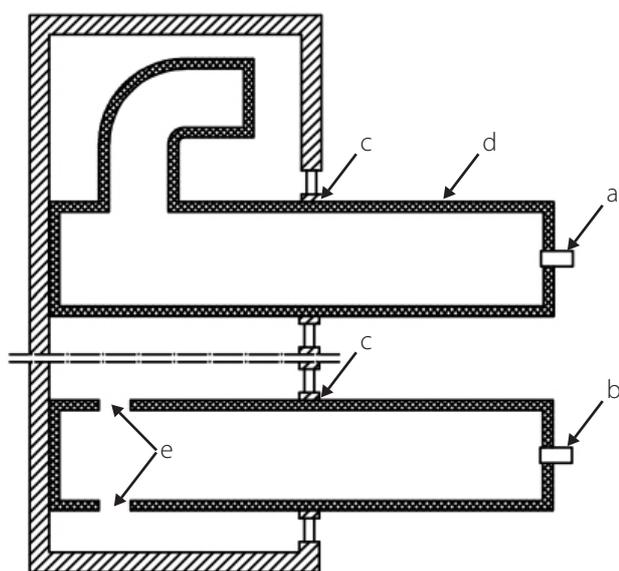

- a. Condotta di tipo A (fuoco esterno)
- b. Condotta di tipo B (fuoco interno)
- c. Tamponamento tagliafuoco
- d. Isolamento
- e. Aperture

Figura 5 | Schemi di prova condotte d'aria secondo la EN 1366-1

Altre caratteristiche di differenziazione tra condotte sono ritrovabili nella **geometria e orientamento** delle stesse. È importante verificare che siano stati eseguiti i test su condotta in attraversamento orizzontale (ho) e verticale (ve), e che in entrambi i casi siano state utilizzate nel test condotte sia a sezione circolare che rettangolare. La norma infatti **non permette di applicare** il prodotto in configurazioni che non siano state testate e non è possibile certificare una condotta

a sezione circolare con un test eseguito su condotta a sezione rettangolare.

Serrande tagliafuoco (EN 1366-2)

Un'alternativa per la protezione degli attraversamenti delle condotte d'aria è rappresentata dalla possibilità di inserire all'interno delle pareti/solai di delimitazione dei compartimenti, degli elementi tagliafuoco che creino un disaccoppiamento tra il tratto di condotta presente in un compartimento e quello adiacente.

La normativa di riferimento, la EN 1366-2, è utilizzata per testare le caratteristiche di questi sistemi denominati **serrande tagliafuoco**. Per questi dispositivi esiste una norma di prodotto e di conseguenza l'obbligo di marcatura CE. Il funzionamento di questi meccanismi consiste nell'interrompere il condotto in corrispondenza della partizione resistente al fuoco per mezzo di una pala in silicato (o materiale equivalente). Le serrande tagliafuoco si utilizzano solo in quei casi in cui è consentito bloccare il flusso dell'aria in caso di incendio. La norma descrive anche i criteri di installazione; si possono installare su muratura o su parete flessibile seguendo le procedure schematizzate per ciascuna configurazione, fermo restando l'obbligatorietà di non applicare la serranda su un supporto diverso da quello testato. La sigillatura del perimetro attorno alla serranda deve essere eseguito con le metodologie indicate nella scheda del prodotto; nel caso si preveda l'utilizzo esternamente alla costruzione di supporto (disassamento) si deve provare anche il caso scelto.

## Cavi elettrici (EN 1366-3)

Gli attraversamenti di **cavi elettrici** costituiscono uno dei **punti più critici** per la compartimentazione degli edifici a causa dell'elevato rischio di innesco incendio che li caratterizza. **Cortocircuiti** e **sovraccarichi** di corrente, **guasti** ai conduttori o ai terminali di collegamento possono generare un forte surriscaldamento e logorare o "accendere" gli strati di isolamento dei cavi.

I sistemi certificati secondo la norma EN 1366-3 riqualificano l'attraversamento proteggendo lo spazio libero intorno ai cavi e garantendo che in caso di incendio, fiamme e gas di combustione non passino da un compartimento all'altro.

L'attraversamento di cavi elettrici, per la sua elevata criticità, deve sempre essere messo in sicurezza e anche in presenza di attraversamenti di dimensioni ridotte, **non esiste alcuna normativa Europea che preveda eccezioni**<sup>1</sup>.

A livello normativo i cavi possono distinguersi sulla base della funzione in **elettrici o di telecomunicazione** sulla base della dimensione in **piccoli, medi e grandi** e sulla base della presenza o meno del rivestimento isolante. Nell'edilizia civile la stragrande maggioranza dei casi si concentra su cavi rivestiti di piccole dimensioni (diametro esterno inferiore o uguale a 21 mm). Tuttavia è importante verificare che il diametro del cavo di proprio interesse sia ricompreso negli intervalli testati e che raggiunga la resistenza al fuoco necessaria.

Dal punto di vista delle configurazioni di posa nella maggior parte dei casi, i cavi sono alloggiati **all'interno di passerelle metalliche incombustibili** ma possono anche essere collocati all'interno di **tubazioni plastiche** (generalmente tubi corrugati in PVC) o, in casi estremi, restare **liberi** senza alcun sistema di sostegno esterno.

I sistemi di sigillatura a loro volta presentano una grande varietà con diversi gradi di flessibilità a seconda delle necessità previste di re-intervento a fini manutentivi e/o di realizzazione di varianti progettuali (es. inserimento di altri cavi). Le **soluzioni più flessibili** includono sacchetti e mattoncini intumescenti, facilmente rimovibili e ricollocabili, quelle intermedie o **semi-rigide** comprendono pannelli a bassa densità o schiume intumescenti bicomponenti facilmente perforabili e infine quelle più **rigide** prevedono la sigillatura completa del varco con malte cementizie. Le specifiche esigenze di manutenzione e/o variazione dell'impianto elettrico rendono molto rara l'adozione di sistemi rigidi e la gran parte dei sistemi di sigillatura antifuoco recentemente messi sul mercato (es. mattoncini tagliafuoco) sono facilmente rimovibili per facilitare successivi interventi sulla rete.

Accanto ai requisiti di flessibilità, il parametro principale di differenziazione dei sistemi di sigillatura degli attraversamenti di cavi dal punto di vista dell'utilizzatore è costituito dalla **profondità di sigillatura**. Le soluzioni disponibili sul mercato offrono valori molto diversi: a partire da **120 mm** (es. AF Bags in questo catalogo) fino a più di **300 mm**. Ovviamente una **minore profondità di sigillatura certificata è preferibile** dal punto di vista della progettazione e dell'applicazione in quanto diminuiscono sia il rischio che lo spessore dell'isolante superi quello del supporto in cui è inserito che i costi complessivi dell'intervento.

## Tubazioni (EN 1366-3)

La norma divide le tubazioni in due macro gruppi: combustibili e incombustibili. Tralasciando per un momento le specificità di ciascun gruppo sottolineiamo alcuni aspetti che risultano differenzianti in entrambi i gruppi, a partire dal **diametro** e dalle **condizioni dell'estremità** della tubazione. Consideriamo le tubazioni incombustibili: per avere un campo di applicazione valido la norma prevede di testare il diametro minimo (con lo spessore minore) e i diametri massimi (uno con lo spessore minore ed uno con lo spessore maggiore); si ottiene come risultato quindi un **intervallo sia di diametri che di spessori**.

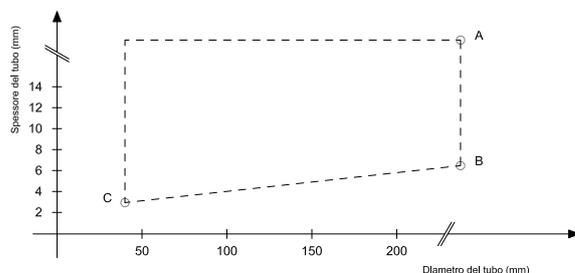


Figura 6 | Esempio di grafico di copertura

Nel caso evidenziato in Figura 6 tutti i tubi compresi nell'area tratteggiata possono essere protetti. Risulta quindi interno al campo di applicazione un tubo con diametro 200 mm e spessore delle pareti pari a 8 mm mentre non risulta coperto da questa certificazione un tubo dello stesso diametro con spessore delle pareti pari a 4 mm. Questo esempio ci porta a comprendere il giusto valore del test effettuato sul punto "C" ovvero su un tubo con diametro 40 mm e spessore delle pareti pari a 3 mm. Grazie a questo test, il produttore ha esteso il campo di applicazione del proprio sistema a tubi di piccole dimensioni con spessore delle pareti più sottili di quelle dei tubi più grandi. Questo spessore minimo tuttavia non è automaticamente esteso a tutti i diametri, ma solo a quello che ricadono all'interno della figura soprastante.

Il discorso di cui sopra ovviamente si basa su una doverosa premessa ovvero che i sistemi protettivi testati per i punti "A", "B" e "C" siano omogenei. Se pensiamo a dei collari, ad esempio, è necessario che spessore, altezza e consistenza della parte intumescente e della struttura metallica siano equivalenti per tutti i punti testati.

Riportiamo per completezza anche il grafico di copertura presente nella normativa EN 1366-3 relativo a tubazioni coibentate. In questo caso la complessità aumenta in quanto oltre ai doppi spessori delle pareti del tubo, per avere un adeguato campo di applicazione è necessario testare per gli stessi diametri anche tubi con diverso spessore dell'isolante.

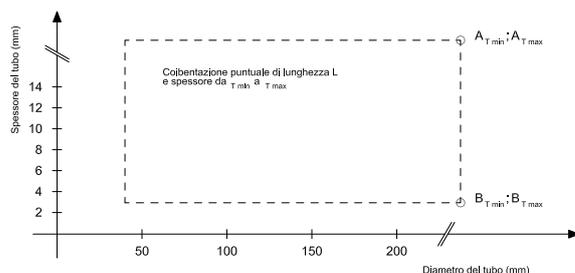


Figura 7 | Grafico di copertura per tubazioni coibentate

<sup>1</sup>Nonostante ciò in alcuni Paesi, normative nazionali o mutuata dal codice elettrico vengono richiamate per escludere la necessità di protezione in caso di attraversamenti di ridotte dimensioni. Uno di questi esempi è costituito dalla normativa IEC 20-36/4-0 che tuttavia descrive esclusivamente i metodi di prova per la resistenza al fuoco di determinati cavi e non fa alcun cenno relativo alla norma di prova sugli attraversamenti.

Altro punto dirimente è la **configurazione alle estremità** che può presentare **quattro casi** a seconda che ciascuna delle due terminazioni del tubo sia aperta o chiusa durante il test. Avremo quindi una configurazione definita "U/U" con le estremità aperte (Uncapped) sia nella parte interna che in quella esterna al forno, una seconda "U/C", con l'estremità dentro al forno aperta e quella esterna chiusa, una terza "C/U", con l'estremità dentro al forno tappata (Capped) e quella esterna aperta e infine una configurazione "C/C" con entrambe le estremità chiuse.

I gradi di estendibilità dei risultati di prova sono indicati nella Tabella 3:

Tubazione reale / tubazione di prova		Prova			
		U/U	U/C	C/U	C/C
Estendibilità	U/U	SI	NO	NO	NO
	U/C	SI	SI	NO	NO
	C/U	SI	SI	SI	NO
	C/C	SI	SI	SI	SI

SI = estendibile; NO = non estendibile

Tabella 3 | Schema di condizioni all'estremità

Le varie configurazioni corrispondono a servizi di tipo diverso e la norma li richiama in un'apposita tabella (vedi Tabella 4).

Vediamo ora più nel dettaglio come la tipologia di materiale di cui sono costituite le tubazioni impatti sulla scelta del sistema protettivo da impiegare.

### Tubazioni combustibili (EN 1366-3)

Questo tipo di servizi perde di consistenza in un intervallo di temperature relativamente basse da 80-220°C. In pochi minuti il collasso della tubazione lascia nel supporto un'apertura esposta all'infiltrazione di fiamme, fumi e gas di combustione. Il compito primario di una barriera tagliafuoco è quello di **ripristinare immediatamente l'integrità del supporto**, chiudendo qualsiasi punto libero generato dalla sparizione degli elementi combustibili. Il sistema più utilizzato impiega la reazione chimica denominata "**intumescenza**", ovvero la capacità di un materiale, contenuto all'interno del sigillante, di incrementare il proprio volume all'aumentare della temperatura.

L'innescò di questo processo avviene generalmente a temperature attorno ai 180°C e continua fino alla temperatura di circa 400°C. È importante conoscere la natura del tecnopolimero perché ciascuna tipologia (PVC, PP, HDPE...) **fonde e si comporta al fuoco in diversa maniera**; la norma di prova ne tiene conto e impone test dedicati per le diverse tipologie; oltre a ciò impone anche di testare il comportamento del sigillante sulle tubazioni composite speciali delle diverse ditte produttrici.

### Tubazioni incombustibili (EN 1366-3)

A differenza della precedente tipologia, la maggior parte dei materiali "incombustibili" (es. ferro, acciaio e rame) fonde ad una temperatura superiore ai 1000°C e mantiene la propria integrità durante l'incendio. Al contrario, l'elevata conduttività porta velocemente i materiali a surriscaldarsi e diventare una possibile fonte di innesco incendio in altri compartimenti. Il focus dell'intervento si concentra quindi sull'isolamento termico con l'obiettivo di **tenere freddo l'attraversamento** attraverso il rivestimento con protettivi isolanti o rivestimenti ablativi.

Un caso particolare di rilievo è rappresentato dall'alluminio che, fondendo a temperature relativamente basse (circa 600°C), potrebbe non rimanere integro durante un incendio. Questa sensibile differenza di comportamento al fuoco rende il caso dei metalli che fondono a temperature inferiori ai 1000 °C molto critico e laddove i materiali isolanti non bastino a garantire temperature al di sotto del punto di fusione degli stessi, il sistema dovrà impiegare anche materiali intumescenti in grado di ripristinare l'integrità del supporto.

### Tubazioni incombustibili coibentate (EN 1366-3)

Nel caso in cui le tubazioni metalliche siano coibentate si deve tenere conto della **natura dell'isolante**. Se il coibente è di tipo **combustibile**, la tubazione è protetta con un **prodotto termo-espansivo**, ad esempio un collare o una striscia intumescente. Il sistema di sigillatura può essere applicato direttamente sul rivestimento o previa rimozione e sostituzione dell'isolamento, a seconda delle modalità di uso certificate dal produttore.

Dal punto di vista dell'applicazione il primo metodo è sicuramente meno dispendioso per l'applicatore e per questo all'interno della gamma di soluzioni AF Systems tutti i sistemi certificati non prevedono la necessità di sostituire l'isolamento (es. il collare si applica direttamente sulla coibentazione elastomerica). Nel caso in cui la coppella di **rivestimento** sia in una lana minerale **incombustibile** (classe A1 o A2) con temperature di fusioni superiori a quelle presenti nel forno di prova, l'isolante sinterizza ma non scompare: il punto critico è assicurare la tenuta della sigillatura lungo il perimetro di contatto tra lana minerale e supporto; un'azione che può essere effettuata sia attraverso elementi intumescenti che attraverso altri tipi di sigillanti ad esempio acrilici. La norma precisa inoltre che i risultati di test condotti con coppelle in lana di vetro con temperature di fusione relativamente basse, si possono estendere a quelle in lana di roccia; ma non viceversa.

Tipo del servizio	Condizione delle estremità	
	Dentro il forno	Fuori dal forno
1. Pluviale	non tappata	non tappata
2. Fognatura	Ventilata	non tappata
	Non ventilata	non tappata
3. Tubazioni in pressione: gas, acqua potabile, raffrescamento e raffreddamento	non tappata	tappata

Tabella 4 | Configurazioni tipo per tubazioni plastiche

## Giunti lineari con o senza movimento (EN 1366-4)

Per giunti lineari si intende una **soluzione di continuità in una parete o solaio** che presenti un **rapporto tra lunghezza e larghezza di almeno 10:1**. L'inserimento di queste aperture in fase progettuale risponde nella maggior parte dei casi a un'esigenza di flessibilità strutturale: questi spazi aperti sono *buffer* che consentono che piccoli movimenti delle strutture (dovuti ad esempio a dilatazioni termiche o vibrazioni del terreno), non provochino crepe o rotture nei materiali stessi. Si vede quindi come il giunto lineare sia un elemento di tensione tra necessità di stabilità meccanica e necessità di compartimentazione antincendio. Questa doppia necessità ha determinato nella protezione passiva al fuoco la preferenza per sistemi non completamente rigidi, che possano permettere un certo grado di movimento delle strutture.

In particolare la normativa distingue due casi: i giunti **senza movimento**, che possono essere sigillati per necessità di compartimentazione con protettivi che possono comprimersi ed espandersi **fino al 7,5%** dell'ampiezza nominale del giunto, e i giunti **con movimento** che possono essere sigillati con sistemi che possono comprimersi ed espandersi **più del 7,5%**. Nel primo caso la norma di test (EN 1366-4) non prevede una prova di movimento in aggiunta a quella di resistenza al fuoco, mentre nel secondo caso dopo aver opportunamente sigillato l'interstizio (e prima dell'inizio del test) si avvicinano e allontanano le due parti della costruzione di supporto, al fine di verificare la tenuta e isolamento del coprigiunto dopo una condizione di stress meccanico.

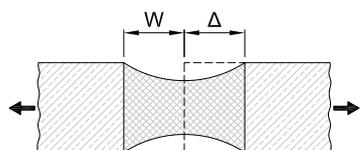


Figura 8 | Schema logico giunto con movimento

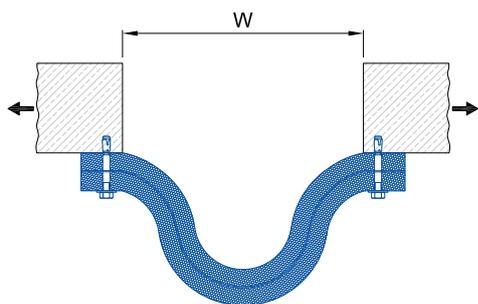


Figura 9 | Protezione di giunto di ampiezza nominale "W"

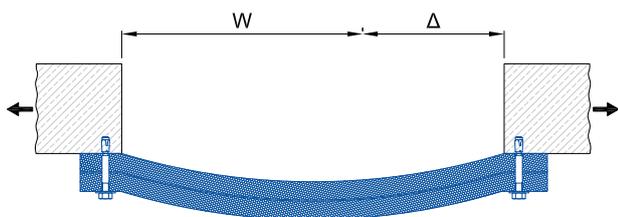


Figura 10 | Protezione di giunto di ampiezza nominale "W" post movimento di estensione "Δ"

In Paesi con frequente attività sismica (l'Italia ne è un esempio) i movimenti strutturali legati alla normale attività tellurica, portano a scegliere sistemi che permettano alle estremità dei giunti di muoversi liberamente. Tuttavia, non è necessaria una

costante attività sismica per prediligere soluzioni testate con movimento e tale preferenza andrebbe accordata anche a contesti che presentino forti escursioni di temperatura durante l'anno, o costanti vibrazioni del terreno per la presenza di mezzi su rotaia sopra e sotto il livello del manto stradale.

Indipendentemente dalla condizione di movimento a cui il coprigiunto è stato sottoposto in fase di prova, un'altra variabile importante è il **sistema di montaggio del coprigiunto**. Le sigillature possono essere posizionate a **diverse "altezze" all'interno della cavità** e non è detto che la configurazione di prova sia replicabile in cantiere.

La norma richiede di mantenere le condizioni di test e non variarle. L'unica eccezione è rappresentata dalla configurazione di prova considerata più gravosa: **se il sigillante è stato certificato dalla parte esposta al fuoco (2); si può applicare il protettivo anche nei casi in cui lo stesso è più distante dal fuoco (3) oppure (5).**

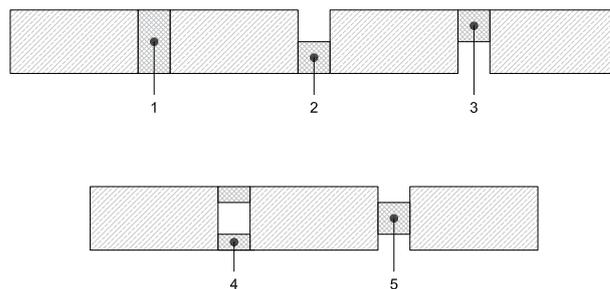


Figura 11 | Posizione delle protezioni antifuoco e applicabilità in cantiere

## Il contesto normativo per la certificazione dei prodotti

Tra il 2007 e il 2013 l'omologazione nei Paesi membri dell'Unione di una serie di importanti direttive comunitarie ha esteso a tutta l'Unione Europea criteri comuni per la valutazione delle performance dei prodotti di resistenza al fuoco. Da quel momento i singoli Paesi membri hanno mantenuto al loro interno la definizione delle strategie antincendio, ma è uscita dalle loro competenze e standardizzata a livello Europeo la

determinazione dei prodotti che possono essere impiegati per realizzarle, e che a oggi devono essere valutati secondo criteri omogenei e comuni a tutti gli Stati membri.

Nel 2007 è avvenuta in particolare l'introduzione obbligatoria delle due classificazioni Europee **EN 13501-1** ed **EN 13501-2** che hanno definito le **classi di reazione** e **resistenza al fuoco** applicabili a tutti i prodotti di costruzione.

Di seguito si riportano tali classificazioni, necessarie per comprendere le performance dei diversi prodotti in ottica comparativa (vedi *Tabella 5* e *Tabella 6*).

Classificazione principale <i>(la sigla <sub>n</sub> dopo la classe indica i materiali per i pavimenti)</i>			Classificazione accessoria			
A1	+++++	classi dei materiali incombustibili (vetro, fibra di vetro, metalli, porcellana, ecc.)	1	++	(migliore)	s = smoke: produzione di fumo durante la combustione
A2			s	2	+	
B	++++	materiali combustibili non infiammabili	3	-	(peggiore)	
C	+++	materiali combustibili non facilmente infiammabili	0	++	(migliore)	d = dripping: gocciolamento durante la combustione
D	++		d	1	+	
E	+		2	-	(peggiore)	
F	-	materiali facilmente indammabili				

Tabella 5 | Classificazione della reazione al fuoco secondo la EN 13501-1

Simbolo	Prestazione	Descrizione
R	Capacità portante	Capacità di un elemento strutturale di portare i carichi presenti in condizioni di incendio normalizzato, per un certo periodo di tempo.
E	Tenuta	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio di fumi e gas caldi per un certo periodo di tempo, in condizioni di incendio normalizzate.
I	Isolamento	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio calore di un incendio normalizzato per un certo periodo di tempo. A seconda dei limiti più o meno severi al trasferimento di calore, il requisito si specializza in I <sub>1</sub> o I <sub>2</sub> . L'assenza di indicazione al pedice sottintende il requisito I <sub>2</sub> .
W	Irraggiamento	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di limitare, per un certo periodo di tempo, l'irraggiamento termico da parte della superficie non esposta in condizioni di incendio normalizzate.
M	Azione meccanica	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di resistere all'impatto da parte di altri elementi senza perdere i requisiti di resistenza al fuoco.
C	Dispositivo automatico di chiusura	Capacità di chiusura di un varco da parte di un elemento costruttivo in condizioni normalizzate di incendio e di sollecitazione meccanica.
S	Tenuta di fumo	Capacità di un elemento di chiusura di limitare o ridurre il passaggio di gas o fumi freddi in condizioni di prova normalizzate. Il requisito si specializza in: <ul style="list-style-type: none"> <li>S<sub>a</sub>: se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è garantita a temperatura ambiente;</li> <li>S<sub>m</sub> (o S<sub>200</sub>): se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è garantita sia a temperatura ambiente che a 200°C.</li> </ul>
P o PH	Continuità di corrente o capacità di segnalazione	Capacità di funzionamento di un cavo percorso da corrente o da segnale ottico in condizioni di incendio normalizzate.
G	Resistenza all'incendio della fuliggine	Capacità di condotto di passaggio di fumi di resistere all'incendio di fuliggine in condizioni di incendio normalizzate, garantendo la tenuta al passaggio di gas caldi e l'isolamento termico.
K	Capacità di protezione al fuoco	Capacità di rivestimenti a parete o a soffitto di proteggere i materiali o gli elementi costruttivi o strutturali su cui sono installati dalla carbonizzazione, dall'accensione o da altro tipo di danneggiamento, per un certo periodo di tempo in condizioni di incendio normalizzate.
D	Durata della stabilità a temperatura costante	Capacità delle barriere al fumo di conservare i requisiti di resistenza al fuoco in condizioni di incendio normalizzate.
DH	Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura	
F	Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumo e calore	Capacità degli evacuatori di fumo motorizzati (F) o naturali (B) di conservare i requisiti di funzionamento in condizioni di incendio normalizzate.
B	Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore	

Tabella 6 | Classificazione della resistenza al fuoco secondo la EN 13501-2

## Rapporti di classificazione e rapporti di prova

Le classificazioni Europee di reazione e resistenza al fuoco sono valutabili secondo tre diverse metodologie:

- il metodo sperimentale,
- il metodo analitico;
- il confronto tabellare.

I tre approcci non sono sostituiti perfetti: il professionista antincendio ha la facoltà di scegliere il metodo più opportuno tra quelli disponibili, tenendo conto che in alcuni contesti non sono tutti e tre implementabili. Ai fini di questa introduzione approfondiamo il primo dei tre approcci che è spesso il più oneroso e anche l'unico disponibile per la valutazione degli attraversamenti di impianti.

La complessità di questo metodo è legata all'esigenza di riprodurre in fase di test tutte le variabili critiche che possono influenzare il comportamento di un sistema protettivo in un caso reale. Per questo, oltre alle temperature di incendio della ISO 834, nei forni di prova viene applicata una sovrappressione, in media di 20 Pa, che tende a spingere verso l'esterno fiamme e fumi rendendo più difficile il superamento della prova. In caso di elementi con funzione strutturale, è inoltre necessario applicare dei pesi che permettano di valutare la stabilità strutturale degli stessi in condizioni di incendio.

Per raggiungere validità Europea le prove devono essere eseguite in un laboratorio accreditato sia dalle autorità ministeriali del Paese che da "Accredia" un organismo sovranazionale che certifica i requisiti minimi di tutti i laboratori

ufficiali. La descrizione dettagliata dei risultati di prova e la classificazione di resistenza dei sistemi sono contenuti in due diversi documenti:

### a) Rapporto di Prova (documento riservato)

Il documento contiene tutti i dati relativi al campione sottoposto alle prove. Si tratta di un documento di dettaglio, che include oltre alla descrizione verbale dei campioni, disegni e schemi illustrativi dei sistemi di fissaggio utilizzati e delle distanze tra i vari elementi testati;

### b) Rapporto di Classificazione (documento pubblico)

Il documento riporta per ogni elemento testato la classificazione ufficiale secondo quanto raggiunto dal sistema in prova.

Vediamo alcuni esempi di classificazione tratti da veri rapporti di classificazione che riprendono i concetti visti nei paragrafi precedenti.

La *Tabella 7* riporta quattro diversi esempi di classificazione selezionati da diversi rapporti di classificazione reali. Le descrizioni sono tagliate per esigenze di spazio e per gli scopi di questa introduzione, ciascun elemento è spiegato più in dettaglio nel rapporto stesso.

Come si può vedere, **ciascun test** è associato univocamente a una **norma specifica** (es. non è possibile testare sistemi di sigillatura di giunti e tubi in un'unica sessione) e a **uno specifico orientamento del supporto di prova**: "verticale" se il campione è una parete e "orizzontale" se il campione è un solaio. In queste condizioni, ovvero a parità di norma e orientamento, è possibile

Rapporto di classificazione	Normativa	Orientamento Supporto	Note elemento testato	Classificazione
15/10033-1073 Part 2	EN 1366-1	Verticale	Condotto orizzontale di tipo "A" lungo 7500 m con diametro interno di 800 mm protetto con 30 mm di materassino in lana minerale riferimento "AF Fireguard 3" prodotto da AF Systems	EI 120 (ho o→i) S
350627-3912FR	EN 1366-3	Orizzontale	L'attraversamento "A" è costituito da un foro passante a sezione circolare, diametro nominale 630 mm, attraversato da un tubo in cloruro di polivinile (PVC), diametro esterno 630 mm e spessore nominale della parete 11,0 mm protetto sulla superficie d'intradosso della costruzione di supporto con collare antifuoco...	EI 120 U/C
350627-3912FR	EN 1366-3	Orizzontale	L'attraversamento "H" è costituito da un foro passante a sezione rettangolare, dimensioni nominali 450 mm × 300 mm, tamponato internamente, a filo di ambo le facce della costruzione di supporto, con n. 2 pannelli denominati "AF PANEL", spessore nominale 52 mm ciascuno [...]. Il tamponamento è stato attraversato da: – passerella portacavi in cloruro di polivinile (PVC) asolata, sezione nominale 200 mm × 75 mm e spessore nominale 2,8 mm, contenente cavi elettrici; – elemento rettilineo di elettrocondotto a sbarre, sezione nominale 200 mm × 80 mm, portata nominale 160 A e tensione nominale 400 v, posata verticalmente	EI 180
329947-3759FR	EN 1366-4	Orizzontale	Il giunto lineare "F" è costituito da un foro passante a sezione rettangolare, dimensioni utili nominali 4000 mm × 600 mm, tamponato inferiormente con uno strato di sistema di protezione flessibile denominato "AF SEISMIC JOINT", larghezza nominale 1000 mm e spessore nominale 60 mm, composto da n. 2 materassini in lana di roccia, spessore nominale 30 mm e densità nominale 100 kg/m³...	EI 120-H-M050-B

Tabella 7 | Descrizioni ed elementi chiave dei rapporti di classificazione

testare diverse soluzioni, come visibile dal confronto tra la seconda e la terza riga della tabella che mostrano all'interno dello stesso solaio una soluzione con collare e un'altra con applicazioni particolari su pannello: una passerella combustibile e una blindosbarra.

**ETA e marcatura CE**

L'entrata in vigore del **CPR n° 305 del 2011**, ha reso obbligatoria in Europa a partire dal 2013 - con alcune limitate eccezioni - **la marcatura CE per tutti i materiali di costruzione per i quali esiste una norma armonizzata di prodotto**. All'interno del mondo della protezione passiva, per una vasta gamma di sistemi non esiste una norma di prodotto, ma soltanto una normativa di prova (es. EN 1366-3) per cui non sussiste il requisito di obbligatorietà. Nello schema seguente (Tabella 8) si riporta il quadro aggiornato alla data di pubblicazione di questa guida.

Tipi di sistema	Norma di prodotto	EAD (ex ETAG)
Lastre		EAD 350142-00-1106 (ex ETAG 018)
Pitture		EAD 350142-00-1106 (ex ETAG 018)
Intonaci		EAD 350142-00-1106 (ex ETAG 018)
Porte	EN 16034	
Tende	EN 16034	
Serrande	EN 15650	
Collari		EAD 350454-00-1104 (ex ETAG 026-parte 2)
Sacchetti		EAD 350454-00-1104 (ex ETAG 026-parte 2)
Pannelli		EAD 350454-00-1104 (ex ETAG 026-parte 2)
Schiume		EAD 350454-00-1104 (ex ETAG 026-parte 2)

Tabella 8 | Schema prodotto - Norma di prova - Linea guida

Come si può vedere per porte, tende e serrande esiste una norma di prodotto. Per questo la loro produzione e commercializzazione è obbligatoriamente soggetta a marcatura CE. Il resto dei prodotti di protezione strutturale e sigillatura più comunemente usati non dispone, al contrario, di uno standard di prodotto armonizzato e le prove di resistenza al fuoco organizzate in laboratori ufficiali sono quindi sufficienti a garantirne la validità e la possibilità di applicazione.

In realtà anche in assenza di obbligatorietà per ciascuno dei prodotti considerati è possibile richiedere una marcatura CE, passando per uno step intermedio: l'ottenimento di un **European Technical Assessment** (letteralmente "Valutazione Tecnica Europea"- più comunemente abbreviato con l'acronimo ETA) seguendo i passi previsti dalle linee guida (ETAG o EAD) predisposte per ciascuna tipologia di prodotto<sup>2</sup>.

L'ETA è un documento che raccoglie i risultati di tutte le prove eseguite su uno stesso sistema presso laboratori accreditati. A titolo esemplificativo, L'ETA di una linea di prodotti denominati

"AF Bags" raggruppa in un unico documento tutti gli elementi rilevanti relativi a modalità di posa e performances che si possono trovare all'interno dei diversi rapporti di prova e classificazione in cui tale sistema di sigillatura è presente.

I risultati di prova riportati in un'ETA non riguardano esclusivamente le caratteristiche di resistenza al fuoco, ma al contrario possono confluire in questo documento tutta un'altra serie di risultati che il produttore considera utili a qualificare determinate prestazioni del prodotto.

Un elenco di tutte le variabili che possono essere riportate in un ETA per i prodotti di sigillatura antifluoco, estratto dall'EAD 350454-00-1106 (ex ETAG 026 - parte 2) è disponibile nel grafico seguente.

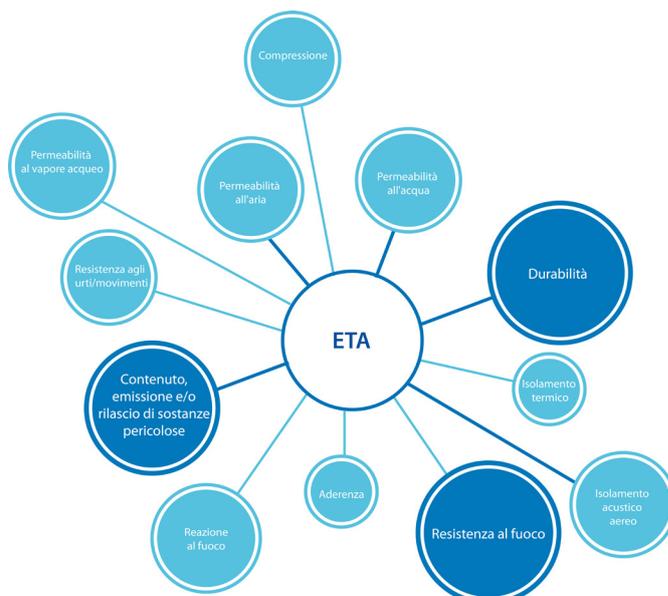


Figura 12 | Le performance certificabili secondo la EAD 350454-00-1106

L'inclusione dei risultati relativi a prestazioni diverse da quella principale per cui si certifica un sistema è a discrezione del produttore con l'eccezione di due parametri che sono cogenti: la **caratterizzazione chimico-fisica** del sistema e la sua **durabilità**.

La prima di queste due caratterizzazioni permette di garantire l'assenza di sostanze tossiche nella composizione del materiale e di monitorare nel tempo che i prodotti mantengano la stessa composizione, un elemento quest'ultimo imprescindibile per qualificare i prodotti ad essere idonei per la successiva marcatura CE.

La seconda caratterizzazione obbligatoria, ovvero quella di **durabilità**, permette di verificare **per quali condizioni d'uso** il prodotto o sistema mantiene **inalterato nel tempo il proprio comportamento**. A tal fine i prodotti che compongono il sistema di sigillatura sono sottoposti a cicli di invecchiamento accelerato che permettono di simulare in alcune settimane (o mesi) l'impatto arrecato al sistema da determinate condizioni ambientali in un periodo prolungato. Generalmente lo standard di tempo per cui si valida il funzionamento del sistema è di 10 anni, ma è possibile simulare per durate di tempo superiori attraverso un'estensione temporale dei cicli di invecchiamento a cui sottoporre i prodotti.

<sup>2</sup> Le EAD (che sostituiscono le precedenti European Technical Guidelines - ETAG) sono documenti introdotti dal regolamento n° 305/2011 sviluppati in tutti i casi in cui la valutazione di un prodotto da costruzione non sia pienamente coperta da una specifica tecnica armonizzata tra i diversi Paesi membri e contengono necessariamente: una descrizione generale del prodotto/sistema e dell'uso previsto, una lista di tutte le caratteristiche rilevanti per l'uso previsto, i metodi e criteri di valutazione di tutte le caratteristiche e performances rilevanti e i principi applicabili per l'introduzione di un controllo di produzione in fabbrica.

## Le condizioni di uso per cui si certifica la durabilità secondo l'EAD 350454-00-1106

Classificazione	
<b>Tipo X:</b>	destinati all'uso in condizioni di esposizione agli agenti atmosferici
<b>Tipo Y<sub>1</sub>:</b>	destinati all'uso con temperature al di sotto di 0°, con esposizione ai raggi UV ma non con esposizione alla pioggia
<b>Tipo Y<sub>2</sub>:</b>	destinati all'uso con temperature al di sotto di 0°C, ma senza esposizione ai raggi UV
<b>Tipo Z<sub>1</sub>:</b>	destinati all'uso d'interni con umidità anche superiore all'85% (umidità relativa) escludendo temperature inferiori a 0°C, senza esposizione alla pioggia né ai raggi UV
<b>Tipo Z<sub>2</sub>:</b>	destinati all'uso d'interni con umidità inferiori all'85% escludendo temperature al di sotto di 0°C, senza esposizione alla pioggia né ai raggi UV

I prodotti che ottengono questi requisiti per la **tipologia X**, soddisfano tutte le condizioni precedenti. I prodotti che possiedono i requisiti della categoria Y<sub>1</sub>, raccolgono anche quelli delle classi Y<sub>2</sub>, Z<sub>1</sub> e Z<sub>2</sub>. I prodotti che hanno le caratteristiche per la tipologia Y<sub>2</sub> hanno i requisiti delle categorie Z<sub>1</sub> e Z<sub>2</sub>. I prodotti che ottengono le condizioni per il tipo Z<sub>1</sub>, raccolgono quelli della tipologia Z<sub>2</sub>.

La classificazione di **durabilità** è importante. Se da una parte l'esposizione diretta ai raggi ultravioletti e alla pioggia sono elementi relativamente trascurabili per i prodotti di compartimentazione, destinati nella quasi totalità dei casi ad ambienti interni e senza esposizione diretta ad agenti atmosferici, d'altra parte è molto frequente l'esposizione ad alta umidità e a temperature che in inverno scendono al di sotto degli 0°C e per questo una caratterizzazione di classe superiore alla "Z" è altamente consigliata. **La scelta di AF Systems** di utilizzare acciaio inossidabile per la struttura dei propri collari e trattamenti che non risentono dell'umidità o delle escursioni di temperatura **va in questa direzione**.

Una volta eseguiti tutti i test di resistenza al fuoco, i test cogenti di caratterizzazione chimico-fisica e di durabilità e gli altri eventuali test di prestazione, può iniziare la stesura di un'ETA ad opera di uno dei **Technical Assessment Body** (Organi di Valutazione Tecnica) nominati dai governi di ciascuno Stato Membro dell'Unione. Oltre a raccogliere tutti i risultati di uno stesso sistema certificato il TAB può richiedere test addizionali al produttore e aggiungere valutazioni tecniche che estendono il campo di applicazione dei singoli certificati. L'ETA emesso in versione temporanea da un TAB **deve** successivamente **circolare** per un certo tempo **all'interno dell'EOTA**, l'associazione che raggruppa tutti i TAB Europei, e che monitora tutto il processo di ottenimento di un'ETA. Se durante questo periodo di circolazione non vengono sollevate obiezioni, o le stesse vengono sanate attraverso addizionali test / presentazione di documentazione accessoria, l'ETA può essere emesso.

### ETA senza marcatura CE? La costanza di prestazione

Come il lettore di queste pagine avrà compreso, il percorso per l'ottenimento di un'ETA è lungo e richiede una interazione tra diversi soggetti, e in particolare tra produttori, **laboratori di**

**prova e TAB**. Al termine di questo percorso le aziende produttrici rilasciano in corrispondenza delle forniture un documento ai propri clienti, definito **DoP (Declaration of Performance)** che sintetizza i risultati riportati nell'ETA dei prodotti consegnati. Il DoP è un'autodichiarazione dell'impresa che accompagna tutti i prodotti soggetti a marcatura CE o per i quali è stato emesso un'ETA, e che certifica che i beni forniti in un determinato ordine sono conformi a quelli testati ed hanno quindi le performance contenute nel DoP stesso.

Tuttavia l'ottenimento di un'ETA e la possibilità di rilasciare un DoP non sono sufficienti a garantire l'ottenimento di una marcatura CE. Ai fini di quest'ultima è infatti necessario dimostrare la **costanza di prestazione** ovvero che i campioni utilizzati in prova siano conformi a quelli della produzione corrente e che lo stesso processo di produzione non subisca alterazioni nel tempo.

Per conseguire questi ambiziosi obiettivi è necessaria l'implementazione di un **sistema di controllo di produzione in fabbrica**, verificato costantemente attraverso audit eseguiti da professionisti nominati dal TAB di riferimento. Poiché la protezione passiva al fuoco rientra nella categoria di controllo più stringente all'interno del sistema messo in atto dall'Unione Europea, (il tipo 1/1+ del sistema di "Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)") si rende necessaria l'esecuzione di **almeno due audit ogni anno** per ciascun prodotto soggetto a marcatura CE con la possibilità di ritiro della marcatura eventualmente già rilasciata in caso di gravi non conformità di produzione.

Quanto detto permette di capire perchè se **l'ETA ha durata indefinita nel tempo**, la **marcatura CE ha un orizzonte temporale di un anno**, e ogni dodici mesi i certificati di costanza di prestazione devono essere rinnovati.

Le difficoltà operative appena esposte hanno spinto molte aziende che presentano una separazione tra organizzazione commerciale e produttiva (es. con manifatture esternalizzate o delocalizzate) a porsi come obiettivo finale il raggiungimento di un'ETA e non la marcatura CE.


**AF Systems** è orgogliosa di essere la **prima**, e a nostra conoscenza ad oggi ancora l'unica, **azienda di matrice Italiana** ad avere ottenuto **ETA e marcatura CE volontaria** per i propri prodotti di sigillatura di attraversamenti di condotte (*AF Fireguard 3*), tubi e cavi (*AF Collar, AF Multicollar, AF Collar C, AF Sleeve, AF Brick e AF Bags*) e di protezione antifuoco di giunti di dilatazione (*AF Joint e AF Seismic Joint*). Il processo di conversione dei rapporti di prova e classificazione in marcatura CE ad ETA e successiva marcatura CE è attualmente in corso anche sugli altri prodotti del nostro catalogo con l'obiettivo di garantire ai nostri clienti di poter sempre contare su soluzioni che raggiungono i massimi livelli non solo di **innovazione**, ma anche di **affidabilità**.



# PRODOTTI


Schede tecniche



AF Brick	<a href="#">24</a>
AF Plug	<a href="#">25</a>
AF Bags	<a href="#">26</a>
AF Collar	<a href="#">27</a>
AF Multicollar	<a href="#">28</a>
AF Collar C	<a href="#">29</a>
AF Sleeve	<a href="#">30</a>
AF Sleeve B3	<a href="#">31</a>
AF Pipeguard	<a href="#">32</a>
AF Graphit Foam	<a href="#">33</a>
AF Panel	<a href="#">34</a>
AF Seal W	<a href="#">35</a>
AF E-Box / Junction Box	<a href="#">36</a>
AF PSR 120	<a href="#">37</a>
AF Cable Coat	<a href="#">38</a>
AF Fireguard 3	<a href="#">39</a>
AF Safeguard	<a href="#">40</a>
AF Firegrille	<a href="#">41</a>
AF Cover Light	<a href="#">42</a>
AF Cover Air	<a href="#">43</a>
AF Cover Split	<a href="#">44</a>
AF Cover String	<a href="#">45</a>

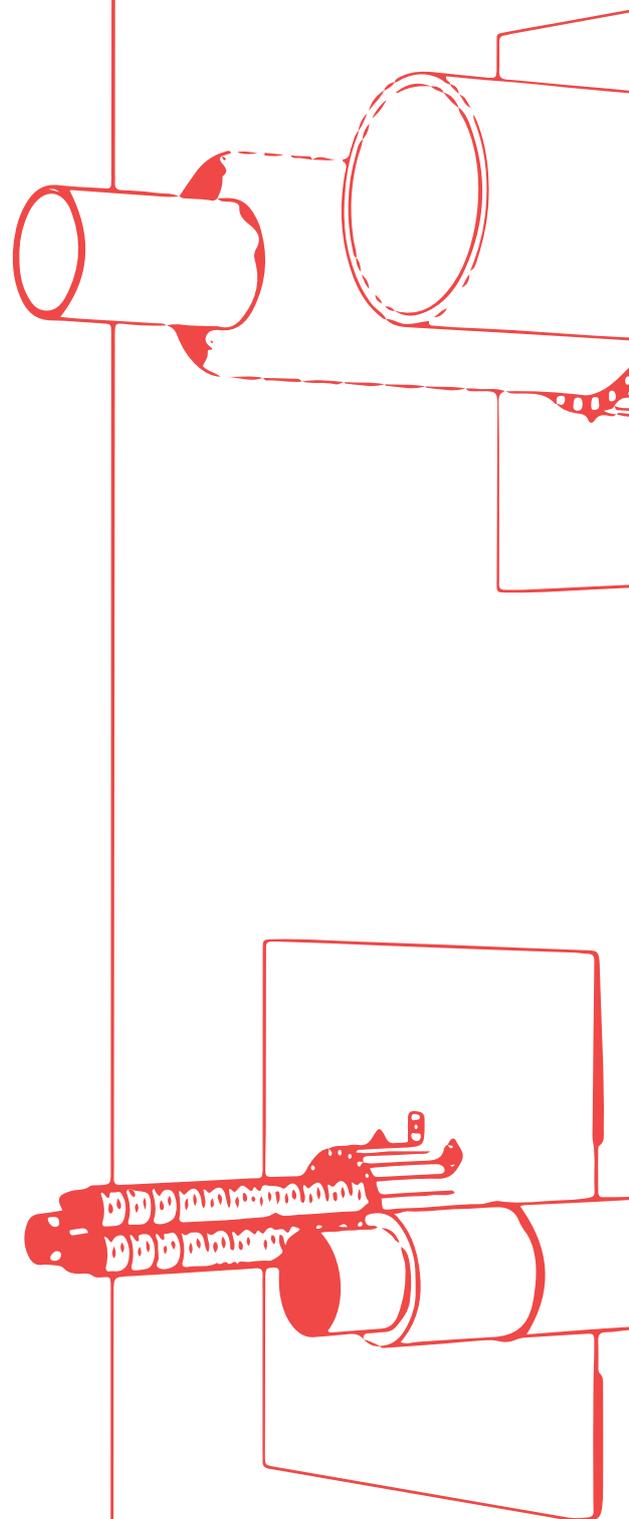

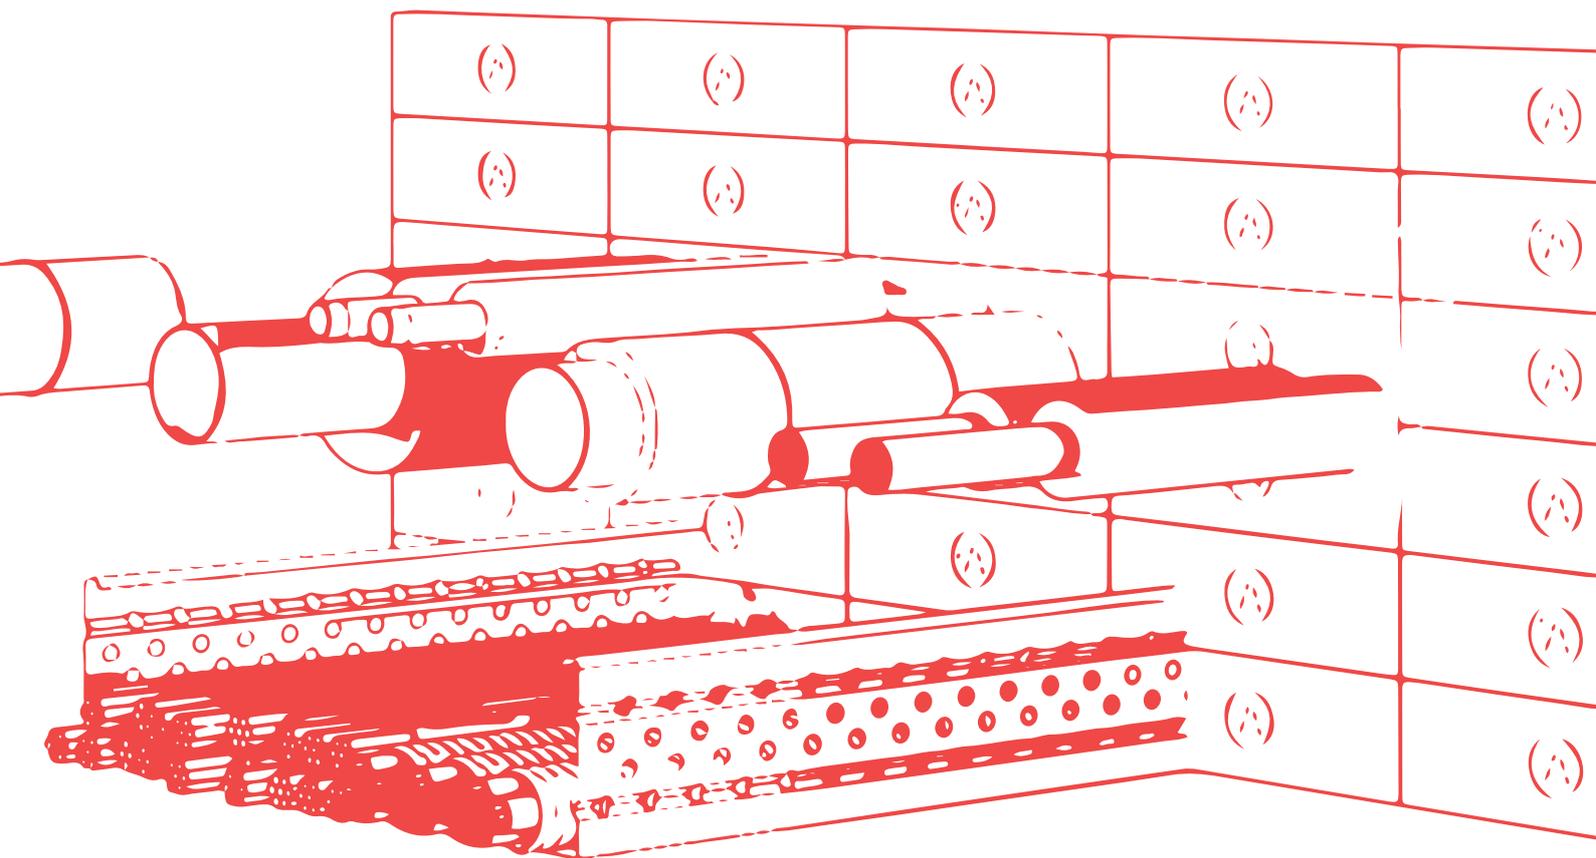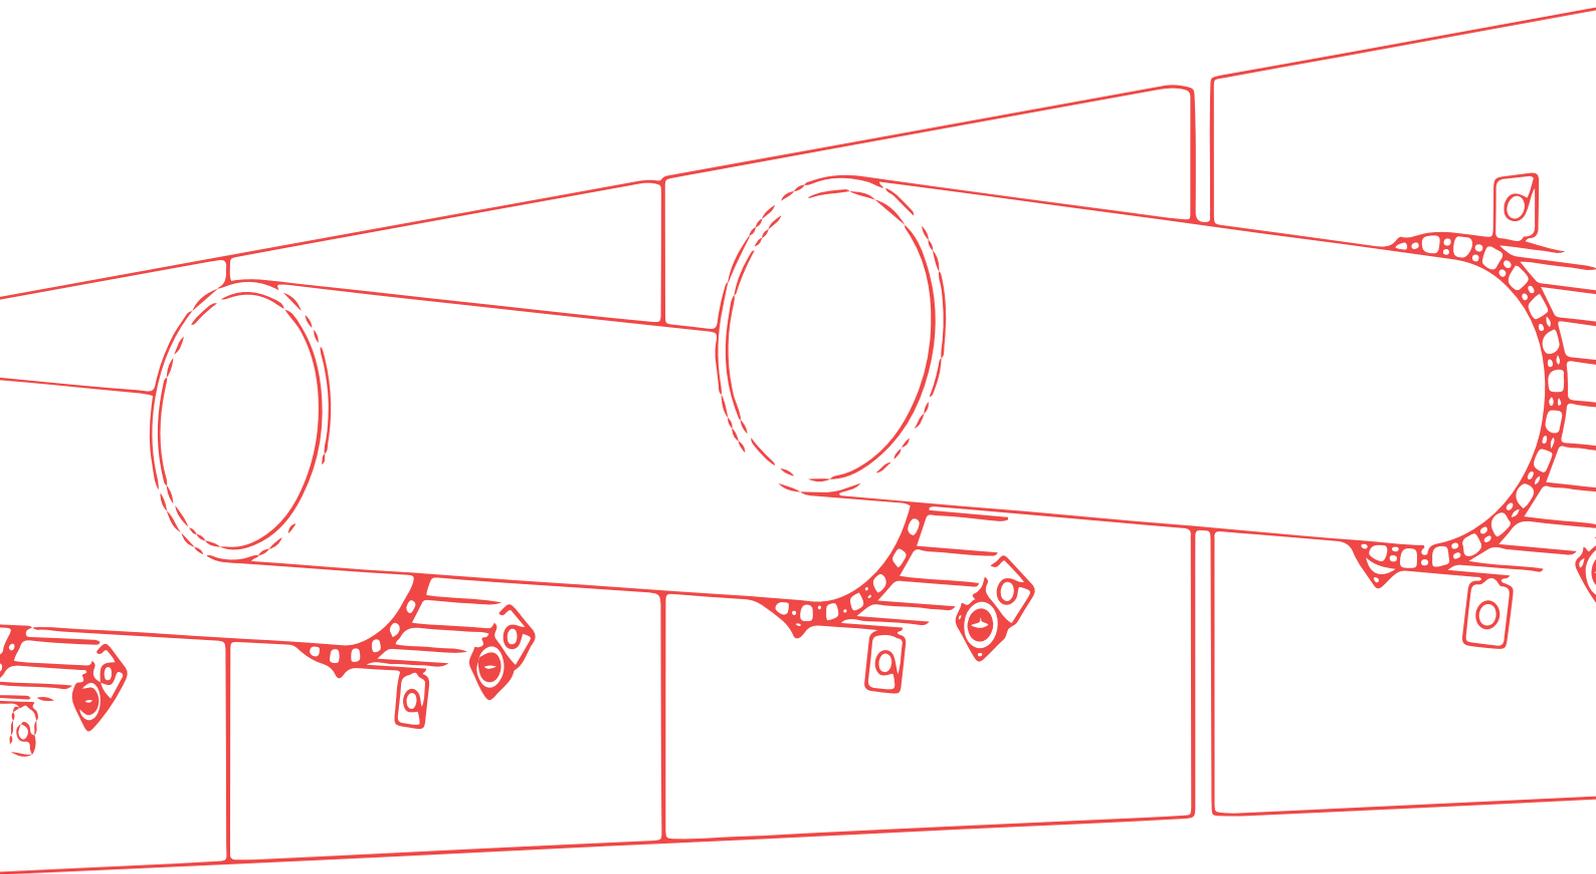

Prodotti / Applicazione	Cavi	Tubazioni combustibili <sup>1</sup>	Tubazioni Metalliche con isolamento	Tubazioni metalliche senza isolamento	Condotte	Altre applicazioni <sup>2</sup>
 <a href="#">AF BRICK</a>						
 <a href="#">AF PLUG</a>						
 <a href="#">AF BAGS</a>						
 <a href="#">AF COLLAR</a>						
 <a href="#">AF MULTICOLLAR</a>						
 <a href="#">AF COLLAR C</a>						
 <a href="#">AF SLEEVE</a>						
 <a href="#">AF SLEEVE B3</a>						
 <a href="#">AF PIPEGUARD</a>						
 <a href="#">AF GRAPHIT FOAM</a>						
 <a href="#">AF PANEL</a>						

<sup>1</sup> Per i prodotti AF Collar, AF Multicollar e Sleeve, sono da considerarsi incluse le tubazioni multistrato  
 Per i prodotti AF Collar e AF Multicollar sono da considerarsi incluse le tubazioni in alluminio non coibentate

<sup>2</sup> Per maggiori dettagli su questa tipologia consultare le singole schede tecniche

Prodotti / Applicazione	Cavi	Tubazioni combustibili <sup>1</sup>	Tubazioni Metalliche con isolamento	Tubazioni metalliche senza isolamento	Condotte	Altre applicazioni <sup>2</sup>
 <a href="#">AF SEAL W</a>						
 <a href="#">AF E-BOX / JUNCTION BOX</a>						
 <a href="#">AF PSR 120</a>						
 <a href="#">AF CABLE COAT</a>						
 <a href="#">AF FIREGUARD 3</a>						
 <a href="#">AF SAFEGUARD</a>						
 <a href="#">AF FIREGRILLE</a>						
 <a href="#">AF COVER LIGHT</a>						
 <a href="#">AF COVER AIR</a>						
 <a href="#">AF COVER SPLIT</a>						
 <a href="#">AF COVER STRING</a>						

**AF BRICK** CE 

*Mattoncino antifuoco per attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici*



**DESCRIZIONE**

**AF BRICK** è un mattoncino in spugna poliuretana intumescente certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura **fino a EI 240** di attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici, a parete e solaio.

Grazie alla sua comprimibilità, il prodotto permette di realizzare barriere dotate di una perfetta tenuta ai fumi e di adattarsi ad attraversamenti di cavi, tubazioni e misti in varchi di differenti geometrie. La possibilità di sagomare il prodotto direttamente in cantiere rende l'applicazione facile anche senza conoscere a priori le caratteristiche dell'intervento da effettuare.

Gli AF BRICK sono facilmente rimovibili e riposizionabili e consigliati quando si prevedono interventi di manutenzione o modifica degli impianti.

**CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA**

Cavi su passerella  
Cavi in tubazioni corrugate anche in fasci  
Tubazioni combustibili

Tubazioni multistrato anche in fasci  
Tubazioni metalliche coibentate e non  
Attraversamenti misti (serrande tagliafuoco incluse)

**CARATTERISTICHE**

Dimensioni: 150x150x50 mm  
Densità: 240 ± 10% kg/m<sup>3</sup>  
Peso: 250 gr/pz  
Isolamento termico: 0.062 W/mK

**CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO**

Scatole di cartone da 12 pezzi

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

**MODO DI APPLICAZIONE**

1. Inserire gli AF BRICK all'interno dei varchi da sigillare con uno spessore pari a quanto indicato nelle schede applicazione, sino a completo intasamento del varco;
2. sigillare gli eventuali interstizi con sigillante **AF GRAPHIT FOAM**.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa di mattoncini antifuoco a base poliuretana AF BRICK, per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di impianti meccanici, elettrici e misti a parete e solaio.

**CERTIFICAZIONI**

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio rigido</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in cartongesso</i>
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>parete rigida</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in Xlam</i>
Classe EI 60 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio in Xlam</i>		

# AF PLUG

Tappo antifuoco per attraversamenti di impianti elettrici



## DESCRIZIONE

**AF PLUG** è un tappo in spugna poliuretana intumescente certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura **fino a EI 180** di attraversamenti di impianti elettrici a parete e solaio.

Grazie alla sua consistenza facilmente comprimibile, il prodotto permette di realizzare barriere dotate di una perfetta tenuta ai fumi e di adattarsi ad attraversamenti di cavi.

Gli AF PLUG sono facilmente rimovibili e riposizionabili e consigliati quando si prevedono interventi di manutenzione o modifica degli impianti.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Cavi

## CARATTERISTICHE

Diametro:	fino a 160 mm
Profondità:	150 mm
Densità:	240 ± 10% kg/m <sup>3</sup>
Isolamento termico:	0.062 W/mK

## DIMENSIONI

Modello	Diametro (mm)	Altezza (mm)
AF Plug 65	65	150
AF Plug 110	110	150
AF Plug 160	160	150

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Scatole di cartone

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

Inserire gli AF PLUG all'interno dei varchi da sigillare posizionandoli con il lato 150 mm come spessore parete/solaio, sino a completo intasamento del varco.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di tappi antifuoco AF PLUG, costituiti da materiale spugnoso a base poliuretana, per la protezione EI 180 di attraversamenti di impianti elettrici a parete e solaio. Sistema certificato con profondità di sigillatura pari a 150 mm.

## CERTIFICAZIONI

Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)      *solaio rigido*      Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)      *parete in cartongesso*

*Sacchetto antifuoco per attraversamenti di passerelle portacavi*



**DESCRIZIONE**

Gli **AF BAGS** sono cuscinetti antifuoco intumescenti ed ablativi certificati secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura **fino a EI 240** di attraversamenti di passerelle portacavi, a parete e solaio.

All'interno di un involucro di fibra di vetro, un concentrato ad alta densità di componenti intumescenti, inerti termocoibenti e prodotti a graduale rilascio d'acqua, permette di limitare il passaggio di calore. Gli AF BAGS possono essere completamente inseriti anche all'interno di supporti di ridotto spessore senza la necessità di predisporre una cornice lungo il perimetro dell'attraversamento. Gli AF BAGS sono facilmente riposizionabili e consigliati per agevolare interventi di manutenzione o modifica degli impianti.

**CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA**

Cavi su passerella

**CARATTERISTICHE**

- Non temono l'acqua e l'umidità
- Sono imputrescibili e resistenti a muffe e batteri
- Sono adatti ad essere installati in qualsiasi ambiente
- Non contengono materiali nocivi

**DIMENSIONI**

Modello	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)
AF Bags 100	100	120	25
AF Bags 150	150	120	30
AF Bags 200	200	120	30
AF Bags 250	250	120	35
AF Bags 300	300	120	35

**CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO**

Scatole di cartone

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

**MODO DI APPLICAZIONE**

1. rilevare le dimensioni della passerella (larghezza) e scegliere la dimensione e il numero dei sacchetti necessari alla completa chiusura dell'attraversamento;
2. applicare i sacchetti all'interno della passerella portacavi avendo cura di posizzarli con il lato certificato (120/200 mm) come "spessore parete", sino a completo intasamento della passerella stessa;
3. sigillare l'eventuale spazio rimanente all'intradosso tra asola e passerella portacavi con sigillante **AF SEAL W**.

**VOCE DI CAPITOLATO**


Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro in fibra di vetro incombustibile da 200 g/m<sup>2</sup> e contenenti composti granulari intumescenti, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi a parete, solaio, supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti e pareti/solai Xlam e su supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia **AF PANEL**. Il prodotto è certificato per attraversamenti di cavi di tipo "small", "medium" e "large" (secondo la normativa UNI EN 1366-3).

**CERTIFICAZIONI**

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio rigido</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>setto autoportante</i>
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>parete rigida</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete sandwich</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio in Xlam</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in Xlam</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in cartongesso</i>		

# AF COLLAR

Collare antifuoco per attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici



## DESCRIZIONE

**AF COLLAR** è un collare antifuoco certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura **fino a EI 240** di attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici a parete e solaio.

La struttura esterna in acciaio inossidabile permette una applicabilità anche in ambienti umidi mentre la striscia intumescente ad elevato potere espansivo, permette la sigillatura di diametri anche di elevata dimensione.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Fasci di cavi elettrici anche in tubazioni corrugate  
Tubazioni combustibili  
Tubazioni multistrato anche in fasci

Tubazioni metalliche con isolamento  
Attraversamenti misti

## CARATTERISTICHE

Dimensioni disponibili: da 30 a 600 mm  
Espansione libera: >20:1  
Temperatura di attivazione: ± 180°C

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Scatole di cartone  
Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## DIMENSIONI

Diametro interno (mm)	Altezza (mm)	Punti di fissaggio
30	30/50	4
40	30/50	4
50	30/50	4
63	30/50	4
80	30/50	4
90	30/50	4
100	30/50	4
110	30/50	4
125	70	5

Diametro interno (mm)	Altezza (mm)	Punti di fissaggio
140	70	5
160	70	5
200	100	5
250	100	5
315	200	5
400*	150	8
500*	150	8
630*	200	8
* soluzione con collare scatolare		

## MODO DI APPLICAZIONE (da 30 a 315)

1. aprire il collare e applicare attorno alla tubazione;
2. chiudere il collare con l'apposita linguetta metallica;
3. installare il collare in modo che risulti aderente alla parete/solaio;
4. fissaggio del collare così composto mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## MODO DI APPLICAZIONE (da 400 a 600)

1. fissaggio di uno dei due elementi scatolari contenenti strisce intumescenti, mediante barre filettate e dadi Ø 8 mm (non in dotazione);
2. fissaggio delle due piastre laterali agli elementi scatolari mediante utilizzo di bulloni e dadi in dotazione;
3. fissaggio del secondo elemento alle due piastre mediante utilizzo di bulloni e dadi in dotazione ed alla parete/solaio mediante barre filettate e dadi Ø 8 mm (non in dotazione).

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di collari antifuoco AF COLLAR, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare/scatolare contenente il materiale intumescente "Firefill", per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi incombustibili con isolamento elastomerico a parete e solaio e su supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia **AF PANEL** e mattoncini antifuoco **AF BRICK**. La dimensione, fino al diametro massimo di 630 mm, è definita in funzione della tipologia e della sezione dell'attraversamento.

## CERTIFICAZIONI

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio rigido</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete sandwich</i>
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>parete rigida</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in Xlam</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio in Xlam</i>	Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)	<i>controsoffitto in fibra</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in cartongesso</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>controsoffitto a membrana</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>setto autoportante</i>		

# AF MULTICOLLAR



Collare antifuoco in rotolo per attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici



## DESCRIZIONE

**AF MULTICOLLAR** è un collare antifuoco modulare certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura **fino a EI 240** degli attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici, a parete e solaio.

La struttura esterna in acciaio inossidabile permette un'applicabilità anche in ambienti umidi mentre la striscia intumescente ad elevato potere espansivo permette di mettere in sicurezza anche elementi di elevata dimensione.

AF MULTICOLLAR può essere tagliato a misura direttamente in cantiere ed è quindi una soluzione ideale nei casi in cui manca una informazione completa sulle condizioni esatte di impiego.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Fasci di cavi elettrici anche in tubazioni corrugate  
Tubazioni combustibili anche in batteria  
Tubazioni multistrato anche in fasci

Tubazioni metalliche con isolamento  
Attraversamenti misti

## CARATTERISTICHE

Dimensioni fascia metallica: 3000x50 mm  
Dimensioni guaina intumescente: 8600x50x4 mm  
Diametri ottenibili: da 30 a 315 mm  
Espansione libera: >20:1  
Temperatura di attivazione: ± 180°C

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Scatole di cartone contenenti: lamina metallica, guaina intumescente, viti autoforanti e metro flessibile.  
Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

1. rilevare il diametro della tubazione da proteggere e tagliare la lamina e la guaina come da tabella sottostante;
2. avvolgere la guaina sulla tubazione da proteggere e fissarla con normale nastro adesivo;
3. posizionare la lamina metallica attorno alla guaina con sormonto delle estremità per almeno 30 mm, fissare poi con le viti autoforanti in dotazione (almeno due per collare);
4. fissaggio del collare così composto mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione a seconda del supporto.

Diametro tubazione (mm)	Lunghezza lamina (mm)	Lunghezza guaina (mm)	Numero avvolgimenti	Numero collari ottenibili
30	200	240	2	15
40	230	310	2	13
50	260	380	2	11
63	300	460	2	10
80	350	560	2	8
90	380	620	2	7
100	410	680	2	7

Diametro tubazione (mm)	Lunghezza lamina (mm)	Lunghezza guaina (mm)	Numero avvolgimenti	Numero collari ottenibili
110	440	750	2	6
125	515	1310	3	5
140	560	1450	3	5
160	620	1640	3	4
200	795	3500	5	2
250	955	4300	5	2
315	1200	6430	6	1

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR, costituiti da un elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta al diametro del tubo da proteggere e dal materiale intumescente "Firefill", per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili standard e silenti, tubi multistrato singoli o in fascio, fasci di corrugati con cavi elettrici e tubi incombustibili con isolamento elastomerico a parete e solaio e su supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia **AF PANEL** e mattoncini antifuoco **AF BRICK**. Il prodotto è certificato secondo la norma EN 1366-3 anche su supporti non convenzionali quali pareti sandwich, setti autoportanti, pareti/solai Xlam, controsoffitti collaboranti e a membrana.

## CERTIFICAZIONI

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio rigido</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete sandwich</i>
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>parete rigida</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in Xlam</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio in Xlam</i>	Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)	<i>controsoffitto in fibra</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in cartongesso</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>controsoffitto a membrana</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>setto autoportante</i>		

# AF COLLAR C



Collare antifuoco per applicazioni speciali  
per attraversamenti di impianti meccanici



## DESCRIZIONE

**AF COLLAR C** è un elemento di protezione al fuoco certificato secondo la norma EN 1366-3 per la protezione **fino a EI 240** di attraversamenti di tubi combustibili che presentano curve e/o diramazioni in adiacenza a pareti/solai.

La sua forma a "C" permette di assecondare il profilo curvo della tubazione e di evitare la più complessa realizzazione di protezioni scatolari in lastre a base gesso o silicati.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Tubazioni combustibili

## CARATTERISTICHE

Aspetto: scatola a "C" in acciaio inox  
Dimensioni disponibili: da 110 a 250 mm  
Espansione libera: >20:1  
Temperatura di attivazione:  $\pm 180^{\circ}\text{C}$

## DIMENSIONI

Modello	Diametro tubazione (mm)	Ingombro esterno (mm)	Altezza (mm)
AF Collar C 110	fino a 110	150x150	51
AF Collar C 160	da 110 a 160	222x222	75
AF Collar C 250	da 160 a 250	355x355	100

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Scatole di cartone

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

1. installare AF COLLAR C attorno al tubo combustibile in modo che risulti aderente al filo del supporto lato fuoco;
2. fissaggio del collare così composto mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di collari antifuoco AF COLLAR C, costituiti da una struttura a forma di "C" in acciaio inox e dal materiale intumescente "Firefill" 50/70/100, per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili in presenza di curve a filo del supporto. La dimensione, fino al diametro massimo di 250 mm, è definita in funzione della sezione dell'attraversamento.

## CERTIFICAZIONI

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)  
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)

*solaio rigido*  
*parete rigida*

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

*parete flessibile*

Guaina antifuoco per attraversamenti di impianti elettrici e meccanici



## DESCRIZIONE

**AF SLEEVE** è una guaina intumescente certificata secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura **fino a EI 240** di attraversamenti di tubi combustibili, passaggi di fasci di cavi e di tubi metallici coibentati con isolamento sia combustibile che incombustibile a parete e solaio.

Costituite da un materiale ad elevato potere termo-espandente, AF SLEEVE permette la sigillatura dei servizi passanti mediante l'ostruzione del varco lasciato dal collasso della tubazione combustibile o dalla fusione dell'isolamento. Il ridotto spessore del prodotto rende possibile l'applicazione intorno alla tubazione direttamente all'interno del supporto.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Fasci di cavi elettrici anche in tubazioni corrugate  
Tubazioni combustibili

Tubazioni metalliche con isolamento  
Tubazioni multistrato anche in fasci

## CARATTERISTICHE

Dimensioni rotolo: 10000x50x4 mm  
Dimensioni preformate: diametri da 30 a 160 mm  
Espansione libera: >20:1  
Temperatura di attivazione:  $\pm 180^{\circ}\text{C}$   
Pressione generata: 10 bar

## CORRISPONDENZA AF SLEEVE PREFORMATE / ROTOLO

Diametro tubazione (mm)	Lunghezza guaina (mm)	Numero avvolgimenti	Diametro tubazione (mm)	Lunghezza guaina (mm)	Numero avvolgimenti
30	240	2	90	620	2
40	310	2	100	680	2
50	380	2	110	750	2
63	460	2	125	1310	3
75	550	2	140	1450	3
80	560	2	160	1640	3

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Scatole di cartone

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

## MODO DI APPLICAZIONE

- avvolgere AF SLEEVE attorno all'attraversamento da proteggere (verificare nelle schede di applicazione il numero di avvolgimenti necessari);
- fissare AF SLEEVE con nastro adesivo in corrispondenza dell'attraversamento;
- eseguire l'eventuale sigillatura perimetrale della guaina AF SLEEVE in modo che risulti completamente inserita a filo del tamponamento costituito da doppio pannello **AF PANEL** incollato e sigillato con **AF SEAL W**.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di guaina intumescente **AF SLEEVE**, caratterizzata da un potere espansivo superiore a 20 volte il volume iniziale, per la protezione fino a EI 240 di tubazioni combustibili, fasci di cavi, fasci di corrugati, tubazioni multistrato e tubazioni metalliche con isolamento a parete e solaio. Il sistema è certificato anche per uso combinato con pannelli in lana di roccia **AF PANEL**.

## CERTIFICAZIONI

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio rigido</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>setto autoportante</i>
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>parete rigida</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete sandwich</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio in Xlam</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in Xlam</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in cartongesso</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>controsoffitto a membrana</i>

# AF SLEEVE B3

Guaina antifuoco per tubazioni corrugate



## DESCRIZIONE

**AF SLEEVE B3** è una guaina intumescente certificata secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura **fino a EI 180** di attraversamenti di tubi combustibili corrugati e per la sigillatura dei fori lasciati dall'estrazione dei tiranti nelle casseforme.

Il profilo della striscia (altezza di solo 2 mm) rende possibile l'applicazione intorno al tubo corrugato direttamente all'interno del supporto rigido.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Cavi elettrici in tubazioni corrugate

Fori delle casseforme

## CARATTERISTICHE

Dimensioni: 10000x30x2 mm  
 Espansione libera: >20:1  
 Temperatura di attivazione:  $\pm 180^{\circ}\text{C}$   
 Pressione generata: 10 bar

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Rotoli da 10 m, sezione 30x2 mm

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

Cavi elettrici in tubazioni corrugate

1. Inserimento di AF SLEEVE B3 attorno al tubo combustibile in corrispondenza dell'attraversamento;
2. Sigillatura dello spazio perimetrale, se esistente, mediante applicazione di pannelli **AF PANEL** incollati e rasati con sigillante **AF SEAL W**.

Fori per tiranti casseforme

1. Avvolgimento su se stessa della guaina AF SLEEVE B3, sino a raggiungere il diametro del foro da sigillare;
2. Inserimento del prodotto ottenuto, all'interno del foro da sigillare.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di guaina intumescente AF SLEEVE B3, caratterizzata da un potere espansivo superiore a 20 volte il volume iniziale, per la protezione fino a EI 180 di tubi combustibili contenenti cavi elettrici e sigillatura di fori per tiranti casseforme. Il sistema è certificato anche per uso combinato con pannelli semirigidi in lana di roccia **AF PANEL**.

## CERTIFICAZIONI

Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio rigido</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>setto autoportante</i>
Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)	<i>parete rigida</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete sandwich</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in cartongesso</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>controsoffitto a membrana</i>

# AF PIPEGUARD

*Materassino antifuoco per attraversamento di impianti meccanici ed elettrici*



## DESCRIZIONE

**AF PIPEGUARD** è un materassino in lana di vetro certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura **fino a EI 240** di attraversamenti di tubazioni metalliche non coibentate, passerelle portacavi e blindosbarre. Attraverso l'azione ablativa di uno speciale trattamento applicato sul lato a contatto con la tubazione, il prodotto permette di evitare la propagazione di un incendio per induzione da un compartimento ad un altro.

AF PIPEGUARD è estremamente facile da applicare e la possibilità di sagomare il prodotto direttamente in cantiere rende l'applicazione facile anche senza conoscere a priori le dimensioni della tubazione da mettere in sicurezza.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Tubazioni metalliche non coibentate  
Cavi su passerella

Tubazioni in rame coibentate  
Blindosbarre

## CARATTERISTICHE

Lunghezza:	5000 mm
Larghezza:	240 mm
Spessore:	7 mm ±10%
Densità	100 kg/m <sup>3</sup>
Peso specifico prodotto finito:	250 kg/m <sup>3</sup>

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Rotoli da 5m in scatole di cartone

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

## MODO DI APPLICAZIONE

1. misurare la circonferenza dell'attraversamento da proteggere;
2. tagliare il quantitativo di prodotto necessario a ricoprire l'attraversamento;
3. avvolgere AF PIPEGUARD attorno all'attraversamento accostando le estremità e facendo attenzione che il prodotto aderisca al solaio o alla parete;
4. fissare il prodotto con filo di ferro (2 fissaggi ogni 240 mm);
5. se necessario per alcune applicazioni, ripetere l'operazione.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di protezione flessibile AF PIPEGUARD costituita da materassino in fibra di vetro, alluminizzato e trattato con speciali composti ablativi per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di tubi metallici senza coibentazione, passerelle portacavi e blindosbarre a parete, solaio e anche su supporti non convenzionali quali parete sandwich, setto autoportante, pareti/ solai Xlam e controsoffitti a membrana.

## CERTIFICAZIONI

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio rigido</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>setto autoportante</i>
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>parete rigida</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete sandwich</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio in Xlam</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in Xlam</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in cartongesso</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>controsoffitto a membrana</i>

# AF GRAPHIT FOAM

*Schiuma poliuretana antifuoco bicomponente*



## DESCRIZIONE

**AF GRAPHIT FOAM** è una schiuma poliuretana bicomponente addizionata con grafite e certificata secondo la norma EN 1366-3 per la protezione fino a **EI 180** di attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici, a parete e solaio.

La schiuma espande non soltanto in fase di applicazione ma anche in caso di incendio sotto l'azione del calore.

La speciale cartuccia consente, con l'ausilio di una specifica pistola erogatrice, l'estrusione simultanea dei due componenti e la loro miscelazione all'interno del beccuccio di applicazione.

AF GRAPHIT FOAM è una soluzione semplice e flessibile, ideale per varchi al cui interno sono presenti più elementi passanti, anche molto vicini tra loro.

*L'uso industriale o professionale del prodotto è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata (Reg.UE 2020/1149 del 3 agosto 2020)*

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Cavi elettrici e tubazioni corrugate su passerella  
Tubazioni combustibili  
Tubazioni multistrato anche in fasci

Tubazioni metalliche coibentate e non  
Attraversamenti misti

## CARATTERISTICHE

Capacità della cartuccia:	330 ml
Tempo di reazione:	10 sec circa
Fuori tatto:	30 sec circa
Possibilità di taglio:	1 min circa
Aumento di volume a 20 °C	3-5 volte (espansione libera)
Resa:	1000-1700ml circa
Temperatura di stoccaggio:	5-35 °C
Temperatura di applicazione:	10-35 °C

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Confezione da 1 cartuccia da 330 ml munita di un erogatore/miscelatore  
In condizioni normali (5-35°C) il prodotto si mantiene integro per 12 mesi

## MODO DI APPLICAZIONE

1. avvitare il miscelatore sulla cartuccia e inserire la cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicare AF GRAPHIT FOAM partendo dal punto più lontano facendo attenzione a non immergere l'ugello miscelatore nel prodotto estruso;
3. riempire l'apertura fino a completa occlusione della luce con uno spessore pari a quanto indicato nelle schede applicazione;
4. non interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di evitare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso;
5. rimuovere eventuali abbondanze, una volta indurite, con semplice cutter.

## Pistola erogatrice

Si consiglia di utilizzare l'apposita pistola demoltiplicata per l'applicazione. La pistola, attraverso un meccanismo di demoltiplicazione dello sforzo applicato, permette una rapida ed agevole fuoriuscita del prodotto bicomponente perfettamente miscelato.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di schiuma semirigida intumescente AF GRAPHIT FOAM, costituita da schiuma poliuretana bicomponente caratterizzata da espansione libera di 3-5 volte il volume originale, contenuta in cartuccia bifilare da 330 ml.

Il sistema è certificato per la protezione EI 120/180 di attraversamenti di impianti a parete e solaio.

## CERTIFICAZIONI


Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)  
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

*solaio rigido*  
*solaio in Xlam*

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)  
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

*parete in cartongesso*  
*parete in Xlam*

*Pannello antifuoco pronto all'uso*

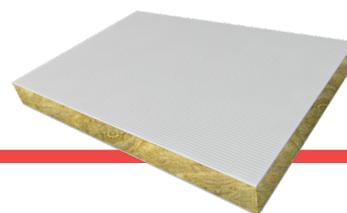

**DESCRIZIONE**

**AF PANEL** è un pannello antifuoco certificato secondo le norme EN 1366-1, EN 1366-3 ed EN 1366-4 per la protezione **fino a EI 240** di una vastissima tipologia di attraversamenti e varchi sia a parete che a solaio: passaggi di tubi e condotte, passerelle portacavi, serrande tagliafuoco e giunti di dilatazione sono solo alcune delle applicazioni certificate di questo prodotto utile in tutti i casi in cui sia necessario ricreare un supporto resistente a fumi e fiamme.

AF PANEL è costituito da un pannello incombustibile semirigido in fibra minerale, rivestito ambo i lati con trattamento ablativo bianco. Il prodotto può essere sagomato direttamente in cantiere con un semplice cutter al fine di ricreare un supporto integro sul quale, se necessario, è possibile posare altri prodotti specifici per ciascun attraversamento (es. collari o sacchetti intumescenti). La presenza su entrambi i lati di un rivestimento antifuoco applicato industrialmente permette di disporre di un prodotto pronto all'uso e conforme ai certificati di prova, eliminando la necessità di verniciare gli stessi in opera e verificare la costanza di spessore dei rivestimenti.

**CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA**

Cavi su passerella e in tubazioni corrugate  
Blindosbarre  
Tubazioni combustibili  
Tubazioni multistrato

Tubazioni metalliche coibentate e non  
Attraversamenti misti (serrande tagliafuoco incluse)  
Attraversamenti di condotte  
Giunti di dilatazione

**CARATTERISTICHE**

Dimensioni: 1200x600x50 mm  
Densità pannello in lana: 150 kg/m<sup>3</sup>  
Peso specifico prodotto finito: 215 kg/m<sup>3</sup>  
Conducibilità termica  $\lambda_D$ : 0.036 W/mK  
Coefficiente di assorbimento acustico  $\alpha_s$ : 0.64

**CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO**

Scatole in cartone contenenti 5 pannelli. A vista su pallet

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

**MODO DI APPLICAZIONE**

1. rilevare le dimensioni e la forma dell'apertura da sigillare;
2. riportare le stesse sull'AF PANEL;
3. sagomare il pannello mediante l'utilizzo di seghetti da cantiere o cutter, avendo cura di lasciare la sagoma leggermente abbondante rispetto alle dimensioni del varco da sigillare;
4. spalmare una piccola quantità di **AF SEAL W** sui fianchi della sagoma così ottenuta o direttamente sul bordo interno della muratura ove poi verrà applicata la sagoma;
5. applicare la sagoma e inserire nel varco "per interferenza";
6. rasare le giunzioni con spatola utilizzando il sigillante AF SEAL W.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa di pannello semirigido in lana di roccia AF PANEL, trattato su entrambi i lati con prodotto ablativo **AF SEAL T1**, con densità nominale di 215 kg/m<sup>3</sup>, realizzato per la protezione al fuoco fino a EI 240 degli attraversamenti di impianti a parete e solaio. Il pannello può essere tagliato e sagomato con semplice "cutter" o seghetto da cantiere ed applicato con l'uso del sigillante antifuoco **AF SEAL W**. Il sistema non necessita di rivestimenti superficiali aggiuntivi.

**CERTIFICAZIONI**

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio rigido</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in Xlam</i>
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>parete rigida</i>	Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)	<i>controsoffitto in fibra</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio in Xlam</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>controsoffitto a membrana</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in cartongesso</i>	Classe EI 180 (UNI EN 1366-4)	<i>giunti su parete rigida</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>setto autoportante</i>	Classe EI 180 (UNI EN 1366-4)	<i>giunti su solaio rigido</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete sandwich</i>		

**AF SEAL W** CE 



## Sigillante acrilico antifuoco

### DESCRIZIONE

**AF SEAL W** è un sigillante antifuoco certificato secondo la norma EN 1366-1, EN 1366-3 ed EN 1366-4 per garantire una protezione **fino a EI 180**.

AF SEAL W è un prodotto complementare nella sigillatura di attraversamenti di cavi e tubi, e tuttavia anche certificato autonomamente per la protezione di piccoli giunti, fori delle casseformi, e piccoli passaggi di cavi.

### CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Cavi su passerella  
Cavi in tubazioni corrugate  
Blindosbarre  
Tubazioni combustibili  
Tubazioni multistrato

Tubazioni metalliche coibentate e non  
Attraversamenti misti (serrande tagliafuoco incluse)  
Attraversamenti di condotte  
Giunti di dilatazione

### CARATTERISTICHE

Aspetto: stucco tixotropico  
Colore: bianco  
Peso specifico:  $1.4 \pm 0.1$  kg/l  
Tempo fuori impronta: 1 ora  
Indurimento completo: 3.5 mm/24 ore  
VOC: <1%  
Allungamento a rottura: 200% (DIN 52455)  
Temperatura di esercizio: -10/65 °C

### CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Secchielli da 6, 12,5 e 20 kg per applicazione a spatola

Cartucce da 300 ml (scatole da n. 20 pezzi)

Conservato nelle confezioni sigillate, a temperature tra 5 °C e 40 °C, il prodotto rimane inalterato per 12 mesi dalla vendita.

### MODO DI APPLICAZIONE

Stucco tixotropico pronto all'uso

Spalmare con semplici spatole

#### Nei giunti di dilatazione

1. inserire un cordone in poliuretano tipo "Feltene" per limitare la zona di riempimento;
2. inserire il beccuccio della cartuccia nel giunto ed estrarre il sigillante con l'apposita pistola;
3. rifinire la superficie mediante l'utilizzo di una spatola.

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di sigillante acrilico di tipo ablativo ad alta viscosità AF SEAL W, per la protezione fino a EI 180 di giunti ed attraversamenti di cavi elettrici a parete e solaio.

### CERTIFICAZIONI

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)  
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)  
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

*solaio rigido*  
*parete rigida*  
*solaio in Xlam*  
*parete in cartongesso*  
*setto autoportante*  
*parete sandwich*

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)  
Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)  
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)  
Classe EI 180 (UNI EN 1366-4)  
Classe EI 180 (UNI EN 1366-4)

*parete in Xlam*  
*controsoffitto in fibra*  
*controsoffitto a membrana*  
*giunti su parete rigida*  
*giunti su solaio rigido*

# AF E-BOX / JUNCTION BOX

Guaina antifuoco per scatole elettriche



## DESCRIZIONE

**AF E-BOX** e **AF JUNCTION BOX** sono guaine intumescenti certificate secondo la norma EN 1366-3 per la riqualificazione **EI 120** di pareti flessibili e rigide che presentino al loro interno scatole elettriche e di derivazione elettrica.

Applicabili direttamente all'interno delle scatole già presenti, in caso di incendio le guaine termo-espandono fino alla completa saturazione del vano di alloggiamento di fili e interruttori.

L'estrema facilità di applicazione e la certificazione con entrambi gli orientamenti possibili, ovvero con la parte frontale della scatola direttamente esposta al fuoco, o aderente al lato freddo dell'attraversamento, rendono questa soluzione molto efficiente ed economica.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Scatole elettriche standard

Scatole di derivazione

## MISURE DISPONIBILI

AF E-Box 503	160x50x4 mm	Scatole elettriche tipo "503"
AF E-Box 504	180x50x4 mm	Scatole elettriche tipo "504"
AF E-Box 507	250x50x4 mm	Scatole elettriche tipo "507"
AF E-Box Circolari	53 mm	Scatole elettriche tonde diametro 68 mm
AF Junction Box	340x100x4 mm	Scatole di derivazione fino a 152x196 mm
AF Junction Box	540x100x4 mm	Scatole di derivazione fino a 152x392 mm

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Elementi pretagliati a misura contenuti in scatole di cartone (10/50 pezzi)

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

1. Rimozione del coperchio della scatola di derivazione/elettrica
2. Inserimento della guaina sul fondo della stessa avendo cura di farla aderire alle pareti laterali e posteriore
3. Chiusura del coperchio della scatola di derivazione/elettrica

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di guaine intumescenti **AF E-BOX**, costituite da guaina intumescente Firefill 50/100, pretagliata nelle dimensioni opportune, per la protezione EI 120 a parete di scatole elettriche tipo 503, 504 e 507 e circolari.

Fornitura e posa di guaine intumescenti **AF JUNCTION BOX**, costituite da guaina intumescente Firefill 50/100, pretagliata nelle dimensioni opportune, per la protezione EI 120 a parete di scatole di derivazione elettrica

## CERTIFICAZIONI

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) *parete in cartongesso*

# AF PSR 120

*Coppelle antifuoco per la protezione dei tiranti*



## DESCRIZIONE

Le coppelle **AF PSR 120** sono costituite da due corpi concentrici in lana di roccia ad alta densità. La coppella interna è trattata in superficie con un prodotto ablativo in grado di abbassare le temperature.

Le coppelle **AF PSR 120** sono progettate per la protezione antifuoco dei tiranti.

La coppella esterna è rivestita con uno strato di alluminio retinato.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Protezione tiranti

## CARATTERISTICHE

	PSR 120
Peso specifico isolante:	100 kg/m <sup>3</sup>
Diametro interno coppella A:	35 mm
Diametro esterno coppella A:	95 mm
Diametro interno coppella B:	102 mm
Diametro esterno coppella B:	162 mm
Diametro interno copritenditore:	194 mm
Diametro esterno copritenditore:	334 mm
Lunghezza coppella:	1200 mm
Lunghezza copritenditore:	400 mm
Peso coppella (A+B):	2.98 kg/m
Reazione al fuoco:	Classe A1 <sub>L</sub> EN 13501-1

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

A vista su bancali

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

## MODO DI APPLICAZIONE

1. allargare la coppella interna (diametro minore) in corrispondenza del taglio longitudinale;
2. inserire la coppella sul tirante;
3. ripetere l'operazione con la coppella esterna avendo cura di sfalsare le giunzioni trasversali;
4. fissare il tutto con filo d'acciaio ritorto o in alternativa applicare una coppella in acciaio con spessore 4/10 mm.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di sistema **AF PSR 120**, costituito da due coppelle concentriche in lana minerale di spessore totale 60 mm di cui quella interna trattata con prodotto ablativo **AF SEAL T1** e quella esterna rivestita con foglio di alluminio, per la protezione R 120 di tiranti in acciaio.

## CERTIFICAZIONI

Classe R 120

*rapporti di prova valutazione temperatura critica sul tirante secondo Eurocodice 3 profili di classe 4 (T ≤ 350°C)*

# AF CABLE COAT

*Pittura autoestinguenta per cavi elettrici*



## DESCRIZIONE

**AF CABLE COAT** è una pittura antifuoco all'acqua che conferisce un ritardo sostanziale alla propagazione del fuoco per combustione del rivestimento isolante dei cavi elettrici. Dotata di buona elasticità permanente, segue i fisiologici movimenti dei cavi dovuti alle variazioni di temperatura o alle vibrazioni indotte dagli utilizzatori. A contatto con la fiamma, il prodotto subisce una variazione di stato, con emissione di vapore acqueo e conseguente abbassamento delle temperature. Al termine della variazione di stato, il prodotto si trasforma in un residuo incombustibile che inibisce l'avanzamento della fiamma.

AF CABLE COAT è stato studiato per evitare che il fuoco si possa propagare utilizzando come via preferenziale l'isolamento elettrico dei cavi. È utile per limitare i danni in caso di incendio alla sola porzione di linea interessata. Più in generale l'utilizzo della vernice AF CABLE COAT è consigliata come rompitratte in tutti quegli ambienti in cui si trovano grandi quantità di cavi elettrici (centrali elettriche, di trasformazione, sale quadri, sale di controllo, C.E.D., ecc...).

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Cavi elettrici

## CARATTERISTICHE

Peso specifico:	1.25 kg/l ± 0.1
Colore:	bianco
Consistenza	pasta viscosa
Fuori impronta:	60 min
Indurimento:	1.5 mm/24 ore a 20 °C
Contenuto secco:	>70% p.p.
Pulizia attrezzi:	acqua
Temperatura di applicazione:	5/40 °C
Stabilità dimensionale (ritiro):	0.3% circa

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Secchielli da 20 kg

Conservato nelle confezioni originali, sigillate, a temperature tra 5° C e 35°C il prodotto si mantiene inalterato per 6 mesi.

## MODO DI APPLICAZIONE

1. pulire le superfici da trattare in modo che risultino esenti da polvere e tracce d'unto
2. applicare mediante l'utilizzo di semplici pennelli/rulli oppure a spruzzo con pistole airless per liquidi densi
3. per assicurare la completa estinzione delle fiamme nei punti in cui si prevede l'applicazione, la quantità certificata è pari a 1.3 kg per passerelle di larghezza 100 mm.  
Ad esempio per una canalina portacavi di larghezza 500 mm la quantità occorrente per ogni metro lineare in cui si prevede l'applicazione è pari a:  
kg 6.66 secondo norma IEC 60332-3-10 e IEC 60332-3-22.


## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa del protettivo acrilico all'acqua AF CABLE COAT, certificato secondo le norme **IEC 60332-3-10** e **IEC 60332-3-22** per la riqualificazione antifiamma del rivestimento di cavi elettrici disposti su passerelle portacavi metalliche.

## CERTIFICAZIONI

Istituto IMQ n° CN16-0001455-01 (secondo norma IEC 60332-3-10 e IEC 60332-3-22)

# AF FIREGUARD 3

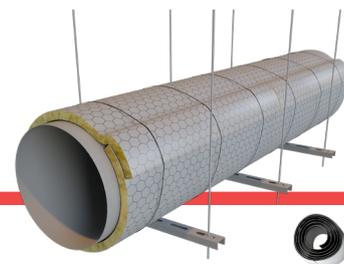

*Materassino antifuoco flessibile per condotte di adduzione d'aria*

## DESCRIZIONE

**AF FIREGUARD 3** è una protezione flessibile certificata secondo la norma EN 1366-1 per garantire una performance **EI 120/180** in presenza di attraversamenti di condotte metalliche esposte al fuoco dall'esterno.

Il prodotto è un materassino in lana di roccia trapuntato su rete metallica. La faccia visibile è rivestita con un foglio di alluminio retinato; la faccia interna presenta un tessuto in lana di vetro trattato con un prodotto ablativo. Grazie al suo ridotto spessore, di solo 30 mm, il materassino si applica con facilità anche su profili curvilinei e non sovraccarica i tiranti di sostegno, certificati senza protezione.

AF FIREGUARD 3 è un prodotto ideale per la protezione al fuoco di condotte di adduzione aria metalliche.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Condotte metalliche di adduzione aria

### CARATTERISTICHE FIREGUARD 3

Peso:	5 kg/m <sup>2</sup> circa
Dimensioni:	6000x1000x30 mm
Peso specifico:	100 kg/m <sup>3</sup>
Colore esterno:	argento
Colore interno:	bianco
Conducibilità termica $\lambda_p$ :	0.036 W/mK a 10 °C
Assorbimento d'acqua	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>

### CARATTERISTICHE BAND 3

Dimensioni:	25000x100x0.6 mm
Peso:	450 g/m <sup>2</sup>
Composizione:	100% tessuto siliceo
Diametro delle fibre:	>6 microns
Trama:	1500 N / 5 cm
Ordito:	1200 N / 5 cm
Finitura:	Alluminio

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Rotoli da 6 m<sup>2</sup> su bancali.

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

- 1a. CONDOTTA RETTANGOLARE: rilevare il perimetro della condotta e aumentare di 240 mm per compensare lo spessore del materassino + 200 mm per la sovrapposizione. (Tot.: perimetro condotta + 440 mm);
- 1b. CONDOTTA CIRCOLARE: rilevare la circonferenza della condotta e aumentare di 190 mm per compensare lo spessore del materassino, + 200 mm di sovrapposizione (Tot.: circonferenza condotta + 390 mm);
2. tagliare il materassino AF FIREGUARD 3 alla lunghezza calcolata;
3. avvolgere lo spezzone tagliato attorno alla condotta da proteggere e sormontare la giuntura longitudinale di circa 200 mm;
4. fissare il materassino con filo d'acciaio da 1 mm ad intervalli di circa 300 mm (3 legature al metro);
5. ripetere le operazioni precedenti per applicare una seconda fascia a fianco della prima, avendo cura di accostarle accuratamente;
6. applicare sulla giuntura trasversale tra i due materassini accostati l'apposita banda autoadesiva **AF BAND 3**;
7. Fissare ulteriormente AF BAND 3 con un giro di filo d'acciaio da 1 mm.

Tutte le operazioni sono da ripetere sino a completa copertura della condotta da proteggere.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di materassino antifuoco per condotte metalliche tipo AF FIREGUARD 3, costituito da materassino in fibre minerali di spessore 30 mm e densità 100 kg/m<sup>3</sup> con rivestimento esterno in alluminio e rete di acciaio, trattato con protettivo ablativo

**AF SEAL T3**, per la protezione EI 120 di condotte metalliche di ventilazione. Le giunzioni trasversali devono essere ricoperte con lo speciale nastro adesivo alluminizzato **AF BAND 3**.

## CERTIFICAZIONI

Classe EI 180 (UNI EN 1366-1)

*In verticale*

Classe EI 120 (UNI EN 1366-1)

*In orizzontale*



*Sistema flessibile per la protezione antifuoco di condotte d'aria metalliche*

## DESCRIZIONE

**AF SAFEGUARD** è una protezione flessibile certificata secondo la norma EN 1366-1 per garantire una performance **EI 120/180** in presenza di attraversamenti di condotte metalliche esposte al fuoco sia dall'esterno che dall'interno.

Il prodotto è composto da un materassino in lana di roccia trapuntato esternamente su rete metallica ed internamente su un tessuto in lana di vetro trattato con uno speciale prodotto ablativo; dei profili distanziatori ed una rete metallica entrambi in acciaio zincato da montare successivamente dopo aver avvolto il materassino.

AF SAFEGUARD è un prodotto ideale per la protezione al fuoco di condotte metalliche di adduzione aria e/o evacuazione fumi.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Condotte metalliche di adduzione aria

### CARATTERISTICHE MATERASSINO

Peso:	4.5 kg/m <sup>2</sup> circa
Dimensioni:	5000x1000x40 mm
Peso specifico lana di roccia:	100 kg/m <sup>3</sup>
Colore esterno:	argento
Colore interno:	bianco
Conducibilità termica $\lambda_D$ :	0.036 W/mK a 10 °C
Assorbimento d'acqua	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>

### CARATTERISTICHE PROFILI DISTANZIATORI E RETE

Dimensioni profili distanziatori:	5000x45x50 mm
Maglia rete:	12.7x12.7x1 mm

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Kit confezionato su bancali e composto da: materassino, distanziali, rete metallica, nastro adesivo alluminizzato e viti autoforanti.

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

1. fissare alla condotta ed ad un lato del supporto, in corrispondenza dell'attraversamento, un profilo metallico a L da 120x50x2 mm mediante tasselli metallici (su supporto) e viti autoforanti (su condotta);
2. inserire lana di roccia sfusa dal lato libero dell'attraversamento in modo da riempire lo spazio tra condotta e supporto;
3. una volta riempita l'apertura, fissare il secondo profilo a L da 120x50x2 mm al supporto mediante tasselli metallici;
- 4a. CONDOTTA RETTANGOLARE: rilevare il perimetro della condotta e aumentare di 320 mm per compensare lo spessore del materassino + 150 mm per la sovrapposizione. (Tot.: perimetro condotta + 470 mm);
- 4b. CONDOTTA CIRCOLARE: rilevare la circonferenza della condotta e aumentare di 250 mm per compensare lo spessore del materassino, + 150 mm di sovrapposizione (Tot.: circonferenza condotta + 400 mm);
5. tagliare il materassino AF SAFEGUARD mat alla lunghezza calcolata;
6. avvolgere il materassino ottenuto dal taglio attorno alla condotta e posizionarlo in battuta al supporto; sormontare la giuntura longitudinale di 150 mm e annodare le reti metalliche mediante l'utilizzo di un uncino;
7. ripetere le operazioni precedenti per applicare una seconda fascia a fianco della prima, avendo cura di accostarle accuratamente;
8. applicare sulla giuntura trasversale tra i due materassini accostati l'apposito nastro d'alluminio adesivizzato (al di sotto della rete metallica);
9. posizionare in aderenza al supporto il primo distanziale a L avvolgendolo attorno al materassino con un sormonto di 50mm e fissarlo mediante utilizzo di viti autoforanti. Ripetere l'operazione mantendendo un interasse di 500 mm;
10. avvolgere a questo punto la rete metallica appoggiandola ai distanziali posizionati in precedenza e fissandola mediante filo di ferro.

Tutte le operazioni sono da ripetere sino a completa copertura della condotta da proteggere.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di sistema flessibile per la protezione di condotte metalliche tipo AF SAFEGUARD, costituito da materassino in lana di roccia di spessore 40 mm e densità 100 kg/m<sup>3</sup> con strato protettivo ablativo e rivestimento esterno in alluminio e rete di acciaio, per la protezione EI 120/180 di condotte d'aria esposte a fuoco interno ed esterno come da EN 1366-1 / EN 1366-8.

Le giunzioni trasversali devono essere ricoperte con lo speciale nastro adesivo alluminizzato.

## CERTIFICAZIONI

Classe EI 180 (UNI EN 1366-1)  
Classe EI 120 (UNI EN 1366-1)

*In verticale*  
*In orizzontale*

Classe EI 120 (UNI EN 1366-8)  
Classe EI 120 (UNI EN 1366-8)

*In verticale*  
*In orizzontale*

# AF FIREGRILLE

*Griglia antifuoco per ventilazione naturale*



## DESCRIZIONE

**AF FIREGRILLE** è una griglia antincendio a protezione delle zone di scambio d'aria. Il prodotto è realizzato con una struttura esterna in lamiera di acciaio, con all'interno una serie di lamelle realizzate in uno speciale materiale intumescente, che impedisce il passaggio di fumi e fiamme in caso di incendio.

La riduzione di sezione della griglia rispetto alle dimensioni nominali è pari al 30% fino a dim. 300x300 mm.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Zone di scambio d'aria.

## DIMENSIONI E MATERIALE

100x100x100 mm	lamiera in acciaio inox contenente elementi a base di grafite
200x200x100 mm	lamiera in acciaio inox contenente elementi a base di grafite
300x150x100 mm	lamiera in acciaio inox contenente elementi a base di grafite
300x200x100 mm	lamiera in acciaio inox contenente elementi a base di grafite
300x300x100 mm	lamiera in acciaio inox contenente elementi a base di grafite

Altre dimensioni disponibili su richiesta

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Scatole di cartone o a vista su pallet

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

1. realizzare l'asola a parete della dimensione richiesta dal progetto;
2. inserire il modulo metallico AF FIREGRILLE;
3. sigillare le eventuali fessure perimetrali con sigillante **AF SEAL W**.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di griglia antifuoco AF FIREGRILLE costituita da involucro in lamiera d'acciaio, contenente strisce di materiale intumescente fissate su mensole metalliche. Le facce esposte sono costituite da rete in acciaio. Il sistema è certificato per garantire una performance EI 120 ad aperture atte alla ventilazione naturale dei locali.

## CERTIFICAZIONI

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) *parete flessibile e parete rigida* fino 300x300 mm

# AF COVER LIGHT

*Rivestimento antifuoco per plafoniere su controsoffitti*



## DESCRIZIONE

**AF COVER LIGHT** è una protezione flessibile certificata secondo la norma EN 1365-2 per la riqualificazione di controsoffitti in fibra minerale **REI 120** collaboranti, con esclusione dei controsoffitti a membrana, che presentino al loro interno corpi illuminanti incassati, garantendone la resistenza al fuoco che altrimenti ne risulterebbe compromessa.

AF COVER LIGHT è un prodotto disponibile in varie forme e dimensioni in funzione dell'elemento da proteggere. E' costituito da un tessuto di vetro, la parte esterna alluminizzata, quella interna trattata con una speciale vernice intumescente. Il prodotto è flessibile e progettato per adattarsi a tutte le plafoniere e i faretti incassati di piccole e medie dimensioni.

Facile da rimuovere e reinstallare durante gli interventi di manutenzione.

L'uso di AF COVER LIGHT consente una progettazione non condizionata dal vincolo di integrità nei confronti della resistenza al fuoco di un controsoffitto sul quale sono stati inseriti dei punti illuminanti. Il peso ridotto e la flessibilità del prodotto ne facilitano l'installazione senza sovraccaricare la struttura del controsoffitto.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Corpi illuminanti incassati in controsoffitti REI in fibra minerale

## DIMENSIONI

150x150 mm (conico)

250x250 mm (conico)

300x300x250 mm

600x600x150 mm

1200x600x150 mm

Altre dimensioni disponibili a richiesta

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

A vista su pallet o in scatole di cartone

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

1. applicare la protezione flessibile AF COVER LIGHT sopra la plafoniera (o faretto) in modo che il bordo inferiore aderisca all'estradosso del controsoffitto;
2. il cavo di alimentazione dell'elemento illuminante può essere inserito tra protezione e controsoffitto.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di protezioni flessibili antifuoco AF COVER LIGHT, costituite da un tessuto in fibra di vetro alluminizzato e trattato con rivestimento intumescente, per la riqualificazione REI 120 di controsoffitti antincendio collaboranti che contengono punti di illuminazione incassati.

## CERTIFICAZIONI

Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)

*solaio latero-cemento protetto da controsoffitto in fibra*

# AF COVER AIR

*Rivestimento antifuoco per diffusori aria su controsoffitti*



## DESCRIZIONE

**AF COVER AIR** sono protezioni appositamente studiate per rendere possibile l'inserimento di punti di ventilazione e aspirazione su controsoffitti REI con esclusione dei controsoffitti a membrana, garantendone la resistenza al fuoco che altrimenti ne risulterebbe compromessa.

Facili da rimuovere e reinstallare durante gli interventi di manutenzione.

Gli AF COVER AIR sono prodotti dimensionati in modo da coprire una vasta gamma di anemostati presenti sul mercato. Sono costituiti da un tessuto di vetro, la parte esterna alluminizzata, quella interna trattata con una speciale vernice intumescente. Per la protezione della tubazione flessibile spiralata di adduzione/aspirazione, viene fornito un apposito collare da applicare in opera, fissandolo con una semplice fascetta metallica. Il prodotto è flessibile e indicato per adattarsi a tutte le tipologie di diffusore. Gli AF COVER AIR consentono una progettazione non condizionata dal vincolo di integrità nei confronti della resistenza al fuoco di un controsoffitto sul quale sono stati inseriti dei punti di ventilazione. Il peso ridotto e la flessibilità del prodotto ne facilitano l'installazione senza sovraccaricare la struttura del controsoffitto. Gli AF COVER AIR sono molto più facili e veloci da applicare rispetto ad una scatolatura di lastre in fibra minerale avente il medesimo scopo.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Diffusori d'aria incassati in controsoffitti REI in fibra minerale

## DIMENSIONI

600x600x150 mm per tubazioni con diametro da 160 a 315 mm con innesto superiore

600x600x400 mm per tubazioni con diametro da 160 a 315 mm con innesto laterale

Altre dimensioni disponibili a richiesta

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

A vista su pallet o in scatole di cartone

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

1. appoggiare la copertura AF COVER AIR sopra il diffusore;
2. fare un'incisione a croce con un cutter, in corrispondenza della bocca superiore del diffusore;
3. inserire il collo della bocca del diffusore attraverso il taglio praticato nella protezione;
4. tagliare le porzioni triangolari di AF COVER AIR in eccedenza;
5. inserire la condotta sul collo del diffusore;
6. applicare il collare **AF COLLAR** (in dotazione) attorno alla condotta e posizionarlo avendo cura di tenerlo al di sopra del bordo metallico del collo del diffusore con le apposite linguette rivolte verso il basso;
7. fissare il collare e la condotta con una fascetta stringitubo metallica.

## VOCE DI CAPITOLATO


Fornitura e posa di protezioni flessibili antifuoco AF COVER AIR, costituite da un tessuto in fibra di vetro alluminizzato trattato con rivestimento intumescente e da uno specifico collare da applicare sulla tubazione di adduzione aria, per la riqualificazione REI 120 di controsoffitti antincendio che contengono diffusori d'aria incassati.

## CERTIFICAZIONI

Classe REI 120 (UNI EN 1365-2) *soffitto latero-cemento protetto da controsoffitto in fibra*

# AF COVER SPLIT

Rivestimento antifuoco per split di condizionatori d'aria da incasso su controsoffitti



## DESCRIZIONE

**AF COVER SPLIT** sono protezioni appositamente studiate per rendere possibile l'inserimento di macchine per il condizionamento d'aria "Split" su controsoffitti REI con esclusione dei controsoffitti a membrana, garantendone la resistenza al fuoco che altrimenti ne risulterebbe compromessa.

Facili da rimuovere e reinstallare durante gli interventi di manutenzione.

Gli AF COVER SPLIT sono prodotti dimensionati in modo da coprire una vasta gamma di condizionatori da incasso su controsoffitto presenti sul mercato. Sono costituiti da un tessuto di vetro, la parte esterna alluminizzata, quella interna trattata con una speciale vernice intumescente. Per la protezione delle tubazioni del gas compresso, dello scarico condensa e tubazione corrugata, vengono forniti appositi collari da applicare in opera, fissandoli con semplici viti autofilettanti su una placchetta in cartongesso, anch'essa fornita di serie. Il prodotto è flessibile e indicato per adattarsi a tutte le tipologie di diffusore.

Gli AF COVER SPLIT consentono una progettazione non condizionata dal vincolo di integrità nei confronti della resistenza al fuoco di un controsoffitto sul quale sono stati inseriti dei punti di condizionamento d'aria. Il peso ridotto e la flessibilità del prodotto ne facilitano l'installazione senza sovraccaricare la struttura del controsoffitto. Gli AF COVER SPLIT sono molto più facili e veloci da applicare rispetto ad una scatola di lastre in fibra minerale avente il medesimo scopo.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Split incassati in controsoffitti REI in fibra minerale

## DIMENSIONI

600x600x400 mm

Altre dimensioni disponibili a richiesta

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

A vista su pallet o in scatole di cartone

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

1. forare la placchetta in calciosilicato in corrispondenza delle tubazioni di mandata e ritorno gas criogenico e scarico condensa;
2. inserire la placchetta forata all'uscita delle tubazioni;
3. appoggiare la copertura AF COVER SPLIT sopra il condizionatore;
4. forare la copertura AF COVER SPLIT in corrispondenza delle tubazioni;
5. montare i collari **AF COLLAR** (in dotazione) attorno alle tubazioni e fissarli con viti autoforanti alla placchetta in calciosilicato.

## VOCE DI CAPITOLATO


Fornitura e posa del sistema antifuoco AF COVER SPLIT, costituito da un tessuto in fibra di vetro, alluminizzato e trattato con rivestimento intumescente, da collari antifuoco da applicare sulle tubazioni e da una lastra a base gesso per il fissaggio degli stessi. Il sistema è certificato per la riqualificazione REI 120 di controsoffitti antincendio collaboranti che supportano condizionatori d'aria.

## CERTIFICAZIONI

Classe REI 120 (UNI EN 1365-2) *soffitto latero-cemento protetto da controsoffitto in fibra*

# AF COVER STRING

*Coppella antifuoco per piccoli attraversamenti su controsoffitti*



## DESCRIZIONE

**AF COVER STRING** è un elemento certificato per la protezione di attraversamenti di piccole dimensioni su controsoffitti, come possono essere: cavi elettrici, tubi corrugati, catenelle di sospensione, barre filettate.

AF COVER STRING consiste in un cilindro in lana di roccia rivestito con alluminio retinato, e presenta un taglio longitudinale, che ne permette l'apertura.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Impianti misti attraversanti controsoffitti REI in fibra minerale    Impianti misti attraversanti controsoffitti EI a membrana

## CARATTERISTICHE

Aspetto:	cilindro in lana di roccia rivestito con alluminio
Diametro interno:	30 mm
Diametro esterno:	70 mm
Altezza:	50 mm
Peso:	16 g/pz

## CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Scatole di cartone

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici

## MODO DI APPLICAZIONE

1. inserire AF COVER STRING attorno all'elemento da proteggere al di sopra del controsoffitto;
2. appoggiare lo stesso al controsoffitto;
3. iniettare il sigillante **AF SEAL W** all'interno del cilindro sino a completa saturazione.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di protezioni antifuoco AF COVER STRING costituite da un cilindro in lana di roccia alluminizzata, e dal sigillante antifuoco AF SEAL W per la riqualificazione REI 120 di controsoffitti antincendio collaboranti ed EI 120 a membrana che contengono elementi passanti di piccolo diametro.

## CERTIFICAZIONI

Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)	<i>solaio latero-cemento protetto da controsoffitto in fibra</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>controsoffitto a membrana</i>






# APPLICAZIONI

## Schede Sistema



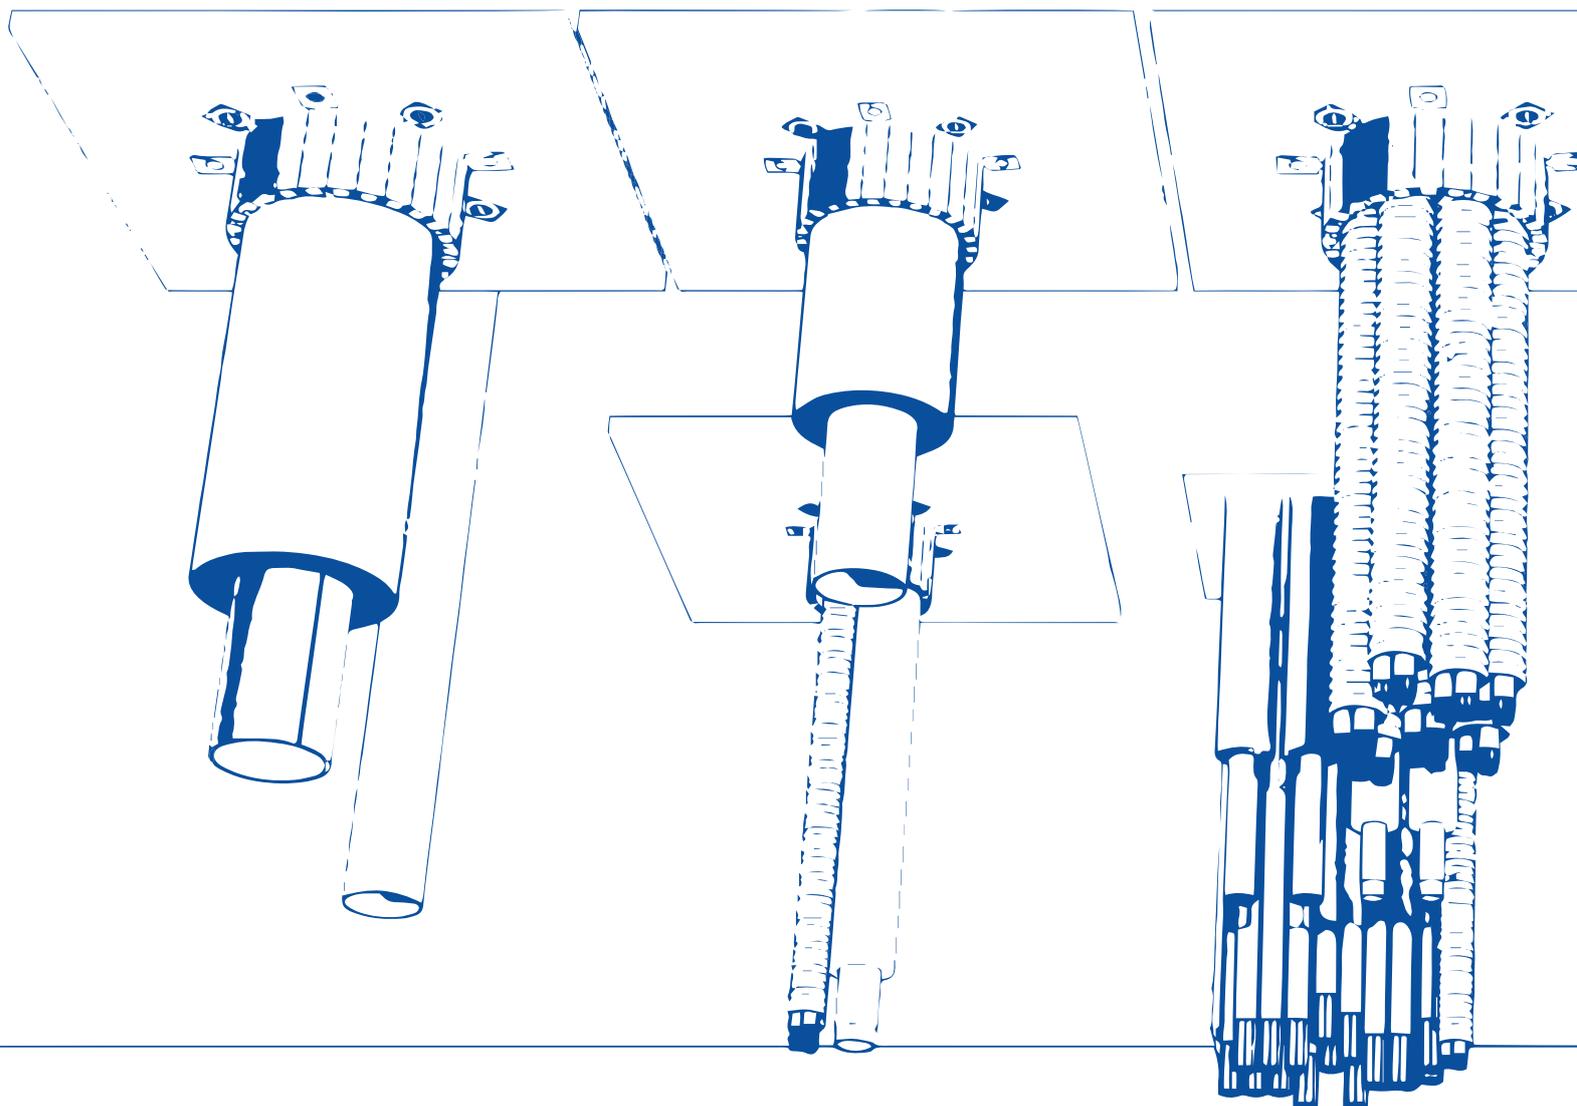

Impianti elettrici

da pag. [67](#)

Impianti termoidraulici


da pag. [132](#)

Aperture

da pag. [278](#)

Controsoffitti

da pag. [287](#)

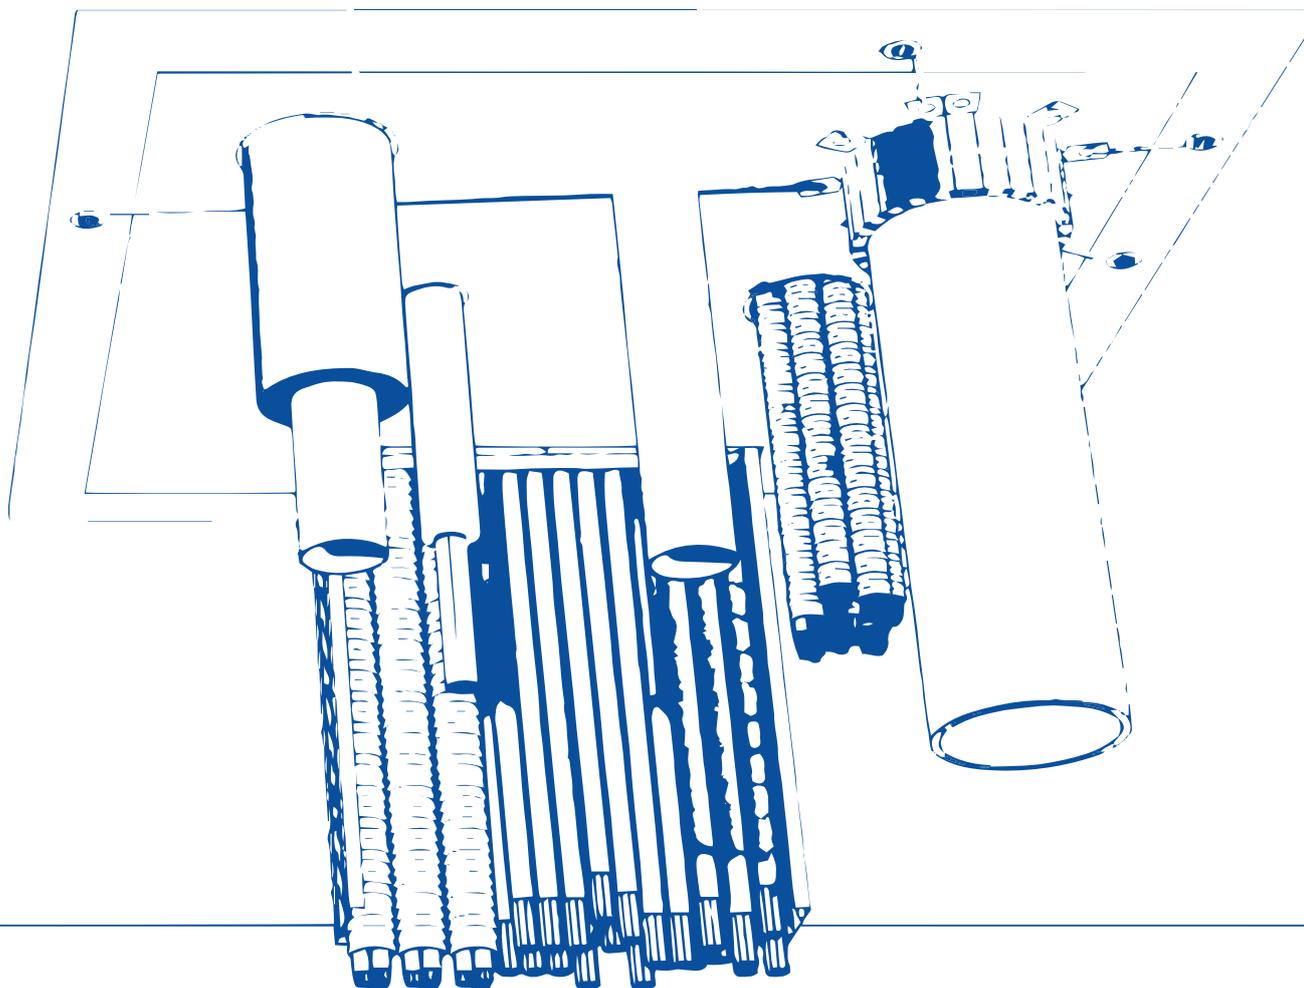

Aria

da pag. [305](#)











Strutture





da pag. [310](#)

Serrande tagliafuoco


da pag. [311](#)

## AF BRICK




PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Passerelle portacavi su parete non a filo forometria	60 120 240	<a href="#">72</a>		Passerelle portacavi su parete in Xlam non a filo forometria	90	<a href="#">73</a>
	Passerelle portacavi su parete non a filo forometria	120	<a href="#">74</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su parete non a filo forometria	120	<a href="#">93</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili su parete non a filo forometria	120	<a href="#">102</a>		Tubazioni combustibili su parete non a filo forometria	120	<a href="#">143</a>
	Tubazioni combustibili su parete non a filo forometria	60 120 240	<a href="#">155</a>		Tubazioni combustibili coibentate su parete non a filo forometria	60 120	<a href="#">156</a>
	Tubazioni multistrato su parete non a filo forometria	60 120 240	<a href="#">191</a>		Tubazioni multistrato in fasci su parete non a filo forometria	120 180	<a href="#">193</a>
	Tubazioni multistrato in fasci su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">194</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate su parete non a filo forometria	60 120 180 240	<a href="#">215</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">216</a>		Tubazioni in rame coibentate e non su parete non a filo forometria	120	<a href="#">222</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su parete non a filo forometria	60 120 180 240	<a href="#">253</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">254</a>
	Tubazioni in rame coibentate su parete non a filo forometria	60 120	<a href="#">255</a>		Tubazioni in rame coibentate su parete in Xlam non a filo forometria	90	<a href="#">258</a>
	Tubazioni flessibili in treccia metallica con copertura in gomma per fluidi in pressione su parete non a filo forometria	120	<a href="#">262</a>		Aperture vuote su parete	120	<a href="#">280</a>
	Serrande tagliafuoco su parete non a filo forometria	120	<a href="#">312</a>				
SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Passerelle su solaio non a filo forometria	180 240	<a href="#">107</a>		Passerelle su solaio in Xlam non a filo forometria	60	<a href="#">108</a>




SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Cavi elettrici in tubi combustibili su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">127</a>		Tubazioni combustibili su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">165</a>
	Tubazioni combustibili su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">177</a>		Tubazioni combustibili coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">179</a>
	Tubazioni multistrato in fasci su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">205</a>		Tubazioni multistrato in fasci su solaio in Xlam non a filo forometria	60	<a href="#">206</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su solaio non a filo forometria	180 240	<a href="#">233</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate su solaio in Xlam non a filo forometria	60	<a href="#">234</a>
	Tubazioni in rame non coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">237</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su solaio non a filo forometria	180 240	<a href="#">267</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su solaio in Xlam non a filo forometria	60	<a href="#">268</a>		Tubazioni in rame coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">271</a>
	Aperture vuote su solaio	180	<a href="#">285</a>		Serrande tagliafuoco su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">315</a>

## AF PLUG







PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Cavi elettrici a parete	120	<a href="#">87</a>		Cavi elettrici a solaio	180	<a href="#">116</a>













## AF BAGS









PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Passerelle portacavi su parete a filo forometria	120	<a href="#">67</a>		Passerelle portacavi su parete non a filo forometria	120 180 240	<a href="#">68</a>
	Passerelle portacavi su parete non a filo forometria	60	<a href="#">69</a>		Passerelle portacavi su setto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">70</a>


PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Passerelle portacavi su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">71</a>		Passerelle portacavi su parete non a filo forometria	60 90 120	<a href="#">80</a>
	Passerelle portacavi su parete non a filo forometria	120	<a href="#">81</a>				
SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Passerelle su solaio non a filo forometria	180 240	<a href="#">105</a>		Passerelle su solaio Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">106</a>
	Passerelle su solaio non a filo forometria	120	<a href="#">111</a>				

## AF COLLAR








PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Fasci di cavi elettrici su parete a filo forometria	120 180	<a href="#">83</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su parete a filo forometria	60 120	<a href="#">95</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili su parete in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">96</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su parete non a filo forometria	60 120 180	<a href="#">97</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili su setto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">98</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">99</a>
	Tubazioni combustibili su parete a filo forometria	60 120 180 240	<a href="#">132</a>		Tubazioni combustibili su parete in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">134</a>
	Tubazioni combustibili su setto a filo forometria	60 120	<a href="#">135</a>		Tubazioni combustibili coibentata su parete a filo forometria	120	<a href="#">136</a>
	Tubazioni combustibili coibentata su parete in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">137</a>		Tubazioni combustibili su parete non a filo forometria	120 180 240	<a href="#">138</a>
	Tubazioni combustibili su parete non a filo forometria	60	<a href="#">139</a>		Tubazioni combustibili su setto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">140</a>


















PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Tubazioni combustibili su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">141</a>		Tubazioni combustibili coibentate su parete non a filo forometria	120	<a href="#">142</a>
	Tubazioni combustibili su parete non a filo forometria	120	<a href="#">143</a>		Tubazioni combustibili su parete non a filo forometria	120 180	<a href="#">144</a>
	Tubazioni combustibili su cassetto a parete a filo forometria	120	<a href="#">151</a>		Tubazioni combustibili di grandi dimensioni su parete a filo forometria	90 120	<a href="#">152</a>
	Tubazioni multistrato coibentate su parete a filo forometria	60 120 180	<a href="#">180</a>		Tubazioni multistrato coibentate su parete in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">181</a>
	Tubazioni multistrato coibentate su parete non a filo forometria	60 120	<a href="#">182</a>		Tubazioni multistrato su setto non a filo forometria	60 120	<a href="#">183</a>
	Tubazioni multistrato in fasci su parete a filo forometria	60 120 180	<a href="#">184</a>		Tubazioni multistrato in fasci su parete non a filo forometria	60 120	<a href="#">185</a>
	Tubazioni multistrato in fasci su setto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">186</a>		Tubazioni multistrato coibentate su parete non a filo forometria	120	<a href="#">189</a>
	Tubazioni in alluminio non coibentate su parete a filo forometria	120	<a href="#">217</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su parete a filo forometria	120 180	<a href="#">238</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su setto a filo forometria	60 120	<a href="#">239</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su parete in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">240</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su parete non a filo forometria	120	<a href="#">241</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su setto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">242</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">243</a>		Tubazioni in rame coibentate in fasci su parete a filo forometria	120	<a href="#">259</a>
SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Fasci di cavi elettrici su solaio a filo forometria	180	<a href="#">114</a>		Fasci di cavi elettrici su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">115</a>









SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Cavi elettrici in tubi combustibili su cassetto a solaio a filo forometria	120	<a href="#">119</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">120</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">121</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">122</a>
	Tubazioni combustibili su solaio a filo forometria	180 240	<a href="#">159</a>		Tubazioni combustibili su solaio in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">160</a>
	Tubazioni combustibili coibentate su solaio a filo forometria	180	<a href="#">161</a>		Tubazioni combustibili coibentate su solaio in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">162</a>
	Tubazioni combustibili su solaio non a filo forometria	180 240	<a href="#">163</a>		Tubazioni combustibili su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">164</a>
	Tubazioni combustibili su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">165</a>		Tubazioni combustibili inclinate su solaio a filo forometria	180	<a href="#">168</a>
	Tubazioni combustibili su cassetto a solaio a filo forometria	180	<a href="#">171</a>		Tubazioni combustibili di grandi dimensioni su solaio a filo forometria	120 180	<a href="#">172</a>
	Tubazioni multistrato coibentate su solaio a filo forometria	180	<a href="#">195</a>		Tubazioni multistrato coibentate su solaio in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">196</a>
	Tubazioni multistrato coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">197</a>		Tubazioni multistrato in fasci su solaio a filo forometria	180	<a href="#">202</a>
	Tubazioni multistrato in fasci su solaio a filo forometria	120	<a href="#">203</a>		Tubazioni multistrato in fasci su cassetto a solaio a filo forometria	120	<a href="#">204</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su solaio a filo forometria	180	<a href="#">272</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su cassetto a solaio a filo forometria	120	<a href="#">273</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su solaio in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">274</a>		Tubazioni rame coibentate in fasci su solaio a filo forometria	120	<a href="#">276</a>
	Servizi gruppi frigoriferi su solaio a filo forometria	180	<a href="#">277</a>				



CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI/EI	PAGINA	CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI/EI	PAGINA
	Tubazioni combustibili su controsoffitti in fibra	120	<a href="#">291</a>		Tubazioni combustibili su controsoffitti a membrana a filo forometria	120	<a href="#">292</a>
	Tubazioni combustibili su controsoffitti a membrana non a filo forometria	120	<a href="#">293</a>		Tubazioni multistrato in fascio su controsoffitti a membrana a filo forometria	120	<a href="#">294</a>
	Tubazioni in rame coibentate su controsoffitti in fibra	120	<a href="#">296</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su controsoffitti a membrana a filo forometria	120	<a href="#">297</a>


## AF MULTICOLLAR

PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Fasci di cavi elettrici su parete a filo forometria	120 180	<a href="#">83</a>		Fasci di cavi elettrici anche in tubi combustibili a filo pavimento	120	<a href="#">85</a>
	Fasci di cavi elettrici anche in tubi combustibili non a filo pavimento	120	<a href="#">86</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su parete a filo forometria	60 120	<a href="#">95</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili su parete in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">96</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su parete non a filo forometria	60 120 180	<a href="#">97</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili su setto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">98</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">99</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili in batteria su parete non a filo forometria	120	<a href="#">103</a>		Tubazioni combustibili su parete a filo forometria	60 120 180 240	<a href="#">133</a>
	Tubazioni combustibili su parete in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">134</a>		Tubazioni combustibili su setto a filo forometria	60 120	<a href="#">135</a>
	Tubazioni combustibili coibentate su parete a filo forometria	120 180	<a href="#">136</a>		Tubazioni combustibili coibentate su parete in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">137</a>
	Tubazioni combustibili su parete non a filo forometria	120 180 240	<a href="#">138</a>		Tubazioni combustibili su parete non a filo forometria	60	<a href="#">139</a>


PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Tubazioni combustibili su setto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">140</a>		Tubazioni combustibili su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">141</a>
	Tubazioni combustibili coibentate su parete non a filo forometria	120	<a href="#">142</a>		Tubazioni combustibili su parete non a filo forometria	120	<a href="#">143</a>
	Tubazioni combustibili multiple su parete a filo forometria	120	<a href="#">145</a>		Tubazioni combustibili multiple su parete non a filo forometria	120	<a href="#">146</a>
	Tubazioni combustibili inclinate su parete a filo forometria	120	<a href="#">147</a>		Tubazioni combustibili in angolo su parete a filo forometria	120	<a href="#">148</a>
	Tubazioni combustibili curve su parete a filo forometria	120	<a href="#">150</a>		Tubazioni combustibili su cassetto a parete a filo forometria	120	<a href="#">151</a>
	Tubazioni multistrato coibentate su parete a filo forometria	60 120 180	<a href="#">180</a>		Tubazioni multistrato coibentate su parete in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">181</a>
	Tubazioni multistrato coibentate su parete non a filo forometria	60 120	<a href="#">182</a>		Tubazioni multistrato su setto non a filo forometria	60 120	<a href="#">183</a>
	Tubazioni multistrato in fasci su parete a filo forometria	60 120 180	<a href="#">184</a>		Tubazioni multistrato in fasci su parete non a filo forometria	60 120	<a href="#">185</a>
	Tubazioni multistrato in fasci su setto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">186</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su parete a filo forometria	120 180	<a href="#">238</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su setto a filo forometria	60 120	<a href="#">239</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su parete in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">240</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su parete non a filo forometria	120	<a href="#">241</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su setto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">242</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">243</a>		Tubazioni in acciaio coibentate in batteria su parete a filo forometria	120	<a href="#">261</a>

SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Fasci di cavi elettrici su solaio a filo forometria	180	<a href="#">114</a>		Fasci di cavi elettrici su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">115</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili su cassetto a solaio a filo forometria	120	<a href="#">119</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">120</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili su solaio in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">121</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">122</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili in batteria su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">124</a>		Tubazioni combustibili su solaio a filo forometria	180 240	<a href="#">159</a>
	Tubazioni combustibili su solaio in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">160</a>		Tubazioni combustibili coibentate su solaio a filo forometria	180	<a href="#">161</a>
	Tubazioni combustibili coibentate su solaio in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">162</a>		Tubazioni combustibili su solaio non a filo forometria	180 240	<a href="#">163</a>
	Tubazioni combustibili su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">164</a>		Tubazioni combustibili su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">165</a>
	Tubazioni combustibili multiple su solaio a filo forometria	180	<a href="#">166</a>		Tubazioni combustibili multiple su solaio non a filo forometria	180 240	<a href="#">167</a>
	Tubazioni combustibili inclinate su solaio a filo forometria	180	<a href="#">168</a>		Tubazioni combustibili curve su solaio a filo forometria	180	<a href="#">170</a>
	Tubazioni combustibili su cassetto a solaio a filo forometria	180	<a href="#">171</a>		Tubazioni combustibili in angolo su solaio a filo forometria	180	<a href="#">173</a>
	Tubazioni multistrato coibentate su solaio a filo forometria	180	<a href="#">195</a>		Tubazioni multistrato coibentate su solaio in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">196</a>
	Tubazioni multistrato coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">197</a>		Tubazioni multistrato in fasci su solaio a filo forometria	180	<a href="#">202</a>



SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Tubazioni multistrato in fasci su solaio a filo forometria	120	<a href="#">203</a>		Tubazioni multistrato in fasci su cassonetto a solaio a filo forometria	120	<a href="#">204</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su solaio a filo forometria	180	<a href="#">272</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su cassonetto a solaio a filo forometria	120	<a href="#">273</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su solaio in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">274</a>		Tubazioni in acciaio coibentate in batteria su solaio a filo forometria	180	<a href="#">275</a>
	Tubazioni rame coibentate in fasci su solaio a filo forometria	120	<a href="#">276</a>		Servizi gruppi frigoriferi su solaio a filo forometria	180	<a href="#">277</a>








CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI/EI	PAGINA	CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI/EI	PAGINA
	Tubazioni combustibili su controsoffitti a membrana a filo forometria	120	<a href="#">292</a>		Tubazioni combustibili su controsoffitti a membrana non a filo forometria	120	<a href="#">293</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su controsoffitti a membrana a filo forometria	120	<a href="#">297</a>		Tubazioni multistrato in fascio su controsoffitti a membrana a filo forometria	120	<a href="#">294</a>

## AF COLLAR C


PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Tubazioni combustibili curve su parete a filo forometria	60 120 180 240	<a href="#">149</a>		Tubazioni combustibili curve su solaio a filo forometria	180 240	<a href="#">169</a>

## AF SLEEVE


PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Fasci di cavi elettrici su parete non a filo forometria	120	<a href="#">84</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su sotto / sandwich non a filo forometria	120	<a href="#">100</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">101</a>		Tubazioni combustibili su parete a filo forometria	180 240	<a href="#">157</a>
	Tubazioni combustibili su parete non a filo forometria	60 120	<a href="#">158</a>		Tubazioni multistrato in fasci su parete non a filo forometria	120	<a href="#">187</a>

PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Tubazioni multistrato in fasci su setto / sandwich non a filo forometria	120	<a href="#">188</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su parete non a filo forometria	120 180 240	<a href="#">244</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su parete non a filo forometria	60	<a href="#">245</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su parete non a filo forometria	120	<a href="#">246</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su setto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">247</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">248</a>
	Tubazioni in rame coibentate su parete non a filo forometria	120	<a href="#">249</a>		Tubazioni in rame coibentate su setto non a filo forometria	60 120	<a href="#">250</a>
	Tubazioni in rame coibentate su parete in Xlam non a filo forometria	45	<a href="#">251</a>		Tubazioni in rame coibentate in fasci su setto / sandwich a filo forometria	120	<a href="#">260</a>
SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Cavi elettrici in tubi combustibili su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">123</a>		Tubazioni combustibili su solaio a filo forometria	180 240	<a href="#">174</a>
	Tubazioni combustibili su solaio non a filo forometria	120	<a href="#">175</a>		Tubazioni multistrato coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">198</a>
	Tubazioni multistrato coibentate su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">199</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su solaio a filo forometria	180	<a href="#">263</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su solaio non a filo forometria	180 240	<a href="#">264</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">265</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">266</a>				
CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI/EI	PAGINA				
	Tubazioni in acciaio coibentate su controsoffitto a membrana non a filo forometria	120	<a href="#">298</a>				



**AF SLEEVE B3**

PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Cavi elettrici in tubi combustibili su parete a filo forometria	120 180	<a href="#">88</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su sandwich a filo forometria	60 120	<a href="#">90</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili su parete non a filo forometria	120	<a href="#">91</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su parete non a filo forometria	60	<a href="#">92</a>
	Aperture tiranti delle casseforme	180	<a href="#">283</a>				
SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA				
	Cavi elettrici in tubi combustibili su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">118</a>				
CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI/EI	PAGINA				
	Cavi elettrici in tubi combustibili su controsoffitto a membrana a filo forometria	120	<a href="#">290</a>				








**AF PIPEGUARD**




PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Passerelle portacavi su parete non a filo forometria	120	<a href="#">74</a>		Passerelle portacavi su parete non a filo forometria	180	<a href="#">79</a>
	Passerelle portacavi su parete non a filo forometria	120	<a href="#">81</a>		Cavi elettrici in tubi metallici su parete a filo forometria	120	<a href="#">89</a>
	Blindosbarre su parete non a filo forometria	120	<a href="#">104</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate su parete a filo forometria	60 120 180 240	<a href="#">207</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su setto a filo forometria	60	<a href="#">208</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate su parete in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">209</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su parete non a filo forometria	120 180	<a href="#">210</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate in batteria su parete non a filo forometria	120	<a href="#">211</a>

PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Tubazioni in acciaio non coibentate su sotto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">212</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">213</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su parete non a filo forometria	60 120 180	<a href="#">214</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate su parete non a filo forometria	60 120 180 240	<a href="#">215</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">216</a>		Tubazioni in alluminio non coibentate su parete a filo forometria	120	<a href="#">217</a>
	Tubazioni in alluminio non coibentate su parete non a filo forometria	120	<a href="#">218</a>		Tubazioni in rame non coibentate su parete a filo forometria	120 180	<a href="#">219</a>
	Tubazioni in rame non coibentate su parete non a filo forometria	120	<a href="#">220</a>		Tubazioni in rame coibentate e non su parete non a filo forometria	120	<a href="#">221</a>
	Tubazioni in rame coibentate e non su parete non a filo forometria	120	<a href="#">222</a>		Tubazioni flessibili in treccia metallica con copertura in gomma per fluidi in pressione su parete non a filo forometria	120	<a href="#">262</a>
SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Passerelle portacavi su solaio non a filo forometria	120	<a href="#">110</a>		Blindosbarre su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">128</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su solaio a filo forometria	180 240	<a href="#">224</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate su solaio in Xlam a filo forometria	120	<a href="#">225</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su cassonetto a solaio a filo forometria	120	<a href="#">226</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate su solaio non a filo forometria	180 240	<a href="#">228</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">229</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate in batteria su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">230</a>
	Tubazioni in alluminio non coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">231</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">232</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su solaio non a filo forometria	180 240	<a href="#">233</a>		Tubazioni in acciaio non coibentate su solaio in Xlam non a filo forometria	60	<a href="#">234</a>





SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Tubazioni in rame non coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">236</a>		Tubazioni in rame non coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">237</a>
CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI/EI	PAGINA				
	Tubazioni in acciaio non coibentate su controsoffitti a membrana a filo forometria	120	<a href="#">295</a>				



## AF GRAPHIT FOAM

PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Passerelle portacavi su parete a non filo forometria	60 120	<a href="#">77</a>		Passerelle portacavi su parete in Xlam a non filo forometria	60	<a href="#">78</a>
	Passerelle portacavi su parete non a filo forometria	180	<a href="#">79</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">94</a>
	Tubazioni combustibili su parete non a filo forometria	60 120	<a href="#">153</a>		Tubazioni combustibili coibentate su parete non a filo forometria	120 180	<a href="#">154</a>
	Tubazioni multistrato coibentate su parete non a filo forometria	60 120 180	<a href="#">190</a>		Tubazioni multistrato coibentate su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">192</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su parete non a filo forometria	60 120 180	<a href="#">214</a>		Tubazioni in rame coibentate e non su parete non a filo forometria	120	<a href="#">221</a>
	Tubazioni in acciaio coibentate su parete non a filo forometria	60 120 180	<a href="#">252</a>		Tubazioni in rame coibentate su parete non a filo forometria	60 120	<a href="#">256</a>
	Tubazioni in rame coibentate su parete in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">257</a>		Aperture vuote su parete	60 120	<a href="#">281</a>
SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Passerelle su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">112</a>		Passerelle su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">113</a>
	Cavi elettrici in tubi combustibili su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">125</a>		Cavi elettrici in tubi combustibili su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">126</a>

SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Tubazioni combustibili su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">176</a>		Tubazioni combustibili coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">178</a>
	Tubazioni multistrato coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">200</a>		Tubazioni multistrato coibentate su solaio in Xlam non a filo forometria	120	<a href="#">201</a>
	Tubazioni in acciaio non coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">232</a>		Tubazioni in acciaio coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">269</a>
	Tubazioni in rame coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">270</a>		Aperture vuote su solaio	180	<a href="#">286</a>

## AF PANEL (+ AF SEAL W)

PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Passerelle portacavi su parete non a filo forometria	120 180	<a href="#">75</a>		Passerelle portacavi su setto / sandwich non a filo forometria	120	<a href="#">76</a>
	Tubazioni metalliche non coibentate su parete non a filo forometria	120	<a href="#">223</a>		Aperture vuote sotto pavimento galleggiante	120	<a href="#">278</a>
	Aperture vuote su parete	60 120 180 240	<a href="#">279</a>		Serrande tagliafuoco su parete non a filo forometria	120	<a href="#">311</a>
	Serrande tagliafuoco su setto / sandwich non a filo forometria	60 120	<a href="#">313</a>				
SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Passerelle su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">109</a>		Tubazioni metalliche non coibentate su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">235</a>
	Aperture vuote su solaio	180	<a href="#">284</a>		Serrande tagliafuoco su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">314</a>

CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI/EI	PAGINA	CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI/EI	PAGINA
	Passerelle portacavi su controsoffitti in fibra	120	<a href="#">287</a>		Passerelle portacavi su controsoffitti a membrana non a filo forometria	120	<a href="#">288</a>
	Corpi illuminanti su controsoffitti a membrana	120	<a href="#">300</a>				


## AF SEAL W

PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Cavi elettrici singoli su parete a filo forometria	120 180	<a href="#">82</a>		Aperture tiranti delle casseforme	180	<a href="#">282</a>
SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA				
	Cavi elettrici singoli o in batteria su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">117</a>				

## AF E-BOX/JUNCTION BOX

PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Scatole elettriche su parete a filo forometria	120	<a href="#">129</a>		Scatole elettriche di derivazione su parete a filo forometria	120	<a href="#">130</a>


## AF PSR

DESCRIZIONE	R	PAGINA
	120	<a href="#">310</a>



## AF CABLE COAT

DESCRIZIONE	PAGINA
	<a href="#">131</a>


## AF FIREGUARD 3

PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA				
	Serrande tagliafuoco fuori asse su parete non a filo forometria	120	<a href="#">316</a>				
SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA	SOLAIO	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Tubazioni in acciaio non coibentate su solaio a filo forometria	180	<a href="#">227</a>		Serrande tagliafuoco fuori asse su solaio non a filo forometria	180	<a href="#">317</a>
	DESCRIZIONE	EI	PAGINA		DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Condotte di adduzione aria rettangolari - protezione fuoco esterno	120	<a href="#">305</a>		Condotte di adduzione aria circolari - protezione fuoco esterno	120 180	<a href="#">306</a>

## AF SAFEGUARD

	DESCRIZIONE	EI	PAGINA		DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Condotte di ventilazione rettangolari - protezione fuoco esterno/interno	120 180	<a href="#">307</a>		Condotte di ventilazione circolari - protezione fuoco esterno/interno	120 180	<a href="#">308</a>


## AF FIREGRILLE

PARETE	DESCRIZIONE	EI	PAGINA
	Varchi di ventilazione in pareti	120	<a href="#">309</a>


## AF COVER LIGHT

CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI	PAGINA
	Corpi illuminanti su controsoffitti in fibra	120	<a href="#">299</a>




## AF COVER AIR

CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI	PAGINA
	Punti di presa e immissione d'aria su controsoffitti in fibra	120	<a href="#">301</a>

## AF COVER SPLIT

CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI	PAGINA
	Split per condizionatori d'aria su controsoffitti in fibra	120	<a href="#">302</a>

## AF COVER STRING

CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI/EI	PAGINA	CONTROSOFFITTO	DESCRIZIONE	REI/EI	PAGINA
	Cavi elettrici in tubi combustibili su controsoffitto in fibra a filo forometria	120	<a href="#">289</a>		Attraversamenti di piccole dimensioni su controsoffitti in fibra	120	<a href="#">303</a>
	Attraversamenti di piccole dimensioni su controsoffitti a membrana	120	<a href="#">304</a>				

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi a filo forometria con sacchetti **AF BAGS** scelti in base alle dimensioni della passerella su parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733

Parete Flessibile



Parete Rigida

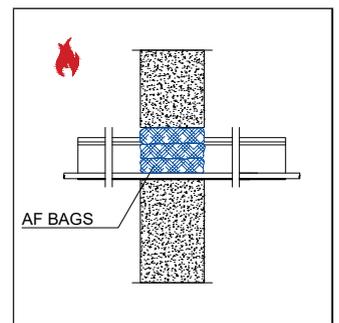

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilievo delle dimensioni della passerella e conseguente scelta della dimensione e del numero di **AF BAGS** necessari alla completa chiusura dell'attraversamento;
2. applicazione dei sacchetti all'interno della passerella portacavi avendo cura di posizionarli con il lato da 120 mm come "spessore parete", sino a completo intasamento della passerella stessa;
3. sigillatura dell'eventuale spazio rimanente all'intradosso tra asola e passerella portacavi con sigillante **AF SEAL W**.

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi con sacchetti **AF BAGS** scelti in base alle dimensioni della passerella e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W** su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi, anche in PVC, passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733
		≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 200 mm	≤ 600x250 mm	3	<b>EI 240</b>	ETA 16/0733
		≥ 150 mm	≤ 1800x650 mm	2	<b>EI 180</b>	ETA 16/0733

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilievo delle dimensioni della passerella e conseguente scelta della dimensione e del numero di **AF BAGS** necessari alla completa chiusura dell'attraversamento;
2. applicazione dei sacchetti all'interno della passerella portacavi avendo cura di posizionarli con il lato da 120 mm come "spessore parete", sino a completo intasamento della passerella stessa;
3. tamponamento perimetrale della passerella con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W**.

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi con sacchetti **AF BAGS** scelti in base alle dimensioni della passerella e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo strato sigillati con **AF SEAL W** su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	<b>EI 60</b>	ETA 16/0733



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	<b>EI 60</b>	ETA 16/0733

Parete Flessibile

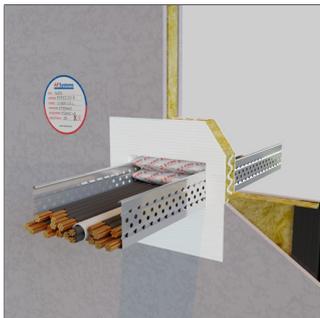

Parete Rigida

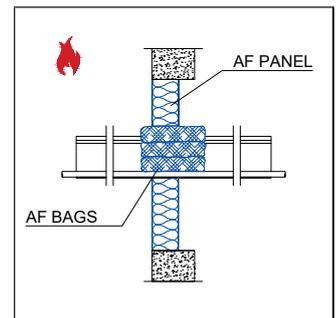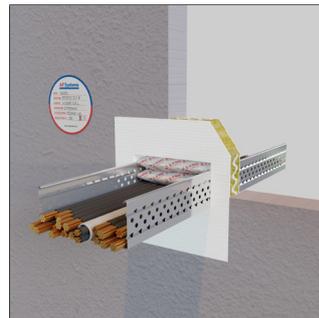

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilievo delle dimensioni della passerella e conseguente scelta della dimensione e del numero di **AF BAGS** necessari alla completa chiusura dell'attraversamento;
2. applicazione dei sacchetti all'interno della passerella portacavi avendo cura di posizionarli con il lato da 120 mm come "spessore parete", sino a completo intasamento della passerella stessa;
3. tamponamento perimetrale della passerella con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo strato sigillati con **AF SEAL W**.

## PASSERELLE PORTACAVI SU SETTO / SANDWICH NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi con sacchetti **AF BAGS** scelti in base alle dimensioni della passerella e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante e/o parete sandwich. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in supporti speciali.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733
		≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0733



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733

Setto Autoportante



Parete Sandwich

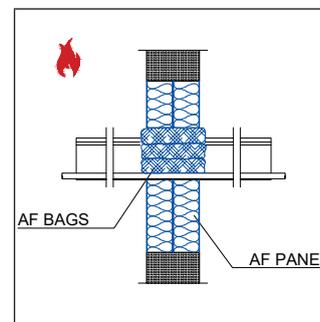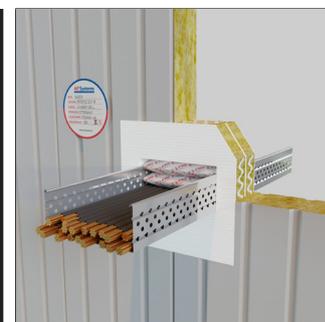

### MODO DI APPLICAZIONE

- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 120:** creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 60:** creazione di cornice realizzata con singola lastra in cartongesso tipo F spessore 15 mm;
- rilevo delle dimensioni della passerella e conseguente scelta della dimensione e del numero di **AF BAGS** necessari alla completa chiusura dell'attraversamento;
- applicazione dei sacchetti all'interno della passerella portacavi avendo cura di posizionarli con il lato da 120 mm come "spessore parete", sino a completo intasamento della passerella stessa;
- tamponamento perimetrale della passerella con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di passerelle portacavi con sacchetti **AF BAGS** scelti in base alle dimensioni della passerella e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su pareti in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 137 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. rilievo delle dimensioni della passerella e conseguente scelta della dimensione e del numero di **AF BAGS** necessari alla completa chiusura dell'attraversamento;
3. applicazione dei sacchetti all'interno della passerella portacavi avendo cura di posizionarli con il lato da 150 mm come "spessore parete", sino a completo intasamento della passerella stessa;
4. tamponamento perimetrale della passerella con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici + corrugati	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	150 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580
		≥ 100 mm	≤ 525x200 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "Q"
		≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "B"
PVC	solo cavi elettrici	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	150 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "C"

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici + corrugati	≥ 200 mm	≤ 450x200 mm	200 mm	<b>EI 240</b>	IG 388892/4178FR rif. "M"

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla passerella mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione" senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di passerelle portacavi con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici + corrugati	≥ 137 mm	≤ 700x300 mm	<b>EI 90</b>	CSI2398FR rif. "9.5"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla passerella mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno della parete senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi con mattoncini **AF BRICK** e materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo a parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici ≤ 50 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "S"



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici ≤ 50 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "S"

Parete Flessibile



Parete Rigida

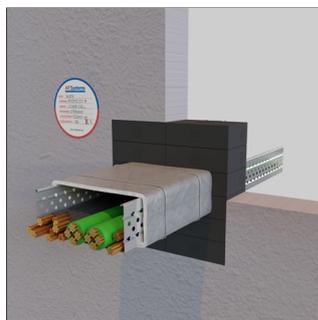

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla passerella mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione";
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla passerella, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi mediante tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE


Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici + corrugati	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 22/0853

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*



Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	solo cavi elettrici	≥ 150 mm	≤ 1800x650 mm	<b>EI 180</b>	IG 317867/3665FR rif. "A"

*\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI*

Parete Flessibile

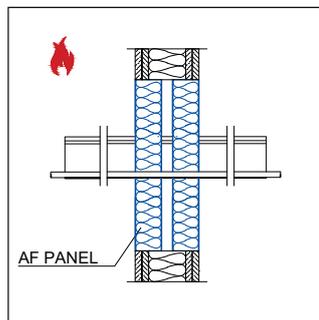

Parete Rigida

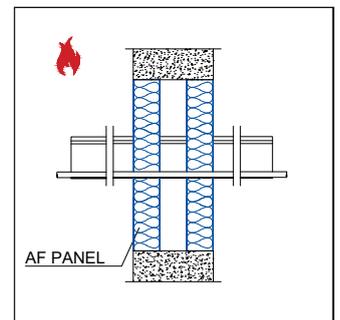

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della passerella con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## PASSERELLE PORTACAVI SU SETTO / SANDWICH NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi mediante tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante e/o parete sandwich.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in supporti speciali.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	solo cavi elettrici	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 22/0853



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	solo cavi elettrici	≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 22/0853

Setto Autoportante



Parete Sandwich

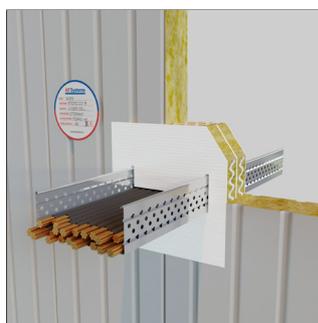

### MODO DI APPLICAZIONE

1. SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 120: creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. Tamponamento perimetrale della passerella con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in pareti, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici + corrugati	≥ 100 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "P"
		≥ 80 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "C"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici + corrugati	≥ 100 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "P"
		≥ 80 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "C"

Parete Flessibile

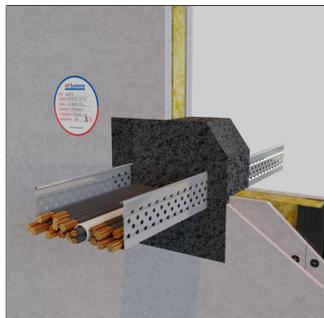

Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su parete in Xlam. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	solo cavi elettrici	≥ 137 mm	≤ 200x200 mm	<b>EI 60</b>	CSI2398FR rif. "10.4"

Parete Xlam

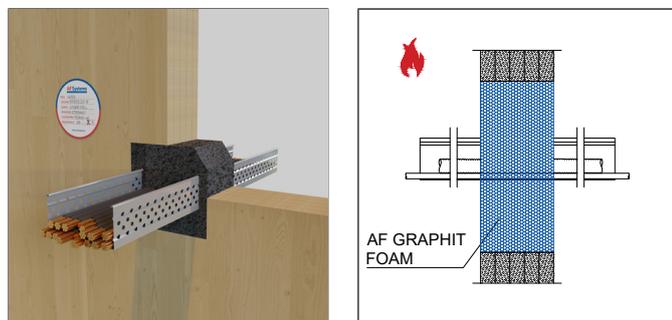

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di passerelle portacavi con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** e materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici ≤ 50 mm	≥ 150 mm	≤ 520x250 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 404419/4311FR rif. "D"

Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità;
5. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla passerella, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
6. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi con sacchetti **AF BAGS** scelti in base alle dimensioni della passerella e tamponamento perimetrale eseguito con sacchetti **AF BAGS** su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi, passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici ≤ 21 mm	≥ 125 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733
	cavi elettrici ≤ 50 mm	≥ 125 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 90</b>	ETA 16/0733
	cavi elettrici ≤ 80 mm	≥ 125 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 60</b>	ETA 16/0733


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici ≤ 21 mm	≥ 125 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733
	cavi elettrici ≤ 50 mm	≥ 125 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 90</b>	ETA 16/0733
	cavi elettrici ≤ 80 mm	≥ 125 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 60</b>	ETA 16/0733

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilievo delle dimensioni della passerella e dell'asola e conseguente scelta della dimensione e del numero di **AF BAGS** necessari alla completa chiusura dell'attraversamento;
2. applicazione dei sacchetti all'interno e all'esterno della passerella avendo cura di posizionarli con il lato da 120 mm come "spessore parete" nel caso di cavi fino a 21 mm. Per cavi oltre i 21 mm utilizzare il lato da 200 mm come "spessore parete" sino a completo intasamento della passerella stessa (potranno essere posizionati sia orizzontalmente che verticalmente).

## PASSERELLE PORTACAVI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi con sacchetti **AF BAGS** e materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo a parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici ≤ 50 mm	≥ 100 mm	≤ 525x250 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "H"



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici ≤ 50 mm	≥ 100 mm	≤ 525x250 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "H"

Parete Flessibile



Parete Rigida

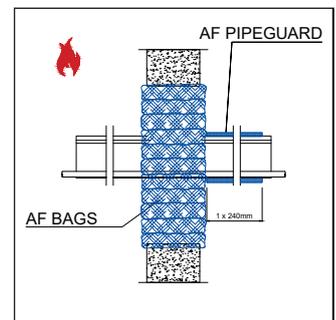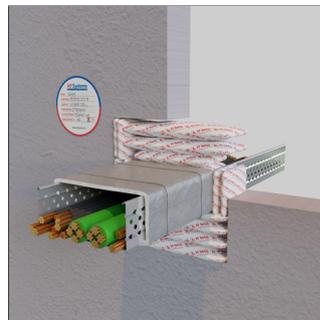

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilievo delle dimensioni della passerella e dell'asola e conseguente scelta della dimensione e del numero di **AF BAGS** necessari alla completa chiusura dell'attraversamento;
2. applicazione dei sacchetti all'interno e all'esterno della passerella avendo cura di posizionarli con il lato da 120 mm come "spessore parete" sino a completo intasamento della passerella stessa (potranno essere posizionati sia orizzontalmente che verticalmente);
3. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla passerella, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
4. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## CAVI ELETTRICI SINGOLI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di cavi elettrici a filo forometria con sigillante antifluoco **AF SEAL W** applicato a parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di cavi elettrici passanti attraverso pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE


Dimensione foro	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≥ 135 mm	<b>EI 120</b>	ETA 23/0951

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Dimensione foro	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 30 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 23/0951

*\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI*

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Sigillatura dello spazio perimetrale attorno al cavo elettrico mediante applicazione di sigillante **AF SEAL W**.

## FASCI DI CAVI ELETTRICI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di cavi elettrici in fasci a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni del fascio e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di cavi elettrici in fasci passanti attraverso pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Dimensione fascio	Tipologia cavi	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	isolati ≤ 21 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Dimensione fascio	Tipologia cavi	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	isolati ≤ 21 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

*\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI*

Parete Flessibile

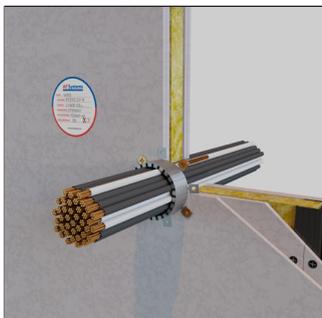

Parete Rigida

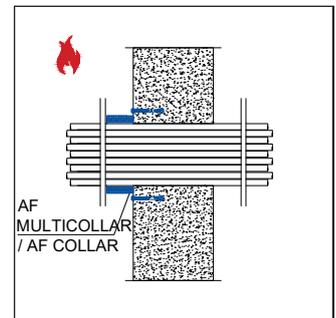

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## FASCI DI CAVI ELETTRICI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di cavi elettrici in fasci con guaina antifuoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su sparete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in pareti.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 80 mm	≥ 125 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG 325676/3724FR rif. "E"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 80 mm	≥ 125 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG 325676/3724FR rif. "E"

Parete Flessibile



Parete Rigida

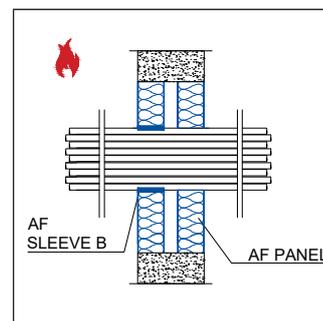

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno al fascio (1 avvolgimento);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## FASCI DI CAVI ELETTRICI ANCHE IN TUBI COMBUSTIBILI A FILO PAVIMENTO

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di cavi elettrici in fasci con collari antifluoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni del fascio e applicati a filo pavimento.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di cavi elettrici in fasci passanti attraverso pareti a filo pavimento.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensione fascio	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm equivalente	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensione fascio	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm equivalente	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771

Parete Flessibile



Parete Rigida

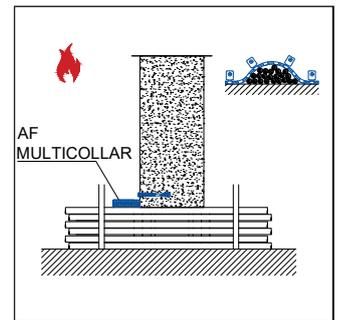

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Applicazione della guaina intumescente "a ponte" sopra al fascio di cavi (due strati);
2. applicazione della fascia metallica sulla guaina appena posizionata;
3. fissaggio della protezione così composta alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## FASCI DI CAVI ELETTRICI ANCHE IN TUBI COMBUSTIBILI A FILO PAVIMENTO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di cavi elettrici in fasci con collari antifuoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni del fascio e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a filo pavimento.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in pareti a filo pavimento.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm equivalente	≥ 150 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771

Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. applicazione della guaina intumescente "a ponte" sopra al fascio di cavi (due strati);
3. applicazione della fascia metallica sulla guaina appena posizionata;
4. fissaggio della protezione così composta alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## CAVI ELETTRICI SINGOLI O IN FASCIO SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di cavi elettrici, singoli o multipli, non a filo forometria con tappo **AF PLUG** applicato a parete.  
Sistema indicato per sigillare attraversamenti di cavi elettrici passanti attraverso parete.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensioni foro	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "F"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensioni foro	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "F"

Parete Flessibile



Parete Rigida

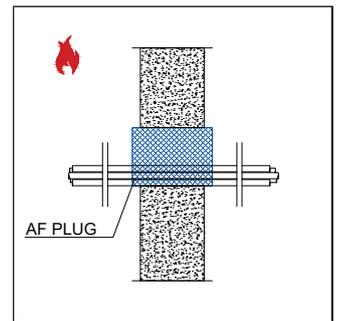

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Sigillatura dello spazio perimetrale attorno al cavo elettrico mediante applicazione di tappo **AF PLUG**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici a filo forometria con guaina antifluoco **AF SLEEVE B3** applicata a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici passanti attraverso pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE


Tipologia	Diametro	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Corrugato flessibile	≤ 32 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "I"
Tubo rigido	≤ 25 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "C"

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Tipologia	Diametro	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Corrugato flessibile	≤ 32 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	IG 317867/3665FR rif. "K"

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile



Parete Rigida

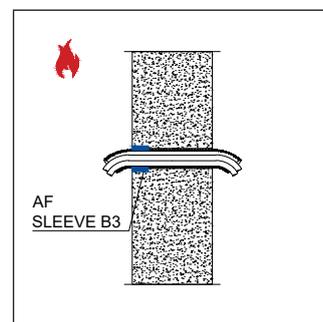

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE B3** attorno al tubo corrugato (1 avvolgimento);
2. fissaggio della guaina con semplice nastro adesivo e inserimento completo nello spessore della parete a filo lato fuoco;
3. tamponamento di completamento con **AF SEAL W**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI METALLICI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni corrugate con anima metallica contenenti cavi elettrici a filo forometria con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni corrugate con anima metallica contenenti cavi elettrici passanti attraverso pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro corrugato	Spessore parete	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 24.7 mm	≥ 120 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "L"



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro corrugato	Spessore parete	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 24.7 mm	≥ 120 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "L"

Parete Flessibile



Parete Rigida

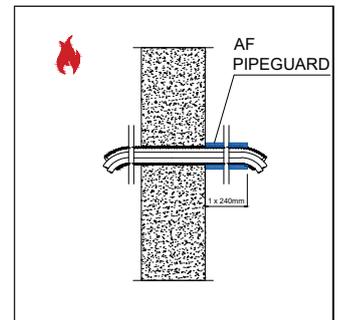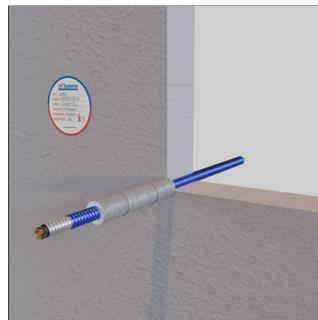

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
2. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU SETTO /SANDWICH A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici a filo forometria con guaina antifluo **AF SLEEVE B3** applicata su setto autoportante e/o parete sandwich.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici passanti attraverso supporti speciali.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Diametro corrugato	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≥ 30 mm	<b>EI 60</b>	IG 392880/4212FR rif. "H"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Diametro corrugato	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "D"

Setto Autoportante



Parete Sandwich



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE B3** attorno al tubo corrugato (1 avvolgimento);
2. fissaggio della guaina con semplice nastro adesivo e inserimento completo nello spessore della parete a filo lato fuoco;
3. tamponamento di completamento con **AF SEAL W**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici con guaina antifuoco **AF SLEEVE B3** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Tipologia	Diametro	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Corrugato flessibile	≤ 32 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "H"
Tubo rigido	≤ 25 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "D3"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Tipologia	Diametro	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Corrugato flessibile	≤ 32 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "H"
Tubo rigido	≤ 25 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "D3"

Parete Flessibile



Parete Rigida

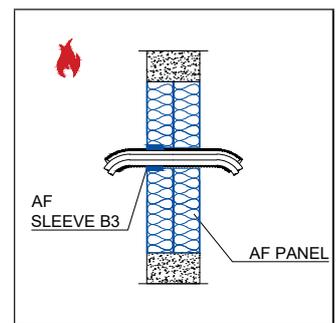

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE B3** attorno al tubo corrugato (1 avvolgimento);
2. fissaggio della guaina con semplice nastro adesivo e inserimento completo nello spessore della parete a filo lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici con guaina antifuoco **AF SLEEVE B3** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro corrugato	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 32 mm	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "D"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro corrugato	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 32 mm	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "D"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE B3** attorno al tubo corrugato (1 avvolgimento);
2. fissaggio della guaina con semplice nastro adesivo e inserimento completo nello spessore della parete a filo lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo strato sigillati con **AF SEAL W**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "B"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "B"

Parete Flessibile



Parete Rigida

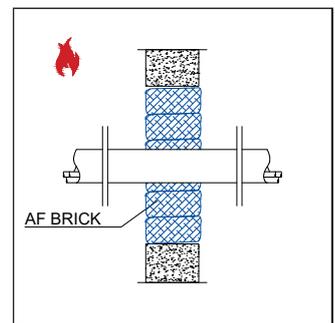

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione".

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su parete in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro corrugato	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 24 mm	≥ 137 mm	≤ 200x200 mm	<b>EI 120</b>	CSI2398FR rif. "10.3"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni del fascio e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensione fascio	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 80 mm	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 125 mm	≥ 125 mm	<b>EI 120</b>	IG 318249/3678FR rif. "F" IG 336680


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensione fascio	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 80 mm	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 125 mm	≥ 125 mm	<b>EI 120</b>	IG 318249/3678FR rif. "F" IG 336680

Parete Flessibile



Parete Rigida

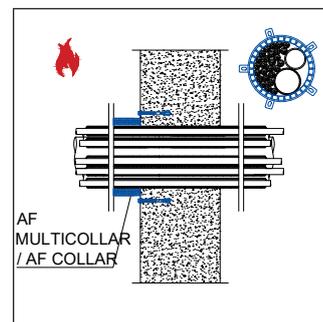

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU PARETE IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su pareti in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Dimensione fascio	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
7 tubazioni fino a 24 mm	≥ 137 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci non a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni del fascio e e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti in asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*



Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 125 mm	≥ 150 mm	≤ 1800x650 mm	2	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU SETTO / SANDWICH NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni del fascio e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante e/o parete sandwich. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in supporti speciali.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 80 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 110 mm	≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 80 mm	≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	IG 360346/3978FR rif. "C" IG 367235

Setto Autoportante

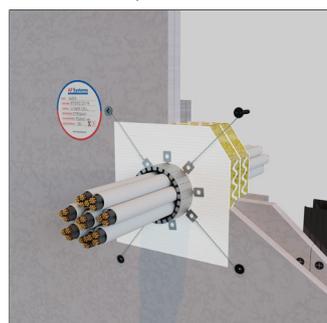

Parete Sandwich



### MODO DI APPLICAZIONE

1. SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 120: creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 60: creazione di cornice realizzata con singola lastra in cartongesso tipo F spessore 15 mm;
3. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
4. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio di corrugati (vedere scheda tecnica);
5. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
6. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
7. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o barre filettate (non in dotazione) a seconda del supporto.

Riferimento Normativo: EN 1366-3

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci non a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su pareti in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
7 tubazioni fino a 24 mm	≥ 137 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
3. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
4. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
5. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU SETTO / SANDWICH NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante e/o parete sandwich.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in supporti speciali.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
5 tubazioni fino a 20 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "C" IG 367235



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
5 tubazioni fino a 20 mm	≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "C"

Setto Autoportante



Parete Sandwich

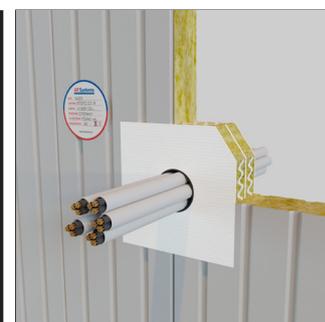

### MODO DI APPLICAZIONE

1. **SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE:** creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno al fascio (1 avvolgimento);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
4. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su parete in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
7 tubazioni fino a 24 mm	≥ 137 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 120</b>	CSI2398FR rif. "11.5"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno al fascio (2 avvolgimenti);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
4. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete.  
Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
5 tubazioni fino a 20 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
5 tubazioni fino a 20 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale al fascio mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno della parete senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI IN BATTERIA SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici multiple in batteria con collari antifuoco **AF MULTICOLLAR** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici multiple in batteria passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazioni	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
2 tubazioni fino a 125 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazioni	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
2 tubazioni fino a 125 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771

Parete Flessibile



Parete Rigida

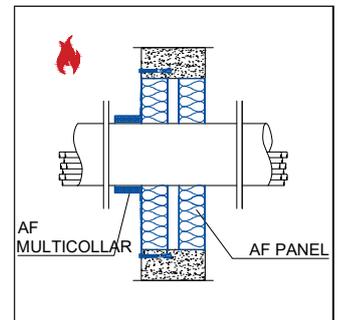

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale delle tubazioni con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alle tubazioni in batteria (3 avvolgimenti);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
4. rilievo della circonferenza esterna della guaina applicata sulla tubazione e taglio della fascia metallica con un aumento di 30 mm;
5. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto

## BLINDOSBARRE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di blindosbarre con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di blindosbarre passanti attraverso asole inserite in pareti.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensioni blindosbarra:	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 200x80 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	1 avvolgimento x 480 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "B"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensioni blindosbarra:	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 200x80 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	1 avvolgimento x 480 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "B"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della blindosbarra con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla blindosbarra, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## PASSERELLE PORTACAVI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di passerelle portacavi con sacchetti **AF BAGS** scelti in base alle dimensioni della passerella e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W** su solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in solai.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 200 mm	≤ 1360x200 mm	3	<b>EI 240</b>	ETA 16/0733
		≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2	<b>EI 180</b>	ETA 16/0733

Solaio Rigido EI 180



Solaio Rigido EI 240

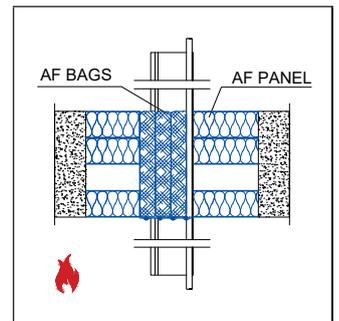

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilievo delle dimensioni della passerella e conseguente scelta della dimensione e del numero di **AF BAGS** necessari alla completa chiusura dell'attraversamento;
2. creazione di un supporto stabile in filo di ferro all'interno della passerella, atto a sostenere gli **AF BAGS**;
3. applicazione dei sacchetti all'interno della passerella portacavi sino a completo intasamento della passerella stessa;
4. tamponamento perimetrale della passerella con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W**.

## PASSERELLE PORTACAVI SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di passerelle portacavi con sacchetti **AF BAGS** scelti in base alle dimensioni della passerella e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 158 mm	≤ 700x500 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. rilievo delle dimensioni della passerella e conseguente scelta della dimensione e del numero di **AF BAGS** necessari alla completa chiusura dell'attraversamento;
3. applicazione dei sacchetti all'interno della passerella portacavi avendo cura di posizionarli con il lato da 120 mm come "spessore parete", sino a completo intasamento della passerella stessa;
4. tamponamento perimetrale della passerella con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## PASSERELLE PORTACAVI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di passerelle portacavi con mattoncini **AF BRICK** in asola su solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi, anche in PVC, passanti attraverso asole inserite in solaio.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	solo cavi elettrici	≥ 200 mm	≤ 450x200 mm	200 mm	<b>EI 240</b>	ETA 21/0580
	cavi elettrici + corrugati	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580
PVC	cavi elettrici + corrugati	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	150 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "A"

Solaio Rigido EI 180



Solaio Rigido EI 240

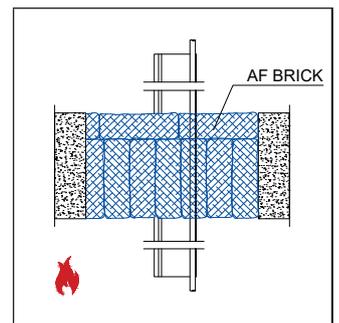

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla passerella mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione".

## PASSERELLE PORTACAVI SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di passerelle portacavi con mattoncini **AF BRICK** in asola su solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici + corrugati	≥ 158 mm	≤ 700x300 mm	150 mm	<b>EI 60</b>	22/32300101-1 rif. "8"

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla passerella mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione".

## PASSERELLE PORTACAVI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di passerelle portacavi mediante tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi, anche in PVC, passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	solo cavi elettrici	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	ETA 22/0853
PVC	solo cavi elettrici	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	ETA 22/0853

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della passerella con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## PASSERELLE PORTACAVI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di passerelle portacavi mediante tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** e materassino antifluo **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo su solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici ≤ 50 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 411704/4357FR rif. "O"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della passerella con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino antifluo **AF PIPEGUARD** attorno alla passerella, in aderenza al solaio lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## PASSERELLE PORTACAVI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di passerelle portacavi con sacchetti **AF BAGS** scelti in base alle dimensioni della passerella e tamponamento perimetrale eseguito con sacchetti **AF BAGS** su solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi, passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica / PVC	cavi elettrici $\leq 80$ mm	$\geq 200$ mm	$\leq 600 \times 600$ mm	240 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733
	cavi elettrici $\leq 21$ mm	$\geq 150$ mm	$\leq 600 \times 600$ mm	120 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0733

Solaio Rigido

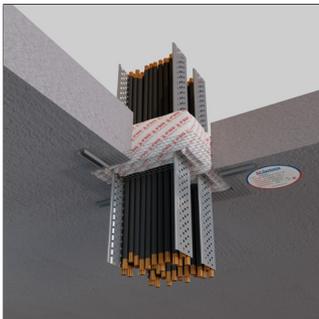

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilievo delle dimensioni della passerella e dell'asola e conseguente scelta della dimensione e del numero di **AF BAGS** necessari alla completa chiusura dell'attraversamento;
2. creazione di un supporto stabile in rete metallica atta a sostenere **AF BAGS** dal lato fuoco;
3. applicazione dei sacchetti all'interno e all'esterno della passerella avendo cura di posizionarli con il lato da 240 mm come "spessore solaio", sino a completo intasamento della passerella stessa.

## PASSERELLE PORTACAVI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi con schiuma poliuretanic**A** bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su solaio.  
Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi, anche in PVC, passanti attraverso asole inserite in solai, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici + corrugati	≥ 150 mm	≤ 480x230 mm	<b>EI 180</b>	IG 340264/3836FR rif. "M" IG 384908/4143FR rif. "C"
PVC	solo cavi elettrici	≥ 150 mm	≤ 480x230 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "B"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione di cassero di sostegno per la schiuma estrusa;
2. fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
3. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
4. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
5. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità, fino al raggiungimento di una profondità minima di 150 mm.

## PASSERELLE PORTACAVI SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di passerelle portacavi con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su solaio in Xlam. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di passerelle portacavi, anche in PVC, passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	solo cavi elettrici	$\geq 158$ mm	$\leq 300 \times 250$ mm	<b>EI 120</b>	22/32300101-1 rif. "4"

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione di cassero di sostegno per la schiuma estrusa;
2. fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
3. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
4. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
5. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità, fino al raggiungimento di una profondità minima di 158 mm.

## FASCI DI CAVI ELETTRICI SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di cavi elettrici in fasci a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni del fascio e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di cavi elettrici in fasci passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensione fascio	Tipologia cavi	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 100 mm	isolati ≤ 21 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto alla parete mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## FASCI DI CAVI ELETTRICI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di cavi elettrici in fasci non a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni del fascio e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di cavi elettrici in fasci passanti attraverso aole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensione fascio	Tipologia cavi	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 100 mm	isolati ≤ 21 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## CAVI ELETTRICI SINGOLI O IN FASCIO SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di cavi elettrici, singoli o multipli, non a filo forometria con tappo **AF PLUG** applicato a solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di cavi elettrici passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensioni foro	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "D"- "G"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Sigillatura dello spazio perimetrale attorno ai cavi elettrici mediante applicazione di tappo **AF PLUG**.

## CAVI ELETTRICI SINGOLI O IN BATTERIA SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di cavi elettrici, singoli o multipli, non a filo forometria con sigillante antifuoco **AF SEAL W** applicato a solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di cavi elettrici passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 200 mm	≤ 500x80 mm	50 mm	<b>EI 180</b>	ETA 23/0951

Solaio Rigido

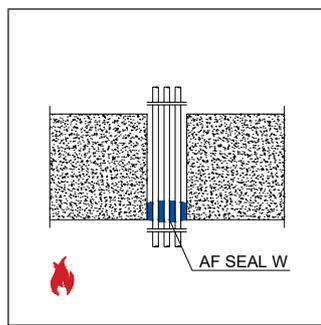

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Sigillatura dello spazio perimetrale attorno al cavo elettrico mediante applicazione di sigillante **AF SEAL W**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici con guaina antifuoco **AF SLEEVE B3** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensione corrugato	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 32 mm	≥ 170 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	IG 303373/3516FR rif. "E"

Solaio Rigido

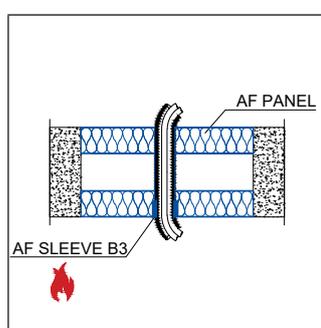

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE B3** attorno al tubo corrugato (1 avvolgimento);
2. fissaggio della guaina con semplice nastro adesivo e inserimento completo nello spessore del solaio a filo lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI IN FASCI SU CASSONETTO A SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati all'interno di cassetto in doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25 a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensione fascio	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 80 mm	≥ 200 mm	<b>EI 120</b>	IG 413991/4369FR rif. "I3"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cassetto con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il cassetto;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al cassetto mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci non a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni del fascio e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensione fascio	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 170 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	IG 303373/3516FR rif. "E" IG 336680

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU SOLAIO IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni del fascio su solaio Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso solai Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Dimensione fascio	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
20 tubazioni fino a 20 mm	≥ 158 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la cornice;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla cornice mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni del fascio e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Dimensione fascio	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
20 tubazioni fino a 20 mm	≥ 158 mm	≤ 700x500 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
3. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
4. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la cornice;
5. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto alla cornice mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti (non in dotazione).

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Dimensione fascio	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
5 tubazioni fino a 20 mm	≥ 158 mm	≤ 700x500 mm	<b>EI 120</b>	22/32300101-1 rif. "1"

Solaio Xlam

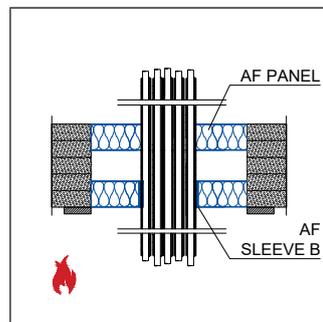

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno al fascio (2 avvolgimenti);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
4. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI IN BATTERIA SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici multiple in batteria con collari antifuoco **AF MULTICOLLAR** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici multiple in batteria passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazioni	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
2 tubazioni fino a 125 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0771

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale delle tubazioni con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alle tubazioni in batteria (3 avvolgimenti);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
4. rilievo della circonferenza esterna della guaina applicata sulla tubazione e taglio della fascia metallica con un aumento di 30 mm;
5. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto al solaio mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci non a filo forometria con schiuma poliuretanic**A** bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in solai, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensione fascio	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
7 tubazioni fino a 22 mm	≥ 150 mm	≤ 480x230 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "C"

Solaio Rigido

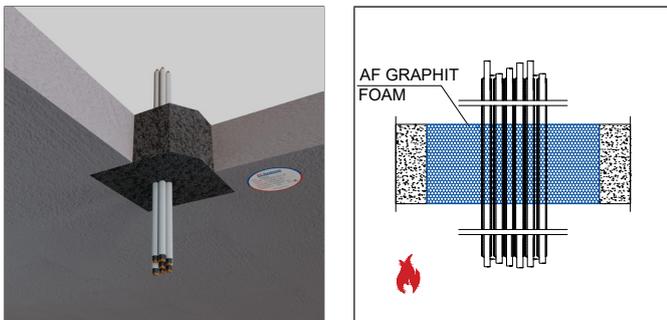

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione di cassero di sostegno per la schiuma estrusa;
2. fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
3. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
4. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
5. completare il riempimento dell'apertura fino al raggiungimento di una profondità minima di 150 mm.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci non a filo forometria con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Dimensione corrugato	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≥ 158 mm	≤ 300x250 mm	<b>EI 120</b>	22/32300101-1 rif. "4"

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione di cassero di sostegno per la schiuma estrusa;
2. fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
3. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
4. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
5. completare il riempimento dell'apertura fino al raggiungimento di una profondità minima di 158 mm.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci con mattoncini **AF BRICK** in asola su solaio.  
Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici in fasci passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensione fascio	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
5 tubazioni fino a 20 mm	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale al fascio mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno del solaio.

## BLINDOSBARRE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Protezione di blindosbarre con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di blindosbarre passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensioni blindosbarra	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 200x80 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	3 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 350627/3912FR rif. "H"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della blindosbarra con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla blindosbarra, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## SCATOLE ELETTRICHE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di scatole elettriche con guaina antifuoco **AF E-BOX** applicata all'interno della stessa, in aderenza al fondo ed alle pareti laterali, senza necessità dello smontaggio dalla parete e/o dei cavi in essa contenuti.

Sistema indicato per proteggere le scatole portafrutti elettriche in modo veloce ed economico.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Tipologia scatola elettrica	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
STD 503	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "N"-"O"
	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "E"-"G"
STD 504	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "N"-"O"
	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "E"-"G"
STD 507	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "N"-"O"
Circolare Ø 68 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "D"-"F"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Tipologia scatola elettrica	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
STD 503	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "N"-"O"
	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "E"-"G"
STD 504	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "N"-"O"
	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "E"-"G"
STD 507	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "N"-"O"
Circolare Ø 68 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "D"-"F"

Parete Flessibile



Parete Rigida

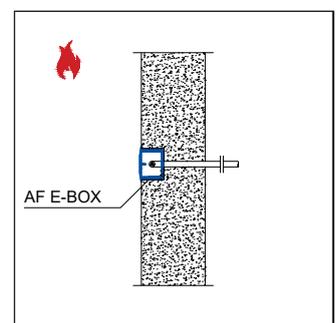

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rimozione del coperchio della scatola elettrica;
2. inserimento della guaina sul fondo della stessa avendo cura di farla aderire alle pareti laterali e posteriore;
3. chiusura del coperchio della scatola elettrica.

## SCATOLE ELETTRICHE DI DERIVAZIONE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di scatole di derivazione con guaina antifluoco **AF JUNCTION BOX** applicata all'interno della stessa, in aderenza al fondo ed alle pareti laterali, senza necessità dello smontaggio dalla parete e/o dei cavi in essa contenuti. Sistema indicato per proteggere le scatole di derivazione in modo veloce ed economico.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensioni scatola di derivazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 392x152x75 mm	≥ 125 mm	<b>EI 120</b>	IG 318249/3678FR rif. "A"- "B"
≤ 196x152x75 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "L"- "P"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensioni scatola di derivazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 392x152x75 mm	≥ 125 mm	<b>EI 120</b>	IG 318249/3678FR rif. "A"- "B"
≤ 196x152x75 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "L"- "P"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rimozione del coperchio della scatola di derivazione;
2. inserimento della guaina sul fondo della stessa avendo cura di farla aderire alle pareti laterali e posteriore;
3. chiusura del coperchio della scatola di derivazione.

## PROTEZIONE ANTIFIAMMA DEI CAVI ELETTRICI NON AUTOESTINGUENTI


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione rompifiamma di cavi elettrici disposti su passerelle portacavi con **AF CABLE COAT**.

Sistema indicato per bloccare la propagazione dell'incendio lungo tratte di cavi con guaina isolante non certificata antifiamma.

### CONDIZIONI DI TEST

Larghezza passerella	Tratto verniciato	Tratto di estinzione	Certificazione
500 mm	2000 mm	300 mm	IMQ CN16-0001455-01_TR

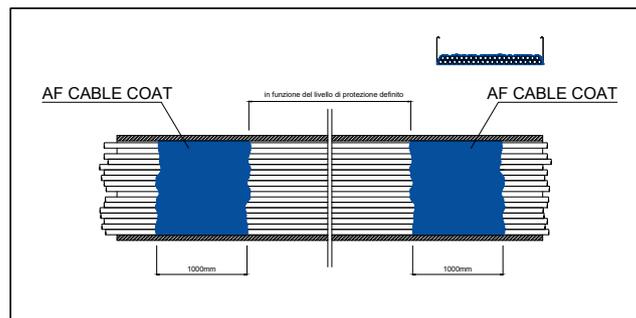

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Pulizia accurata delle superfici da trattare in modo che risultino esenti da polvere e tracce d'unto;
2. in caso di viscosità eccessiva del prodotto si consiglia prima dell'uso la diluizione con acqua (dose non superiore al 10%) e l'omogeneizzazione con agitatori meccanici (trapano con frusta);
3. applicazione mediante l'utilizzo di semplici pennelli/rulli oppure a spruzzo con pistole airless per liquidi densi;
4. per assicurare la completa estinzione delle fiamme nei punti in cui si prevede l'applicazione la quantità certificata è pari a 1 kg per passerelle di larghezza 100 mm. Ad esempio per una passerella portacavi di larghezza 500 mm la quantità occorrente per ogni metro lineare in cui si prevede l'applicazione è pari a 6.66 kg.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR** scelti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 100 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891
	≥ 80 mm	ambo i lati	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891
≤ 160 mm	≥ 100 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891
	≥ 80 mm	ambo i lati	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891
≤ 250 mm	≥ 100 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891
≤ 315 mm	≥ 100 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 200 mm	ambo i lati	<b>EI 240</b>	ETA 16/0891
	≥ 150 mm	ambo i lati	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile

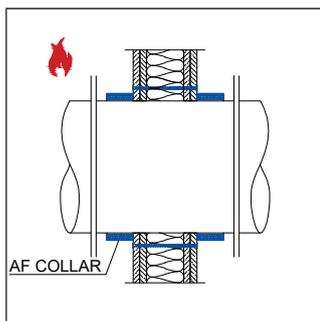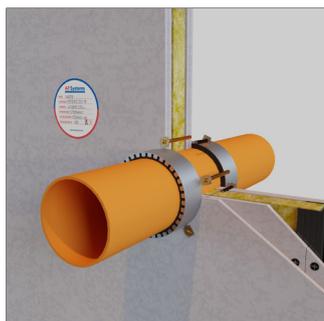

Parete Rigida

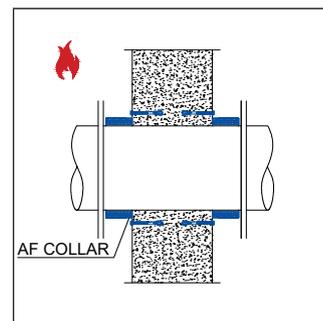

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Apertura del collare e applicazione dello stesso attorno alla tubazione;
2. chiusura collare con l'apposita linguetta metallica;
3. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifluoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 100 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771
	≥ 80 mm	ambo i lati	<b>EI 60</b>	ETA 16/0771
≤ 160 mm	≥ 100 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771
	≥ 80 mm	ambo i lati	<b>EI 60</b>	ETA 16/0771
≤ 250 mm	≥ 100 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771
≤ 315 mm	≥ 100 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 200 mm	ambo i lati	<b>EI 240</b>	ETA 16/0771
	≥ 150 mm	ambo i lati	<b>EI 180</b>	ETA 16/0771

*\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI*

Parete Flessibile

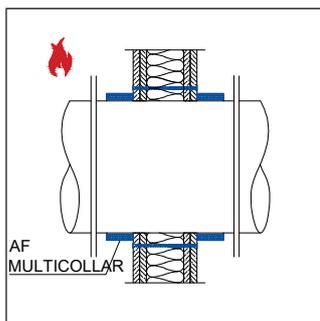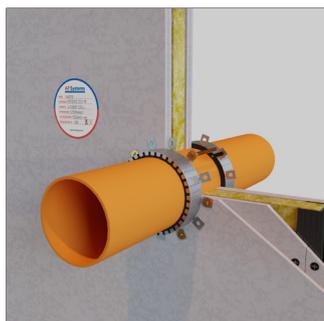

Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. per tubazioni maggiori di 160 mm ripetere i passaggi "1", "2" e "3" avendo cura di fissare le flange del secondo collare alla lamina del primo già posizionato utilizzando le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su pareti in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso pareti in Xlam

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 137 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU SETTO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su setti autoportanti.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso setti autoportanti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 50 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 30 mm	solo lato fuoco	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 160 mm	≥ 50 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 30 mm	solo lato fuoco	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Setto Autoportante



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI COIBENTATE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili coibentate a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR** / **AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili coibentate passanti attraverso pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≤ 20 mm	≥ 100 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≤ 19 mm	≥ 150 mm	solo lato fuoco	<b>EI 180</b>	IG 404419/4311FR rif. "E"

Parete Flessibile



Parete Rigida

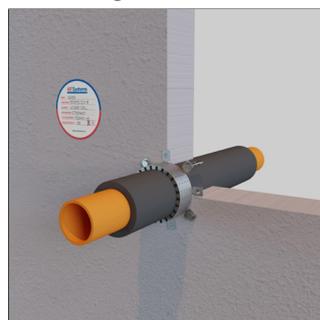

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI COIBENTATE SU PARETE IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili coibentate a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su pareti in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili coibentate passanti attraverso pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 63 mm	≤ 21.5 mm	≥ 137 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	solo lato fuoco	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	solo lato fuoco	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 315 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	ambo i lati	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	ambo i lati	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*



Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 200 mm	≤ 600x250 mm	ambo i lati	3	<b>EI 240</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 150 mm	≤ 1800x650 mm	ambo i lati	2	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile



Parete Rigida

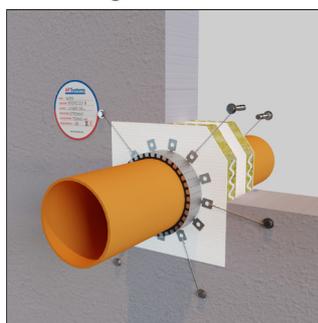

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. per tubazioni maggiori di 160 mm ripetere i passaggi "1", "2" e "3" avendo cura di fissare le flange del secondo collare alla lamina del primo già posizionato utilizzando le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

Riferimento Normativo: EN 1366-3

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo strato sigillati con **AF SEAL W** a parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 120 mm	≤ 550x600 mm	solo lato fuoco	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	ambo i lati	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 120 mm	≤ 550x600 mm	solo lato fuoco	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	ambo i lati	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Flessibile



Parete Rigida

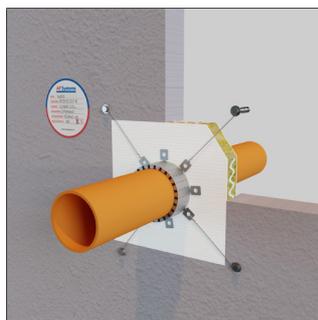

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU SETTO / SANDWICH NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante e/o parete sandwich.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in supporti speciali.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	solo lato fuoco	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	solo lato fuoco	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	solo lato fuoco	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Setto Autoportante



Parete Sandwich

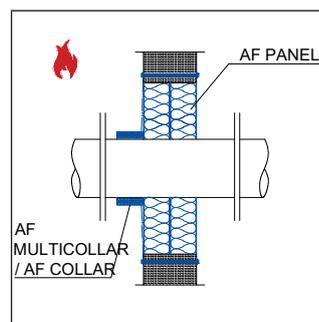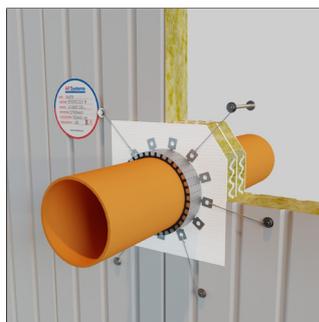

### MODO DI APPLICAZIONE

- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 120:** creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 60:** creazione di cornice realizzata con singola lastra in cartongesso tipo F spessore 15 mm;
- tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
- avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
- fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
- avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
- fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o barre filettate (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su parete in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 137 mm	≤ 600x600 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
3. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
4. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
5. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili coibentate con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≤ 19 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "D2" ETA 16/0891 (AF Collar)



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≤ 19 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "D2" ETA 16/0891 (AF Collar)

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con mattoncini **AF BRICK** su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Flessibile

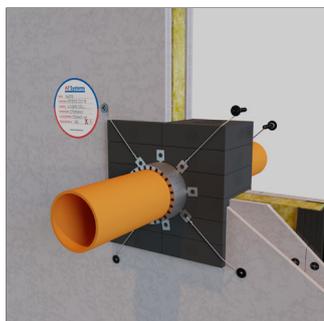

Parete Rigida

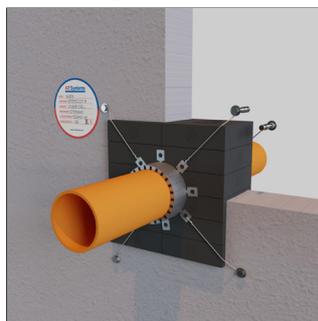

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione mattoncini **AF BRICK**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili con collari antifuoco **AF COLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*



Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 150 mm	≤ 1800x650 mm	solo lato fuoco	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile

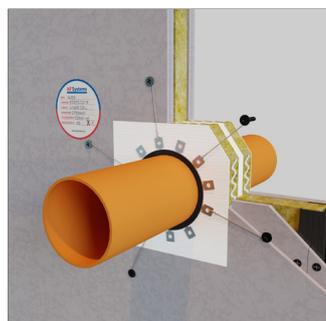

Parete Rigida

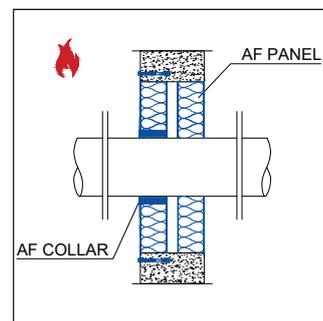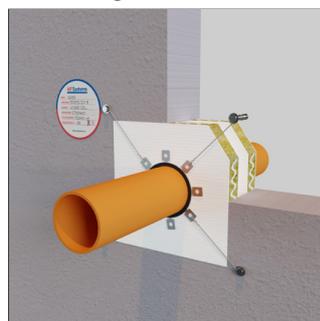

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Apertura del collare e applicazione dello stesso attorno alla tubazione avendo cura di tenere le piastre di fissaggio verso l'esterno;
2. chiusura collare con l'apposita linguetta metallica;
3. tamponamento perimetrale del collare con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** in modo che il collare risulti completamente inserito all'interno del pannello;
4. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI MULTIPLE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili multiple in batteria a filo forometria con collari antifluoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili multiple in batteria passanti attraverso pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 110 mm	≥ 100 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771
	≥ 120 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 110 mm	≥ 100 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771
	≥ 120 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771

Parete Flessibile

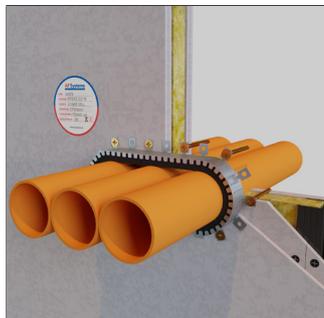

Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alle tubazioni in batteria (5 avvolgimenti);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. rilievo della circonferenza esterna della guaina applicata sulla tubazione e taglio della fascia metallica aumentando di 30 mm la dimensione rilevata;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI MULTIPLE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili multiple in batteria a filo forometria con collari antifuoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili multiple in batteria passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 110 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771
	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 110 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771
	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771

Parete Flessibile



Parete Rigida

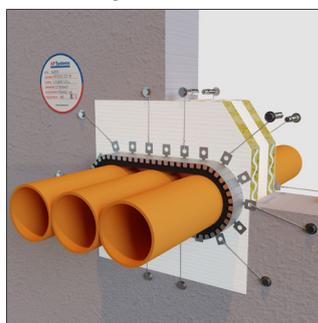

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alle tubazioni in batteria (5 avvolgimenti);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
4. rilievo della circonferenza esterna della guaina applicata sulla tubazione e taglio della fascia metallica aumentando di 30 mm la dimensione rilevata;
5. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI INCLINATE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili inclinate a filo forometria con collari antifuoco **AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili inclinate passanti attraverso pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 120 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 120 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771

Parete Flessibile



Parete Rigida

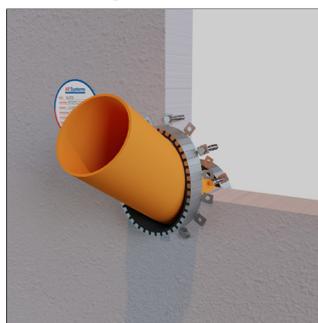

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (2 avvolgimenti fino a tubazioni da 110 mm, 3 avvolgimenti fino a tubazioni da 160 mm);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. rilievo della circonferenza esterna della guaina applicata sulla tubazione e taglio della fascia metallica aumentando di 30 mm la dimensione rilevata;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI IN ANGOLO SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili poste a contatto di una parete o di un solaio a filo forometria con collari antifluoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni combustibile e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili poste a contatto di una parete o di un solaio.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 120 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 120 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771

Parete Flessibile

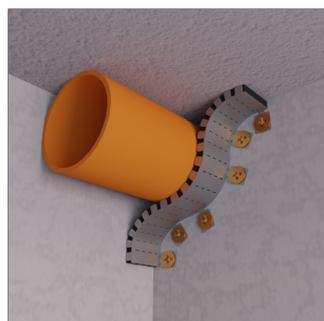

Parete Rigida

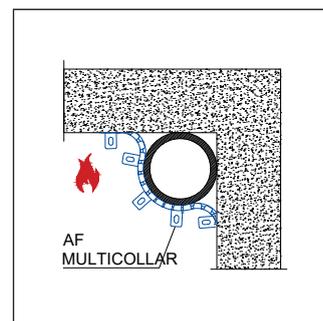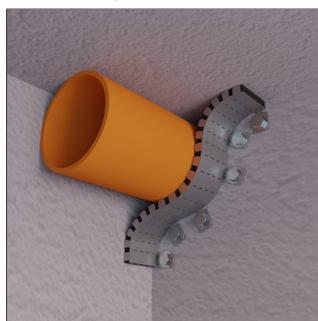

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione contornando il perimetro per almeno il 50% dello sviluppo, avendo cura di posizionare in questo spazio una quantità di guaina equivalente all'avvolgimento completo della tubazione per due strati;
2. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI CURVE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR C** scelti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso pareti posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali (es. curve, raccordi).

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE


Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 120 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0772
	≥ 100 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0772
	≥ 80 mm	solo lato fuoco	<b>EI 60</b>	ETA 16/0772
≤ 250 mm	≥ 120 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0772

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 200 mm	solo lato fuoco	<b>EI 240</b>	ETA 16/0772
	≥ 150 mm	solo lato fuoco	<b>EI 180</b>	ETA 16/0772
≤ 160 mm	≥ 200 mm	solo lato fuoco	<b>EI 240</b>	ETA 16/0772
	≥ 150 mm	solo lato fuoco	<b>EI 180</b>	ETA 16/0772
≤ 200 mm	≥ 150 mm	solo lato fuoco	<b>EI 180</b>	IG 317867/3665FR rif. "N"

*\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI*

Parete Flessibile

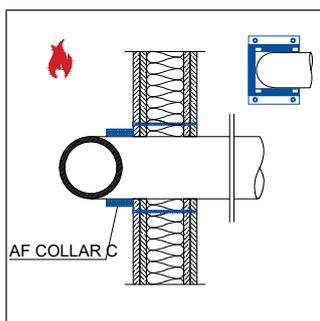

Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Installazione di **AF COLLAR C** attorno alla tubazione in modo che risulti aderente alla parete;
2. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI CURVE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifluoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso pareti posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali (es. curve, raccordi).



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 120 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 120 mm	ambo i lati	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente lungo la sagoma della tubazione a forma di "C" (lunghezza pari a 750 mm);
2. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina (lunghezza pari a 440 mm);
3. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto;
4. applicazione di un secondo collare sul lato non esposto al fuoco mediante applicazione standard (vedere scheda tecnica).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU CASSONETTO A PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su cassonetto in doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25 a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso pareti con situazioni nelle quali risulterebbe impossibile l'applicazione di collari direttamente sulla parete.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Flessibile



Parete Rigida

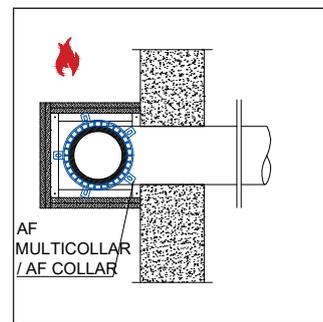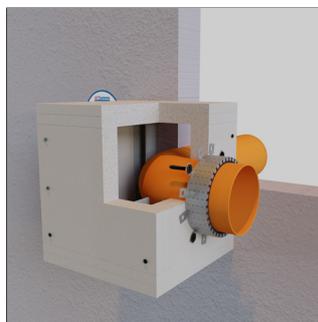

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cassonetto con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il cassonetto;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al cassonetto mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI DI GRANDI DIMENSIONI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili di grandi dimensioni a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR** scelti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili di grandi dimensioni passanti attraverso pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 400 mm	≥ 120 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Applicazione collare	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 400 mm	≥ 120 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891
≤ 500 mm	≥ 150 mm	solo lato fuoco	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891
≤ 630 mm	≥ 150 mm	solo lato fuoco	<b>EI 90</b>	IG 348061/3893FR rif. "N"

Parete Flessibile

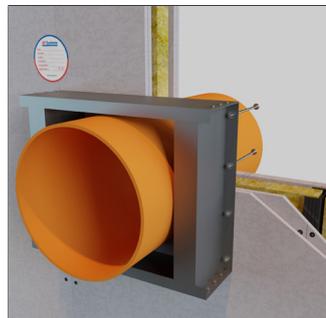

Parete Rigida

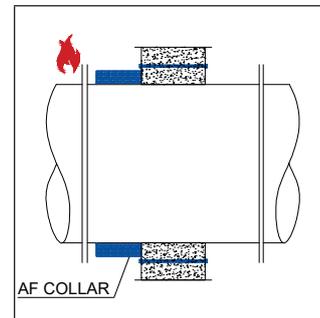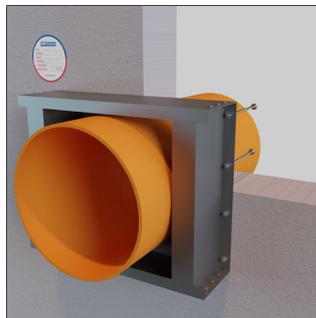

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio di uno dei due elementi scatolari contenuti grafite mediante barre filettate e dadi Ø 8 mm (non in dotazione);
2. fissaggio delle due piastre laterali agli elementi scatolari mediante utilizzo di bulloni e dadi in dotazione;
3. fissaggio del secondo elemento alle due piastre mediante utilizzo di bulloni e dadi in dotazione ed alla parete mediante barre filettate e dadi Ø 8 mm (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili con schiuma poliuretanica bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in pareti, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 120 mm	≤ 400x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "D"
	≥ 100 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "P"
	≥ 80 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "C"



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 120 mm	≤ 400x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "D"
	≥ 100 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "P"
	≥ 80 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "C"

Parete Flessibile



Parete Rigida

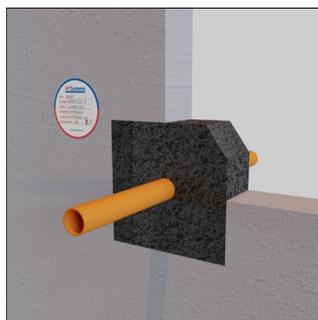

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili coibentate con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 32 mm	≤ 13 mm	≥ 120 mm	≤ 400x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "D"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 25 mm	≤ 19 mm	≥ 150 mm	≤ 520x250 mm	<b>EI 180</b>	IG 404419/4311FR rif. "A"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 63 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	150 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580 IG 388111/4170FR rif. "E"
	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "F"- "Q" IG 395528/4241FR rif. "B"
	≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "B"- "E"

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*



Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 63 mm	≥ 200 mm	≤ 450x200 mm	200 mm	<b>EI 240</b>	IG 388892/4178FR rif. "M"

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile

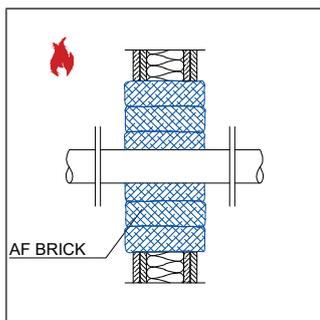

Parete Rigida

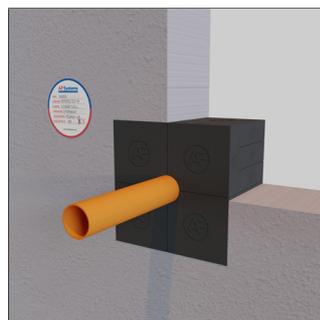

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione" senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili coibentate con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 32 mm	≤ 13 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	150 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "E"
	≤ 20 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "F"
		≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "E"
≤ 40 mm	≤ 20 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "F"
		≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "E"
≤ 50 mm	≤ 20 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "B"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 32 mm	≤ 13 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	150 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "E"
	≤ 20 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "F"
		≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "E"
≤ 40 mm	≤ 20 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "F"
		≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "E"
≤ 50 mm	≤ 20 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "B"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizzarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione" senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con guaina antifuoco **AF SLEEVE** scelta in base alle dimensioni delle tubazioni e applicata a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 200 mm	<b>EI 240</b>	IG 388892/4178FR rif. "N"- "P"
	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 19/0664

Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con semplice nastro adesivo e inserimento completo nello spessore della parete a filo lato fuoco;
3. tamponamento di completamento con un getto di conglomerato cementizio (malta o calcestruzzo).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili con guaina antifuoco **AF SLEEVE** scelta in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in pareti.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Applicazione guaina	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	2	ambo i lati	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "G"
	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	1	solo lato fuoco	<b>EI 60</b>	IG 388893/4179FR rif. "A"- "D" IG 390119/4187FR rif. "I"
≤ 125 mm	≥ 120 mm	≤ 550x600 mm	1	solo lato fuoco	<b>EI 60</b>	IG 352173/3923FR rif. "D"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Applicazione guaina	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	2	ambo i lati	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "G"
	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	1	solo lato fuoco	<b>EI 60</b>	IG 388893/4179FR rif. "A"- "D" IG 390119/4187FR rif. "I"
≤ 125 mm	≥ 120 mm	≤ 550x600 mm	1	solo lato fuoco	<b>EI 60</b>	IG 352173/3923FR rif. "D"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con semplice nastro adesivo e inserimento completo nello spessore della parete a filo lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 200 mm	<b>EI 240</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 160 mm	≥ 200 mm	<b>EI 240</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 250 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 315 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. per tubazioni maggiori di 160 mm ripetere i passaggi "1", "2" e "3" avendo cura di fissare le flange del secondo collare alla lamina del primo già posizionato utilizzando le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU SOLAIO IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 158 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la cornice;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla cornice mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI COIBENTATE SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili coibentate a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili coibentate passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≤ 19 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI COIBENTATE SU SOLAIO IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili coibentate a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili coibentate passanti attraverso solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 63 mm	≤ 17 mm	≥ 158 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la cornice;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla cornice mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in solai.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 200 mm	≤ 1360x200 mm	3	<b>EI 240</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 160 mm	≥ 200 mm	≤ 1360x200 mm	3	<b>EI 240</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 250 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 315 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido



Solaio Rigido EI 240



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. per tubazioni maggiori di 160 mm ripetere i passaggi "2", "3" e "4" avendo cura di fissare le flange del secondo collare alla lamina del primo già posizionato utilizzando le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto al solaio mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) al di sopra del solaio.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili con collari antifluoco **AF COLLAR** / **AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 158 mm	≤ 700x500 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
3. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
4. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
5. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto al solaio mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con mattoncini **AF BRICK** su solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione mattoncini **AF BRICK**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione.
5. fissaggio del collare così composto al solaio mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) al di sopra del solaio.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI MULTIPLE SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili multiple in batteria a filo forometria con collari antifluoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili multiple in batteria passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 110 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0771

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alle tubazioni in batteria (5 avvolgimenti);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
3. rilievo della circonferenza esterna della guaina applicata sulla tubazione e taglio della fascia metallica aumentando di 30 mm la dimensione rilevata;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI MULTIPLE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili multiple in batteria non a filo forometria con collari antifluoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili multiple in batteria passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
5 tubazioni fino a 63 mm	≥ 200 mm	≤ 1360x200 mm	3	<b>EI 240</b>	ETA 16/0771
3 tubazioni fino a 110 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2	<b>EI 180</b>	ETA 16/0771

Solaio Rigido

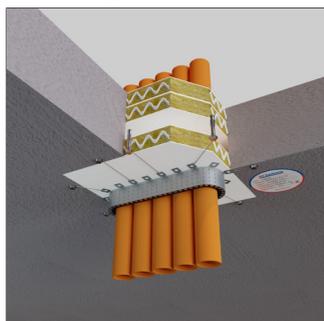

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alle tubazioni in batteria (3 avvolgimenti);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
4. rilievo della circonferenza esterna della guaina applicata sulla tubazione e taglio della fascia metallica aumentando di 30 mm la dimensione rilevata;
5. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto al solaio mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI INCLINATE SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili inclinate a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili inclinate passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar)
≤ 160 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (2 avvolgimenti fino a tubazioni da 110 mm, 3 avvolgimenti fino a tubazioni da 160 mm);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
3. rilievo della circonferenza esterna della guaina applicata sulla tubazione e taglio della fascia metallica aumentando di 30 mm la dimensione rilevata;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI CURVE SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR C** scelti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso solai posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali (es. curve, raccordi).

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 200 mm	<b>EI 240</b>	ETA 16/0772
	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0772
≤ 250 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0772

Solaio Rigido

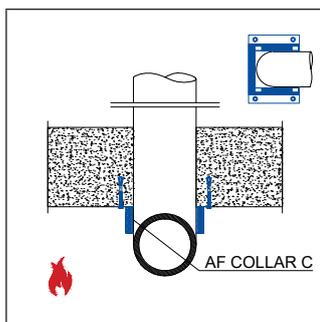

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Installazione di **AF COLLAR C** attorno alla tubazione in modo che risulti aderente al solaio;
2. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI CURVE SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifuoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso solai posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali (es. curve, raccordi).

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0771

Solaio Rigido

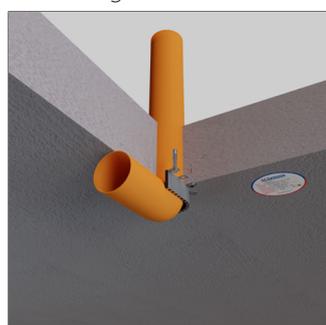

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente lungo la sagoma della tubazione a forma di "C" (lunghezza pari a 750 mm);
2. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina (lunghezza pari a 440 mm);
3. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU CASSONETTO A SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su cassonetto in doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25 a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso solai con situazioni nelle quali risulterebbe impossibile l'applicazione di collari direttamente sul solaio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cassonetto con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il cassonetto;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al cassonetto mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI DI GRANDI DIMENSIONI SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili di grandi dimensioni a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR** scelti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili di grandi dimensioni passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 400 mm	≥ 200 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891
	≥ 150 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891
≤ 630 mm	≥ 150 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio di uno dei due elementi scatolari contenenti grafite mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione);
2. fissaggio delle due piastre laterali agli elementi scatolari mediante utilizzo di bulloni e dadi in dotazione;
3. fissaggio del secondo elemento alle due piastre mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI IN ANGOLO SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili poste a contatto di una parete o di un solaio a filo forometria con collari antifuoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili poste a contatto di una parete o di un solaio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0771

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione contornando il perimetro per almeno il 50% dello sviluppo, avendo cura di posizionare in questo spazio una quantità di guaina equivalente all'avvolgimento completo della tubazione per due strati;
2. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con guaina antifluoco **AF SLEEVE** scelta in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 200 mm	<b>EI 240</b>	IG 380895/4103FR rif. "P"
	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 19/0664 IG 373010/4046FR rif. "N"
≤ 160 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 19/0664

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con semplice nastro adesivo e inserimento completo nello spessore del solaio a filo lato fuoco;
3. tamponamento di completamento con un getto di conglomerato cementizio (malta o calcestruzzo).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili con guaina antifluoco **AF SLEEVE** scelta in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG 411704/4357FR rif. "G1"
	≥ 200 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG413991/4369FR rif. "C"- "D"
≤ 200 mm	≥ 200 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG413991/4369FR rif. "A"- "B"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con semplice nastro adesivo e inserimento completo nello spessore del solaio a filo lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in solai, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 150 mm	≤ 480x230 mm	<b>EI 180</b>	IG 340264/3836FR rif. "M" IG 384908/4143FR rif. "A" IG 384908/4143FR rif. "B"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione di cassero di sostegno per la schiuma estrusa;
2. fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
3. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
4. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
5. completare il riempimento dell'apertura fino al raggiungimento di una profondità minima di 150 mm.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili con mattoncini **AF BRICK** in asola su solaio.  
Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 63 mm	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580 IG 384908/4143FR rif. "A"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizzarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno del solaio.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili coibentate con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili coibentate passanti attraverso asole inserite in solai, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 9 mm	≥ 150 mm	≤ 480x230 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "A"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione di cassero di sostegno per la schiuma estrusa;
2. fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
3. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
4. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
5. completare il riempimento dell'apertura fino al raggiungimento di una profondità minima di 150 mm.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili coibentate con mattoncini **AF BRICK** in asola su solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni combustibili coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 9 mm	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "A"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno del solaio.

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato a filo forometria con collari antifluco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 16 mm	≤ 9 mm	≥ 80 mm	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 63 mm	≤ 20 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*



Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 7 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile

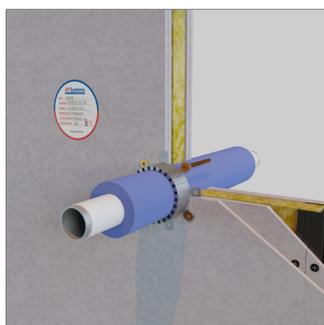

Parete Rigida

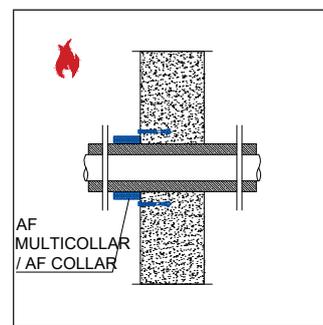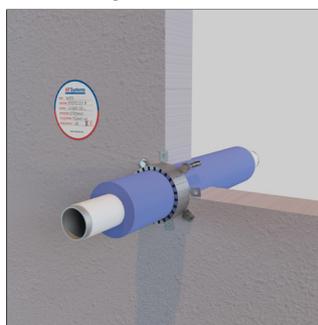

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU PARETE IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni multistrato a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR** / **AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 26 mm	≤ 8.5 mm	≥ 137 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato non a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 16 mm	≤ 9 mm	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 63 mm	≤ 20 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 16 mm	≤ 9 mm	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 63 mm	≤ 20 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Flessibile



Parete Rigida

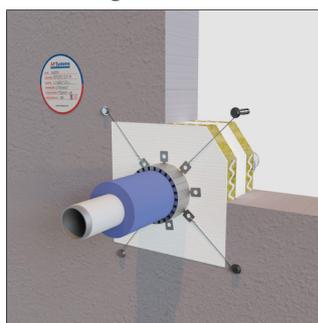

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI MULTISTRATO SU SETTO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni multistrato non a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo/ doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setti autoportanti.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso setti autoportanti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 16 mm	≤ 9 mm	≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 20 mm	≤ 6 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Setto Autoportante

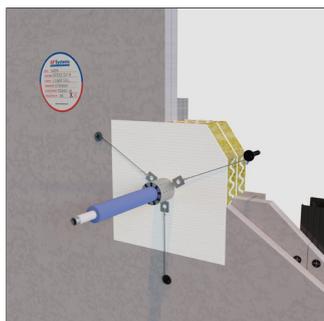

### MODO DI APPLICAZIONE

- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 120:** creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 60:** creazione di cornice realizzata con singola lastra in cartongesso tipo F spessore 15 mm;
- tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
- avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
- fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
- avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
- fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI MULTISTRATO IN FASCI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci a filo forometria con collari antifluo **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato in fasci passanti attraverso pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Dimensione fascio	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 80 mm	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 125 mm	≥ 125 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar)

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*



Dimensione fascio	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile



Parete Rigida

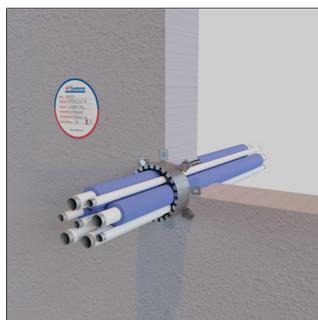

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI MULTISTRATO IN FASCI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci con collari antifluoco **AF COLLAR** / **AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato in fasci passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Flessibile

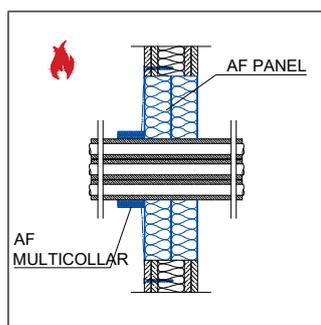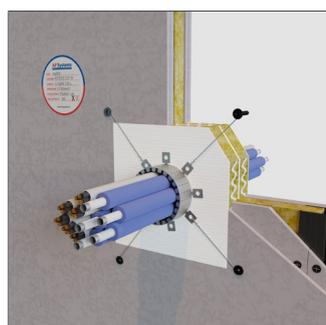

Parete Rigida

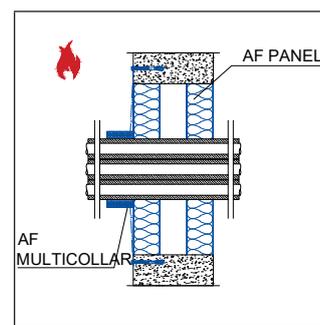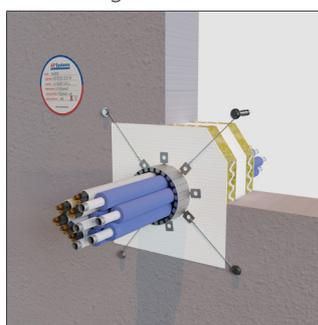

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio di tubazioni multistrato (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI MULTISTRATO IN FASCI SU SETTO / SANDWICH NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci con collari antifluoco **AF COLLAR** / **AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante e/o parete sandwich. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato in fasci passanti attraverso asole inserite in supporti speciali.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 80 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 110 mm	≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Dimensione fascio	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 80 mm	≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	IG 360346/3978FR rif. "C" IG 367235

Setto Autoportante

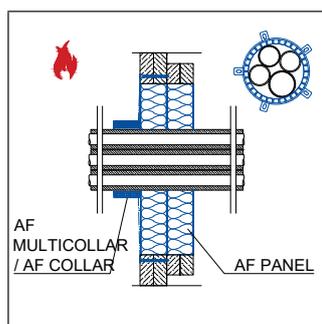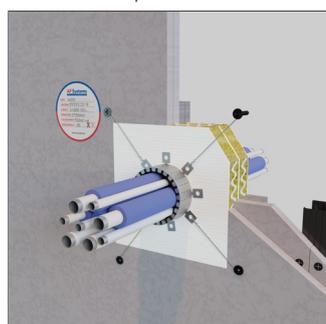

Parete Sandwich

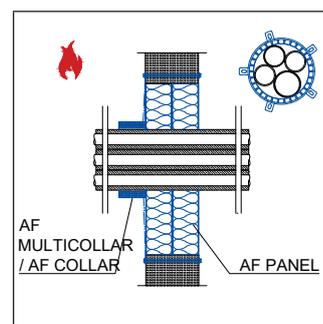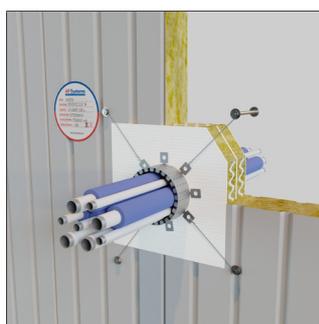

### MODO DI APPLICAZIONE

- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 120:** creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 60:** creazione di cornice realizzata con singola lastra in cartongesso tipo F spessore 15 mm;
- tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
- avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio di tubazioni multistrato (vedere scheda tecnica);
- fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
- avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
- fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o barre filettate (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato in fasci passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
4 tubazioni fino a 16 mm	≤ 6 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "A3"



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
4 tubazioni fino a 16 mm	≤ 6 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "A3"

Parete Flessibile

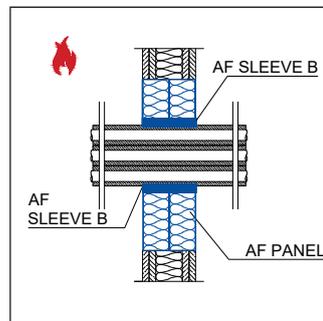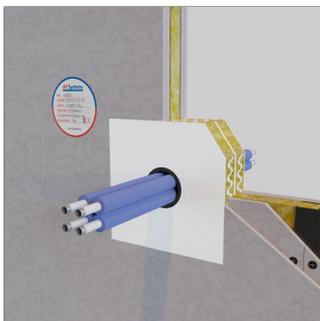

Parete Rigida

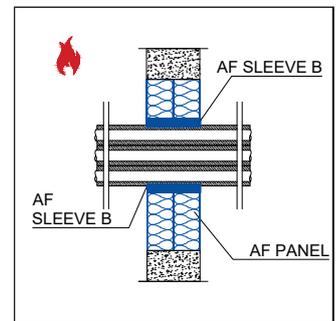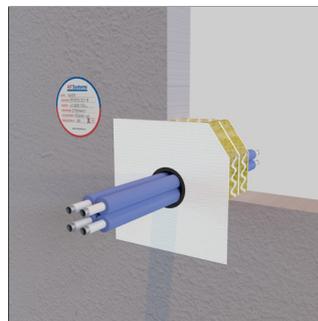

### MODO DI APPLICAZIONE

1. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno al fascio (2 avvolgimenti);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento ambo i lati;
3. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI MULTISTRATO IN FASCI SU SETTO / SANDWICH NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante e/o parete sandwich.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato in fasci passanti attraverso asole inserite in supporti speciali.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
5 tubazioni fino a 20 mm	≤ 6 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "C" IG 367235



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
5 tubazioni fino a 20 mm	≤ 6 mm	≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "C"

Setto Autoportante



Parete Sandwich

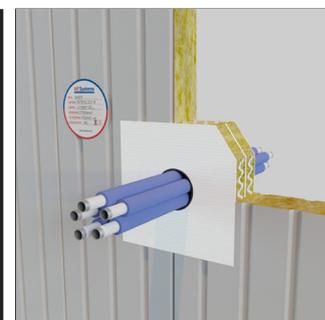

### MODO DI APPLICAZIONE

1. **SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE:** creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno al fascio (1 avvolgimento);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
4. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 32 mm	≤ 10 mm	≥ 125 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 32 mm	≤ 10 mm	≥ 125 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891

Parete Flessibile



Parete Rigida

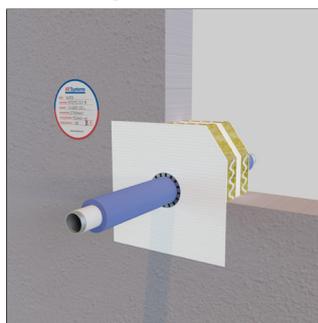

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Apertura del collare e applicazione dello stesso attorno alla tubazione;
2. chiusura collare con l'apposita linguetta metallica;
3. tamponamento perimetrale del collare con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** in modo che il collare risulti completamente inserito all'interno del pannello.

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso asole inserite in pareti, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 26 mm	≤ 10 mm	≥ 125 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 325676/3724FR rif. "I"
	≤ 19 mm	≥ 80 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "F"
≤ 32 mm	≤ 10 mm	≥ 125 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 325676/3724FR rif. "I"



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 32 mm	≤ 19 mm	≥ 150 mm	≤ 520x250 mm	<b>EI 180</b>	IG 404419/4311FR rif. "A"

Parete Flessibile



Parete Rigida

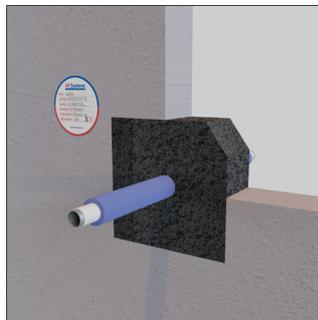

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## TUBAZIONI MULTISTRATO SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete.  
Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 26 mm	≤ 9 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "L"
		≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "H"

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 6 mm	≥ 200 mm	≤ 450x200 mm	200 mm	<b>EI 240</b>	IG 388892/4178FR rif."M"

*\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI*

Parete Flessibile

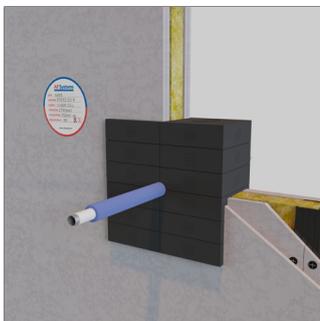

Parete Rigida

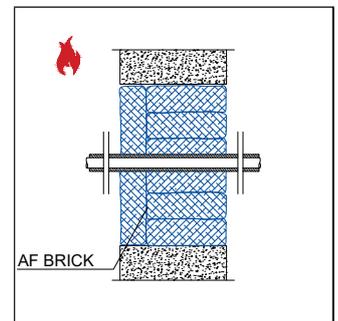

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione" senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## TUBAZIONI MULTISTRATO MULTIPLE SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni multistrato, anche multiple, con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su parete in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 16 mm	≤ 8 mm	≥ 137 mm	≤ 200x200 mm	<b>EI 120</b>	CSI2398FR rif. "10.2"

Parete Xlam

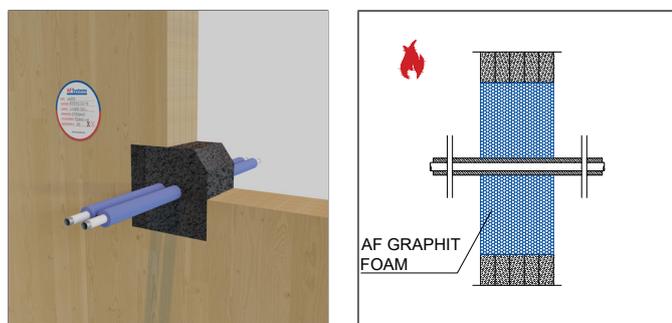

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## TUBAZIONI MULTISTRATO IN FASCI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato in fasci passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 20 mm	≤ 6 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 26 mm	≤ 19 mm	≥ 150 mm	≤ 450x150 mm	<b>EI 180</b>	IG 404419/4311FR rif. "C"

Parete Flessibile

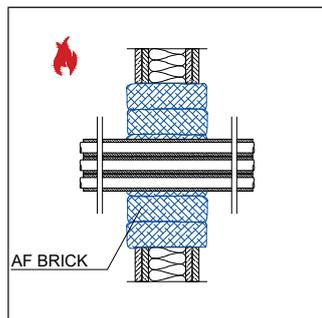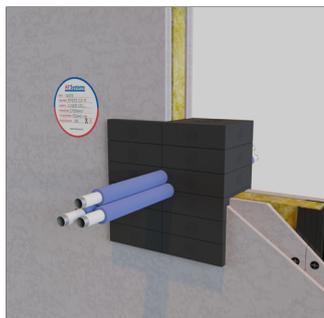

Parete Rigida

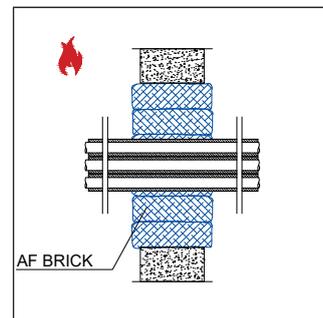

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale al fascio mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno della parete senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## TUBAZIONI MULTISTRATO MULTIPLE SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato, anche multiple, con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete in Xlam.  
Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 16 mm	≤ 8 mm	≥ 137 mm	≤ 700x300 mm	<b>EI 120</b>	CSI2398FR rif. "9.3"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno della parete senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni multistrato a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 63 mm	≤ 20 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU SOLAIO IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni multistrato a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 63 mm	≤ 17 mm	≥ 158 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la cornice;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla cornice mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 40 mm	≤ 10 mm	≥ 170 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al solaio mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) al di sopra del solaio.

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni multistrato con con guaina antifuoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 63 mm	≤ 6 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "H"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (2 avvolgimenti);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni multistrato con con guaina antifuoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 8 mm	≥ 158 mm	≤ 700x500 mm	<b>EI 120</b>	22/32300101-1 rif. "1"

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
4. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato con schiuma poliuretanicica bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso asole inserite in solai, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 30 mm	≤ 10 mm	≥ 150 mm	≤ 480x230 mm	<b>EI 180</b>	IG 340264/3836FR rif. "M"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione di cassero di sostegno per la schiuma estrusa;
2. fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
3. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
4. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
5. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità, fino al raggiungimento di una profondità minima di 150 mm.

## TUBAZIONI MULTISTRATO COIBENTATE SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su solaio in Xlam. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 8 mm	≥ 158 mm	≤ 300x250 mm	<b>EI 120</b>	22/32300101-1 rif. "4"

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione di cassero di sostegno per la schiuma estrusa;
2. fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
3. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
4. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
5. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità, fino al raggiungimento di una profondità minima di 158 mm.

## TUBAZIONI MULTISTRATO IN FASCI SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato in fasci passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensione fascio	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido

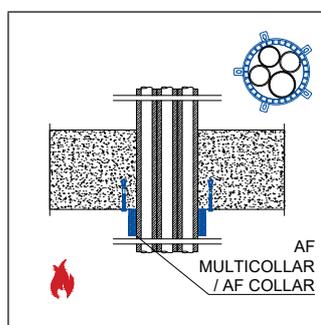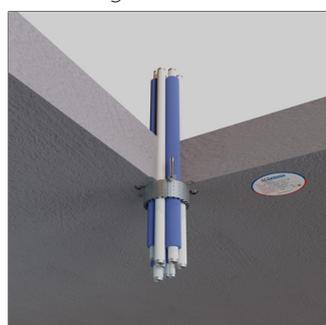

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI MULTISTRATO IN FASCI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci non a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato in fasci passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
9 tubazioni fino a 20 mm	≤ 6 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al solaio mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI MULTISTRATO IN FASCI SU CASSONETTO A SOLAIO A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati all'interno di cassetto in doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25 a solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato in fasci passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
4 tubazioni fino a 21 mm	≤ 9 mm	≥ 200 mm	<b>EI 120</b>	IG 41 3991/4369FR rif. "11"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cassetto con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il cassetto;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al cassetto mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI MULTISTRATO IN FASCI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci con mattoncini **AF BRICK** in asola su solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato in fasci passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 20 mm	≤ 6 mm	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione combustibile mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno del solaio.

## TUBAZIONI MULTISTRATO IN FASCI SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci con mattoncini **AF BRICK** in asola su solaio in Xlam.  
Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni multistrato in fasci passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 20 mm	≤ 8 mm	≥ 158 mm	≤ 700x300 mm	<b>EI 60</b>	22/32300101-1 rif. "8"

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione combustibile mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno del solaio.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate a filo forometria con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE


Diametro tubazione	Spessore parete	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 100 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "M"
	≥ 80 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "G1"
≤ 108 mm	≥ 120 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 371400/4034FR rif. "C"- "G"
	≥ 80 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "G"
≤ 300 mm	≥ 120 mm	4 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 371400/4034FR rif. "D"- "L"

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Diametro tubazione	Spessore parete	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 200 mm	4 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 240</b>	IG 388892/4178FR rif. "L"
	≥ 150 mm	3 avvolgimenti x 480 mm	<b>EI 180</b>	IG 348061/3893FR rif. "C"
		1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 317867/3665FR rif. "D"
≤ 200 mm	≥ 150 mm	3 avvolgimenti x 480 mm	<b>EI 180</b>	IG 348061/3893FR rif. "C"
		1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 317867/3665FR rif. "D"
≤ 300 mm	≥ 150 mm	3 avvolgimenti x 480 mm	<b>EI 180</b>	IG 348061/3893FR rif. "C"

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
2. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU SETTO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate a filo forometria con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo su setto autoportante.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso setti autoportanti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Diametro tubazione	Spessore parete	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 30 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 60</b>	IG 392880/4212FR rif. "J"

Setto Autoportante



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
2. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU PARETE IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate a filo forometria con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo su parete in Xlam.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore parete	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 137 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 120</b>	CSI2398FR rif. "7"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
2. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "H"
≤ 200 mm	≥ 125 mm	≤ 1750x1000 mm	1 avvolgimento x 480 mm	<b>EI 120</b>	IG 325676/3724FR rif. "E"

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 108 mm	≥ 150 mm	≤ 1800x650 mm	4 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 404419/4311FR rif. "B"

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE IN BATTERIA SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate in batteria con materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete. Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate in batteria passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
2 tubazioni fino a 100 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	1 avvolgimento x 480 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "E"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
2 tubazioni fino a 100 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	1 avvolgimento x 480 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "E"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale delle tubazioni con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** attorno alle tubazioni, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU SETTO / SANDWICH NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante e/o parete sandwich.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso asole inserite in supporti speciali.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	2	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "B" IG 367235
	≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	1	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 60</b>	IG 392880/4212FR rif. "D"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	2	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "B"

Setto Autoportante



Parete Sandwich



### MODO DI APPLICAZIONE

- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 120:** creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 60:** creazione di cornice realizzata con singola lastra in cartongesso tipo F spessore 15 mm;
- tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
- avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
- fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su parete in Xlam.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 137 mm	≤ 600x600 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 120</b>	CSI2398FR rif. "11.2"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
3. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
4. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con schiuma poliuretanica bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 120 mm	≤ 450x250 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "D"
	≥ 80 mm	≤ 450x250 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "F"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 150 mm	≤ 520x250 mm	4 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 404419/4311FR rif. "A"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano facendo attenzione a non immergere l'ugello miscelatore nel prodotto estruso;
3. riempimento dell'apertura fino a completa occlusione della luce e per una profondità minima di 120 mm senza interruzione dell'estrusione per più di 5 secondi al fine di evitare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso;
4. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
5. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con mattoncini **AF BRICK** a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 401989/4289FR rif. "D4"
	≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "H"
≤ 108 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	150 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA


Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 200 mm	≤ 450x200 mm	200 mm	4 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 240</b>	IG 388892/4178FR rif. "M"
	≥ 150 mm	≤ 450x150 mm	150 mm	4 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 404419/4311FR rif. "C"

*\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI*

Parete Flessibile



Parete Rigida

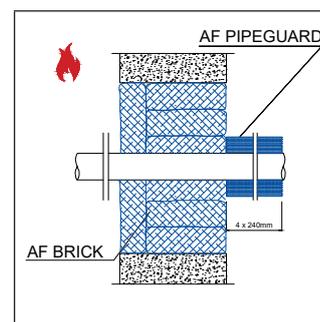

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione" senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

Riferimento Normativo: EN 1366-3

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con mattoncini **AF BRICK** su parete in Xlam.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 137 mm	≤ 700x300 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 120</b>	CSI2398FR rif. "9.2"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di mattoncini **AF BRICK**;
3. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
4. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ALLUMINIO NON COIBENTATE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in alluminio non coibentate a filo forometria con materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati lato fuoco a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in alluminio non coibentate passanti attraverso pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 100 mm	≥ 120 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "M"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 100 mm	≥ 120 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "M"

Parete Flessibile



Parete Rigida

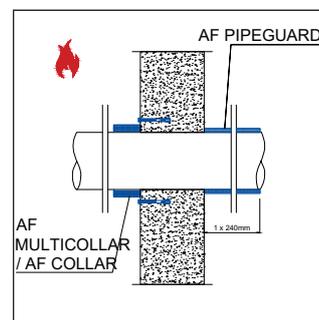

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento del materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
2. fissaggio del materassino con legacci in filo di ferro spessore 1 mm;
3. applicazione di collare antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** sul lato esposto al fuoco mediante applicazione standard (vedere scheda tecnica).

## TUBAZIONI IN ALLUMINIO NON COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in alluminio non coibentate con materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete. Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in alluminio non coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 60 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "H"



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 60 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "H"

Parete Flessibile



Parete Rigida

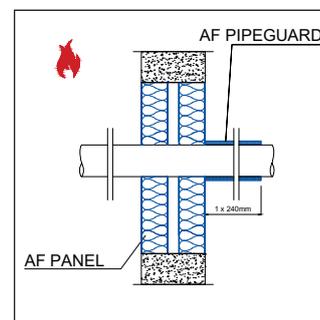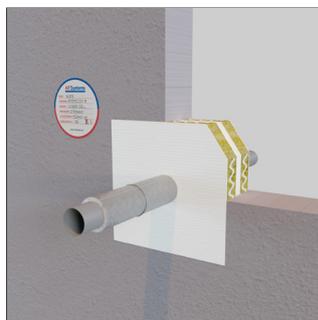

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN RAME NON COIBENTATE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in rame non coibentate a filo forometria con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in rame non coibentate passanti attraverso pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE


Diametro tubazione	Spessore parete	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 120 mm	2 avvolgimenti x 480 mm	<b>EI 120</b>	IG 371400/4034FR rif. "E"-"

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Diametro tubazione	Spessore parete	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≥ 150 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 348061/3893FR rif. "G"

*\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI*

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
2. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN RAME NON COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in rame non coibentate con materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in rame non coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	3 avvolgimenti x 480 mm	<b>EI 120</b>	IG 357003/3959FR rif. "J"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	3 avvolgimenti x 480 mm	<b>EI 120</b>	IG 357003/3959FR rif. "J"

Parete Flessibile



Parete Rigida

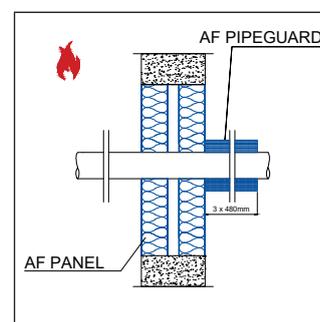

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE E NON SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in rame coibentate e non, con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in rame coibentate e non, passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 10 mm in poliestere	≥ 120 mm	≤ 450x250 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "I"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 10 mm in poliestere	≥ 120 mm	≤ 450x250 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "I"

Parete Flessibile

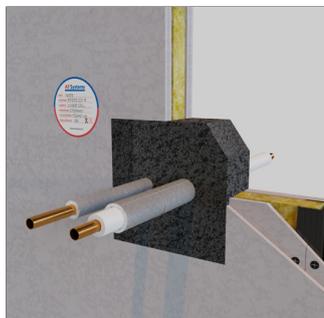

Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano facendo attenzione a non immergere l'ugello miscelatore nel prodotto estruso;
3. riempimento dell'apertura fino a completa occlusione della luce e per una profondità minima di 120 mm senza interruzione dell'estrusione per più di 5 secondi al fine di evitare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso;
4. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza alla parete lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
5. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE E NON SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in rame coibentate e non, con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con mattoncini **AF BRICK**.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in rame coibentate e non, passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 6 mm in polietilene	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580
	non coibentato	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 6 mm in polietilene	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580
	non coibentato	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di mattoncini **AF BRICK**;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI METALLICHE NON COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni metalliche non coibentate mediante tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni metalliche non coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Materiale tubazione	Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
alluminio	≤ 30 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 22/0853



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Materiale tubazione	Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
alluminio	≤ 30 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 22/0853

Parete Flessibile

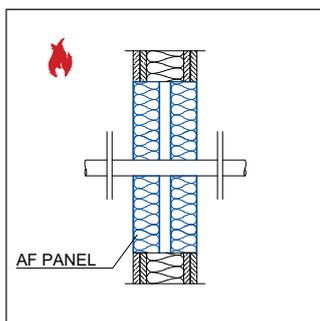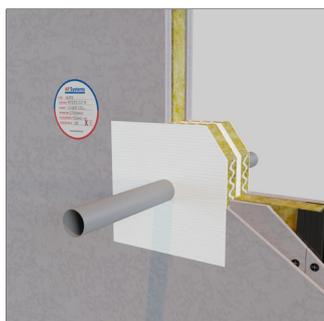

Parete Rigida

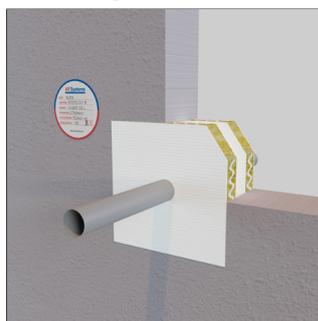

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate a filo forometria con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo a solaio.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 200 mm	4 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 240</b>	IG 380895/4103FR rif. "Z"
	≥ 150 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 411704/4357FR rif. "J"
≤ 108 mm	≥ 150 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "L"
≤ 300 mm	≥ 150 mm	4 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "M"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al solaio lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
2. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU SOLAIO IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate a filo forometria con materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo a solaio in Xlam.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore solaio	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 158 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	22/32300101-1 rif. "9"

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento del materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al solaio lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
2. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU CASSONETTO A SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate a filo forometria con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato all'interno di cassetto in doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25 a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 200 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 41 3991/4369FR rif. "I2"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cassetto con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza alla lastra interna del cassetto, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate a filo forometria con materassino antifuoco **AF FIREGUARD 3** a solaio. Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Avvolgimenti AF Fireguard 3	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 100 mm	≥ 150 mm	2 avvolgimenti x 500 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "D"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento del materassino antifuoco **AF FIREGUARD 3** attorno alla tubazione, in aderenza al solaio lato fuoco, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
2. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 200 mm	≤ 1360x200 mm	3	4 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 240</b>	IG 380895/4103FR rif. "V"
	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "R"
≤ 108 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "R"
≤ 300 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2	4 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "R"

Solaio Rigido EI 180

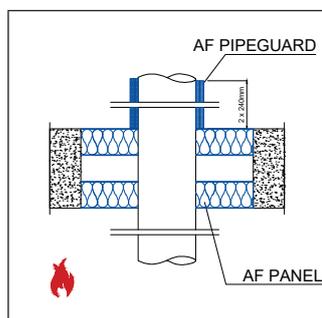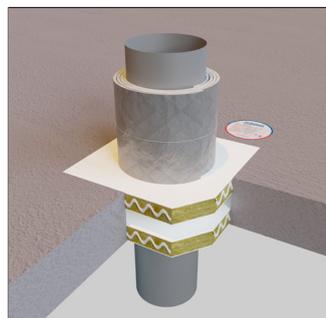

Solaio Rigido EI 240

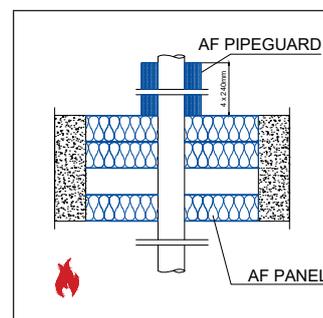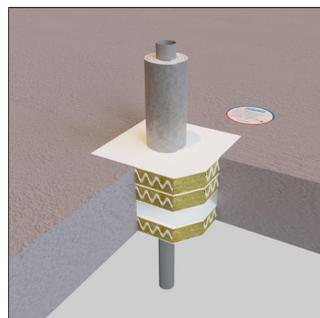

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su solaio in Xlam.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 158 mm	≤ 700x500 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	22/32300101-1 rif. "1"

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
3. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
4. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE IN BATTERIA SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate in batteria con materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio. Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate in batteria passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
2 tubazioni fino a 108 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	1 avvolgimento x 480 mm	<b>EI 180</b>	IG 340264/3836FR rif. "L"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale delle tubazioni con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** attorno alle tubazioni, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ALLUMINIO NON COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Protezione di tubazioni in alluminio non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in alluminio non coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 60 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 340264/3836FR rif. "I"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate con materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** a solaio.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 150 mm	≤ 480x230 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "C"

Solaio Rigido

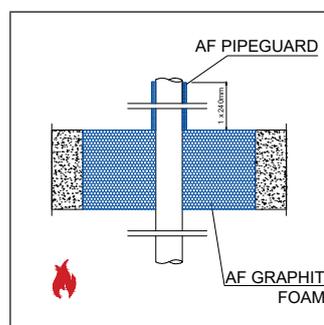

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso facendo attenzione a non immergere l'ugello miscelatore nel prodotto estruso;
3. riempimento dell'apertura fino a completa occlusione della luce senza interruzione dell'estrusione per più di 5 secondi al fine di evitare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso;
4. avvolgimento del materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al solaio lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
5. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con mattoncini **AF BRICK** a solaio.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 200 mm	≤ 450x200 mm	4 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 240</b>	ETA 21/0580
	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580
≤ 108 mm	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580

Solaio Rigido EI 180



Solaio Rigido EI 240

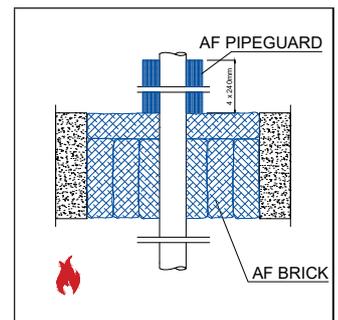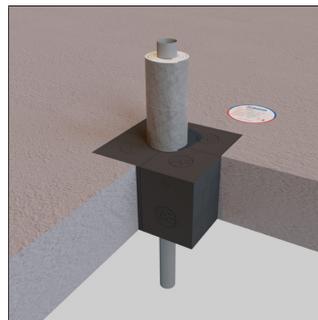

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di mattoncini **AF BRICK**;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con mattoncini **AF BRICK** a solaio in Xlam.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in acciaio non coibentate passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≥ 158 mm	≤ 700x300 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 60</b>	22/32300101-1 rif. "8"

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di mattoncini **AF BRICK**;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI METALLICHE NON COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni metalliche non coibentate mediante tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni metalliche non coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Materiale tubazione	Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
alluminio	≤ 30 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	IG 340264/3836FR rif. "I"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN RAME NON COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni in rame non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in rame non coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 54 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2 avvolgimenti x 480 mm	<b>EI 180</b>	IG 384908/4143FR rif. "R"

Solaio Rigido

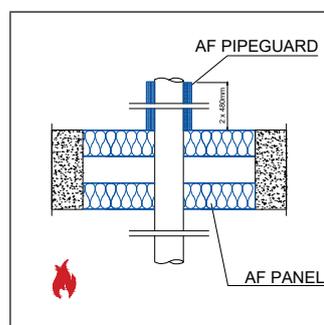

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN RAME NON COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Protezione di tubazioni in rame non coibentate con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con mattoncini **AF BRICK** a solaio.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in rame non coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	2 avvolgimenti x 240 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di mattoncini **AF BRICK**;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 180 mm	≤ 40 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≤ 60 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 200 mm	≤ 60 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771 (AF Multicollar)

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 100 mm	≤ 60 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar) (rivestimento in alluminio)

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SETTO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su setto autoportante.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso setti autoportanti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 108 mm	≤ 60 mm	≥ 50 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≤ 40 mm	≥ 30 mm	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 200 mm	≤ 60 mm	≥ 50 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Setto Autoportante



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU PARETE IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su pareti in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 21 mm	≥ 137 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Xlam

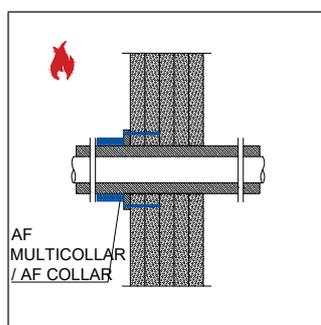

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 180 mm	≤ 40 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≤ 60 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 200 mm	≤ 60 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771 (AF Multicollar)



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 180 mm	≤ 40 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
	≤ 60 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 200 mm	≤ 60 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Flessibile



Parete Rigida

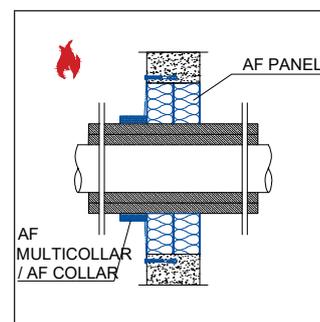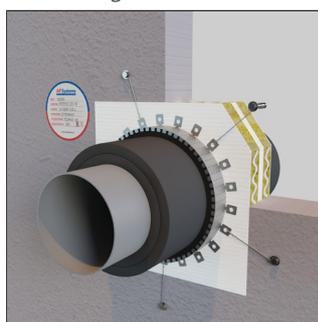

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SETTO / SANDWICH NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con collari antifluco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante e/o parete sandwich.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in supporti speciali.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 108 mm	≤ 40 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
		≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)
≤ 200 mm	≤ 40 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 200 mm	≤ 40 mm	≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Setto Autoportante

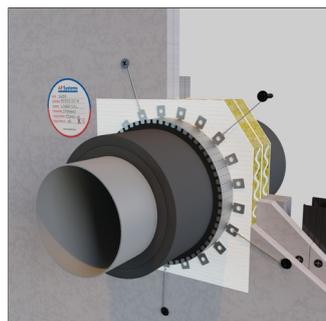

Parete Sandwich

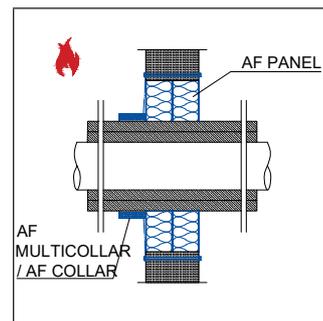

### MODO DI APPLICAZIONE

1. SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 120: creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 60: creazione di cornice realizzata con singola lastra in cartongesso tipo F spessore 15 mm;
3. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
4. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
5. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il tamponamento appena eseguito;
6. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
7. fissaggio del collare così composto alla parete mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti o barre filettate (non in dotazione) a seconda del supporto.

Riferimento Normativo: EN 1366-3

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate non a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W** su pareti in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 21 mm	≥ 137 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
3. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
4. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
5. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 108 mm	≤ 40 mm	≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	2	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "H"
	≤ 60 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	IG 371400/4034FR rif. "A"- "F"- "M"
≤ 200 mm	≤ 60 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	IG 371400/4034FR rif. "A"- "F"- "M"

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 19 mm	≥ 200 mm	≤ 600x250 mm	3	<b>EI 240</b>	IG 388892/4178FR rif. "O"
	≤ 40 mm	≥ 150 mm	≤ 1800x650 mm	2	<b>EI 180</b>	IG 317867/3665FR rif. "A" (rivestimento in alluminio)
≤ 200 mm	≤ 20 mm	≥ 150 mm	≤ 1800x650 mm	2	<b>EI 180</b>	IG 317867/3665FR rif. "A"

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile



Parete Rigida

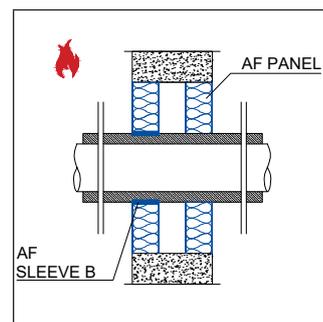

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento ogni 20 mm di coibentazione);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 19 mm	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "D"



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 19 mm	≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "D"

Parete Flessibile



Parete Rigida

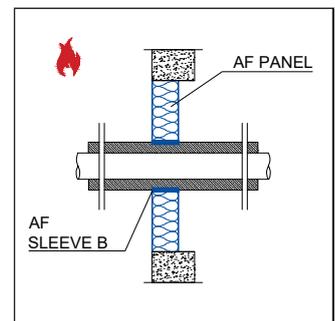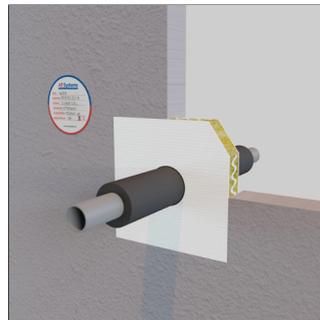

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento ogni 20 mm di coibentazione);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con cospelle in lana di roccia, con guaina antifluco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 100 mm	≤ 30 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "H"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 100 mm	≤ 30 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "H"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SETTO / SANDWICH NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante e/o parete sandwich.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in supporti speciali.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 100 mm	≤ 40 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	2	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "B" IG 367235
	≤ 40 mm	≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	1	<b>EI 60</b>	IG 392880/4212FR rif. "B"
≤ 108 mm	≤ 40 mm	≥ 30 mm	≤ 550x1050 mm	1	<b>EI 60</b>	IG 392880/4212FR rif. "B"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 100 mm	≤ 40 mm	≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "B"

Setto Autoportante



Parete Sandwich



### MODO DI APPLICAZIONE

1. SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 120: creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 60: creazione di cornice realizzata con singola lastra in cartongesso tipo F spessore 15 mm;
3. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno al fascio (1 avvolgimento ogni 20 mm di coibentazione);
4. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
5. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su pareti in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE Xlam

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 21 mm	≥ 137 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 120</b>	CSI2398FR rif. "11.1"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento ogni 20 mm di coibentazione);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
4. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in rame coibentate con guaina antifuoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in rame coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 30 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG 357003/3959FR rif. "J"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 30 mm	≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG 357003/3959FR rif. "J"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE SU SETTO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in rame coibentate con guaina antifuoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in rame coibentate passanti attraverso asole inserite in setti autoportanti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 20 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	2	<b>EI 120</b>	IG 360346/3978FR rif. "C"
≤ 21 mm	≤ 9 mm	≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	1	<b>EI 60</b>	IG 392880/4212FR rif. "D"

Setto Autoportante



### MODO DI APPLICAZIONE

1. SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 120: creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 60: creazione di cornice realizzata con singola lastra in cartongesso tipo F spessore 15 mm;
3. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento);
4. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
5. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in singolo/doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in rame coibentate con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su pareti in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in rame coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 22 mm	≤ 8.5 mm	≥ 137 mm	≤ 600x600 mm	<b>EI 45</b>	CSI2398FR rif. "11.4"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento ogni 20 mm di coibentazione);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
4. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 19 mm	≥ 100 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "P"
		≥ 80 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "C"



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 19 mm	≥ 150 mm	≤ 520x250 mm	<b>EI 180</b>	IG 404419/4311FR rif. "A"

Parete Flessibile

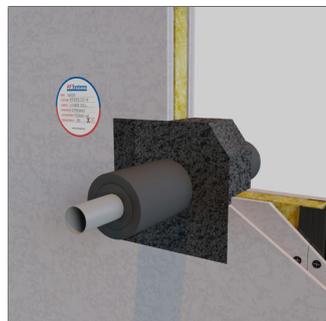

Parete Rigida

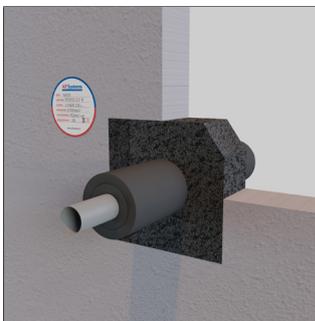

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 40 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	150 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580
	≤ 19 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "Q"
		≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "B"
≤ 108 mm	≤ 40 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	150 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*


Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 19 mm	≥ 200 mm	≤ 450x200 mm	200 mm	<b>EI 240</b>	IG 388892/4178FR rif. "M"
		≥ 150 mm	≤ 450x150 mm	150 mm	<b>EI 180</b>	IG 404419/4311FR rif. "C"

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile

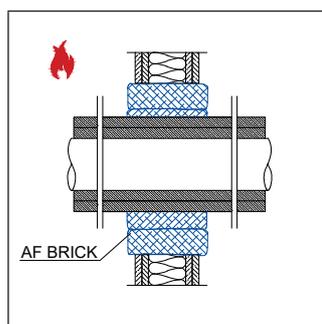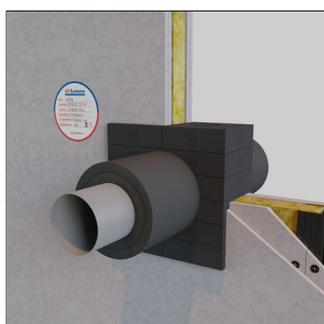

Parete Rigida

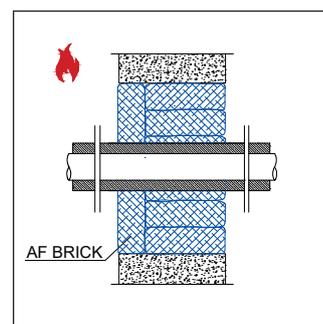

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione" senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 21 mm	≥ 137 mm	≤ 700x300 mm	<b>EI 120</b>	CSI2398FR rif. "9.4"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno della parete senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in rame coibentate con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 9 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	150 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "E"
		≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "L"
		≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "H"
≤ 21 mm	≤ 19 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "B"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 9 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	150 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "E"
		≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120/4188FR rif. "L"
		≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "H"
≤ 21 mm	≤ 19 mm	≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "B"

Parete Flessibile

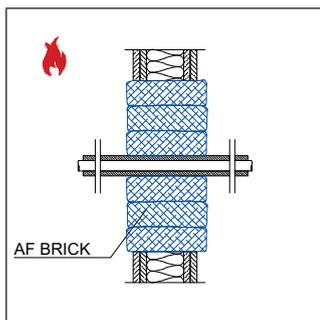

Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione" senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in rame coibentate con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su parete. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in rame coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 30 mm	≥ 120 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 357003/3959FR rif. "L"
	≤ 9 mm	≥ 80 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "F"
≤ 50 mm	≤ 30 mm	≥ 120 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 357003/3959FR rif. "L"



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 30 mm	≥ 120 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 357003/3959FR rif. "L"
	≤ 9 mm	≥ 80 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119/4187FR rif. "F"
≤ 50 mm	≤ 30 mm	≥ 120 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 357003/3959FR rif. "L"

Parete Flessibile



Parete Rigida

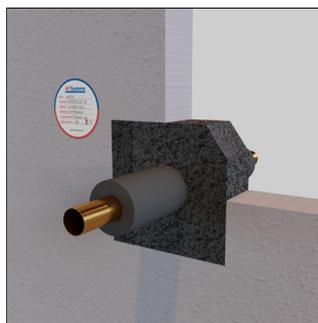

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in rame coibentate con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su parete in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in rame coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 22 mm	≤ 8.5 mm	≥ 137 mm	≤ 200x200 mm	<b>EI 120</b>	CSI2398FR rif. "10.1"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE SU PARETE IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in rame coibentate con mattoncini **AF BRICK** in asola su parete in Xlam.  
Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in rame coibentate passanti attraverso asole inserite in pareti in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 22 mm	≤ 8.5 mm	≥ 137 mm	≤ 700x300 mm	<b>EI 90</b>	CSI2398FR rif. "9.1"

Parete Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno della parete senza preoccuparsi delle possibili sporgenze dalla parete.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE IN FASCI SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in rame coibentate in fasci con guaina antifluoco **AF SLEEVE** su ogni singola tubazione e successiva applicazione di collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in rame coibentate in fasci passanti attraverso pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
4 tubazioni fino a 20 mm	≤ 10 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR "G"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
4 tubazioni fino a 20 mm	≤ 10 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR "G"

Parete Flessibile



Parete Rigida

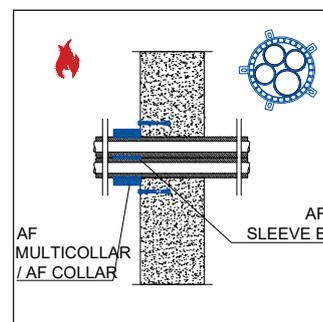

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno ad ogni tubazione (1 avvolgimento);
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (vedere scheda tecnica AF Multicollar);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE IN FASCI SU SETTO / SANDWICH A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in rame coibentate in fasci con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su setto autoportante e/o parete sandwich.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in rame coibentate in fasci passanti attraverso asole inserite in supporti speciali.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
4 tubazioni fino a 20 mm	≤ 6 mm	≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "C" IG 367235


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
4 tubazioni fino a 20 mm	≤ 6 mm	≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "C"

Setto Autoportante



Parete Sandwich



### MODO DI APPLICAZIONE

- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE:** creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
- avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno al fascio (1 avvolgimento);
- fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
- tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE IN BATTERIA SU PARETE A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate multiple in batteria a filo forometria con collari antifuoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a parete.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate multiple in batteria passanti attraverso pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 108 mm	≤ 20 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 108 mm	≤ 20 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0771

Parete Flessibile



Parete Rigida

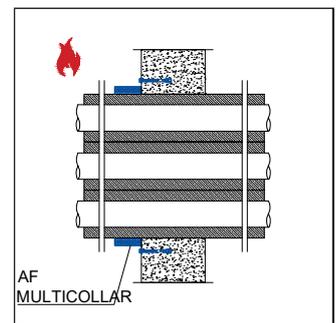

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alle tubazioni in batteria (3 avvolgimenti);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la parete;
3. rilievo della circonferenza esterna della guaina applicata sulla tubazione e taglio della fascia metallica aumentando di 30 mm la dimensione rilevata;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla parete mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione) a seconda del supporto.

## TUBAZIONI FLESSIBILI IN TRECCIA METALLICA CON COPERTURA IN GOMMA PER FLUIDI IN PRESSIONE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di tubazioni flessibili in treccia metallica con copertura in gomma, per fluidi in pressione con materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e tamponamento perimetrale eseguito con mattoncini **AF BRICK** a parete.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni in gomma flessibili per fluidi in pressione passanti attraverso asole inserite in pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 43.5 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "C"



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Diametro tubazione	Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 43.5 mm	≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 388111/4170FR rif. "C"

Parete Flessibile



Parete Rigida

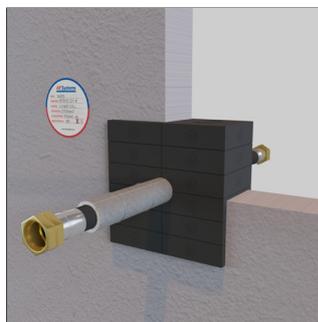

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di mattoncini **AF BRICK**;
2. avvolgimento del materassino antifuoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al tamponamento appena eseguito lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
3. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate a filo forometria con guaina antifluoco **AF SLEEVE** applicata a solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 200 mm	≤ 20 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	IG 373010/4046FR rif. "E"-F"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento ogni 20 mm di coibentazione);
2. fissaggio della guaina con semplice nastro adesivo e inserimento completo nello spessore del solaio a filo lato fuoco;
3. tamponamento di completamento con un getto di conglomerato cementizio (malta o calcestruzzo).

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con guaina antifuoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 19 mm	≥ 200 mm	≤ 1360x200 mm	<b>EI 240</b>	IG 380895/4103FR rif. "V"
	≤ 60 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	IG 411704/4357FR rif. "G1"- "G2"
≤ 200 mm	≤ 60 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	IG 411704/4357FR rif. "G1"- "G2"

Solaio Rigido

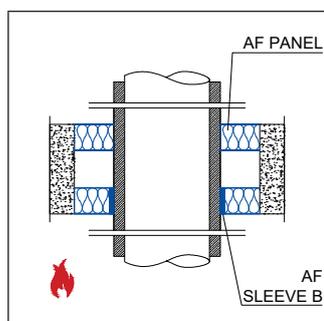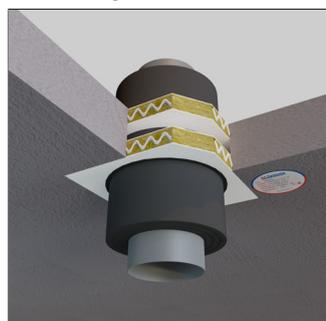

Solaio Rigido EI 240

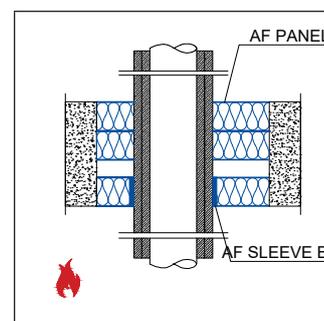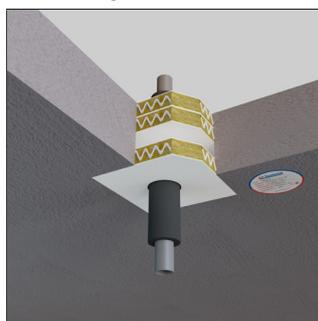

### MODO DI APPLICAZIONE

1. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento ogni 20 mm di coibentazione);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio/triplo strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con cospelle in lana di roccia, con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 100 mm	≤ 30 mm	≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	<b>EI 180</b>	IG 340264/3836FR rif. "I"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
3. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W** su solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 16.5 mm	≥ 158 mm	≤ 700x500 mm	<b>EI 120</b>	22/32300101-1 rif. "1"

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno alla tubazione (1 avvolgimento ogni 20 mm di coibentazione);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa in corrispondenza dell'attraversamento lato fuoco;
4. tamponamento perimetrale del fascio con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con mattoncini **AF BRICK** in asola su solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.


### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 19 mm	≥ 200 mm	≤ 450x200 mm	200 mm	<b>EI 240</b>	ETA 21/0580
	≤ 40 mm	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580
≤ 108 mm	≤ 40 mm	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580

Solaio Rigido



Solaio Rigido EI 240

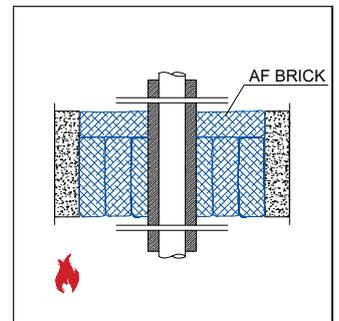

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione" all'interno del solaio.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SOLAIO IN XLAM NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con mattoncini **AF BRICK** in asola su solaio. in Xlam

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 16.5 mm	≥ 158 mm	≤ 700x300 mm	<b>EI 60</b>	22/32300101-1 rif. "8"

Solaio Xlam

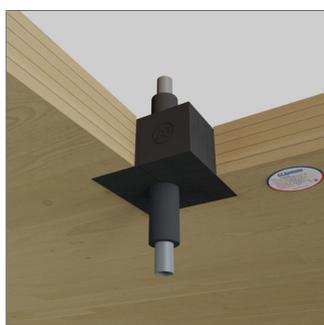

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizzarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno del solaio.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso asole inserite in solai, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 20 mm	≥ 150 mm	≤ 480x230 mm	<b>EI 180</b>	IG 340264/3836FR rif. "M" IG 384908/4143FR rif. "B"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione di cassero di sostegno per la schiuma estrusa;
2. fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
3. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
4. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
5. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità, fino al raggiungimento di una profondità minima di 150 mm.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in rame coibentate con schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** in asola su solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in rame coibentate passanti attraverso asole inserite in solai, posizionate in modo da rendere difficile l'applicazione dei sistemi tradizionali per problemi di accessibilità e/o mancanza di spazio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 20 mm	≥ 150 mm	≤ 480x230 mm	<b>EI 180</b>	IG 340264/3836FR rif. "M"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione di cassero di sostegno per la schiuma estrusa;
2. fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
3. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
4. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
5. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità, fino al raggiungimento di una profondità minima di 150 mm.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni in rame coibentate con mattoncini **AF BRICK** in asola su solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in rame coibentate passanti attraverso asole inserite in solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 20 mm	≤ 20 mm	≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizzarli in modo da avere un lato di 150 mm all'interno del solaio.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 200 mm	≤ 60 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Rigido

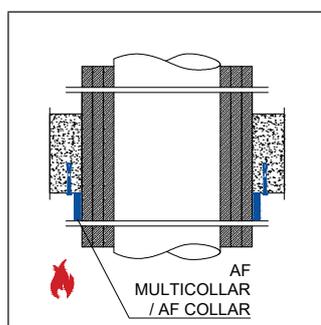

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU CASSONETTO A SOLAIO A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati all'interno di cassonetto in doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25 a solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 108 mm	≤ 20 mm	≥ 200 mm	<b>EI 120</b>	IG 413991/4369FR rif. "I4"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cassonetto con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il cassonetto;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al cassonetto mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU SOLAIO IN XLAM A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio in Xlam.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate passanti attraverso solai in Xlam.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO XLAM

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 16.5 mm	≥ 158 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Solaio Xlam



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di una cornice in cartongesso tipo F spessore 12.5 mm (singola lastra) sul lato fuoco;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con la cornice;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla cornice mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE IN BATTERIA SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate multiple in batteria a filo forometria con collari antifuoco **AF MULTICOLLAR** costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in acciaio coibentate multiple in batteria passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
3 tubazioni fino a 108 mm	≤ 20 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 16/0771

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alle tubazioni in batteria (3 avvolgimenti);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
3. rilievo della circonferenza esterna della guaina applicata sulla tubazione e taglio della fascia metallica aumentando di 30 mm la dimensione rilevata;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al solaio mediante viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE IN FASCI SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in rame coibentate in fasci con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo e applicati a solaio. Sistema indicato per sigillare attraversamenti di tubazioni in rame coibentate in fasci passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensione fascio	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
5 tubazioni fino a 21 mm	≤ 9 mm	≥ 150 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 411704/4357FR "M"

Solaio Rigido

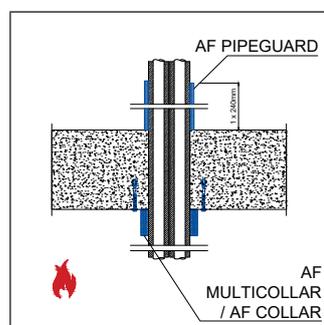

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (vedere scheda tecnica);
2. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
3. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
4. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione);
5. avvolgimento del materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** attorno alla tubazione, in aderenza al solaio lato freddo, per il numero di avvolgimenti e lunghezza protezione richiesti dall'applicazione (vedere tabelle "campo di applicazione");
6. fissaggio del materassino con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## SERVIZI GRUPPI FRIGORIFERI SU SOLAIO A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni multiple in rame coibentate, anche con presenza di tubazioni combustibili e/o tubazioni corrugate contenenti cavi elettrici, a filo forometria, con collari antifluco **AF COLLAR / MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati a solaio.

Sistema indicato per sigillare attraversamenti di impianti per gruppi frigoriferi passanti attraverso solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
rame $\leq 20$ mm	$\leq 20$ mm	$\geq 150$ mm	<b>EI 180</b>	IG 365276/4000FR rif. "C"
combustibili $\leq 40$ mm				
corrugati $\leq 21,2$ mm				

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento all'interno del solaio con **AF SEAL W** tra le tubazioni componenti il fascio;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (2 avvolgimenti);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con il solaio;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto al solaio mediante tasselli metallici ad espansione (non in dotazione).

## APERTURE VUOTE SOTTO PAVIMENTO GALLEGGIANTE

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Protezione antifuoco di aperture o varchi vuoti sotto al pavimento galleggiante mediante sigillatura con **AF PANEL** applicato a tamponamento in doppio strato sigillato perimetralmente con **AF SEAL W** e guaina antifuoco **AF SLEEVE** a completamento posta al di sopra dei pannelli **AF PANEL** a contatto con le piastrelle.

Sistema indicato per proteggere le soluzioni di continuità al di sotto dei pavimenti galleggianti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Distanza pavimento/piastrelle	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 216 mm	<b>EI 120</b>	IG 367546/4008FR rif. "L"

Parete Flessibile

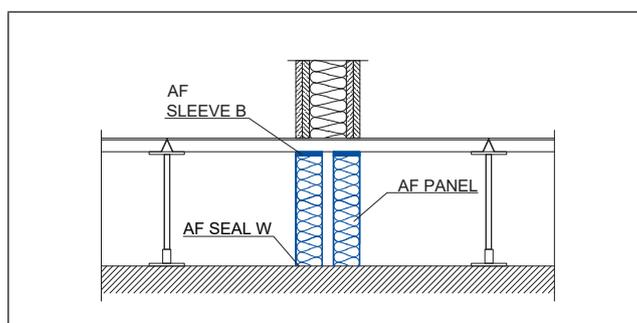

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilievo esatto delle dimensioni dell'apertura su cui effettuare il tamponamento;
2. taglio a misura dei pezzi di pannello antifuoco **AF PANEL** necessari per il doppio tamponamento;
3. assemblaggio e incollaggio mediante sigillante acrilico **AF SEAL W** delle parti pretagliate inserite nell'apertura;
4. applicazione di guaina **AF SLEEVE** al di sopra di ognuno dei due pannelli per tutta la lunghezza del tamponamento.

## APERTURE VUOTE SU PARETE

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione antifuoco di aperture o varchi vuoti inseriti in pareti mediante sigillatura con **AF PANEL** applicato a tamponamento e sigillato perimetralmente con **AF SEAL W**.

Sistema indicato per proteggere le soluzioni di continuità nelle pareti.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE



Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N°AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 120 mm	≤ 1750x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 22/0853
≥ 100 mm	≤ 550x780 mm	2	<b>EI 120</b>	ETA 22/0853
≥ 80 mm	≤ 550x600 mm	1	<b>EI 60</b>	ETA 22/0853

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA\*



Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N°AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 150 mm	≤ 1800x650 mm	2	<b>EI 180</b>	ETA 22/0853
≥ 200 mm	≤ 600x250 mm	3	<b>EI 240</b>	ETA 22/0853

\* I risultati ottenuti su parete flessibile sono validi anche su parete rigida con la medesima prestazione EI

Parete Flessibile



Parete Rigida

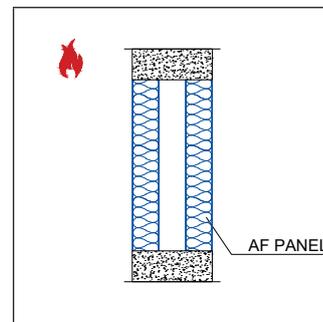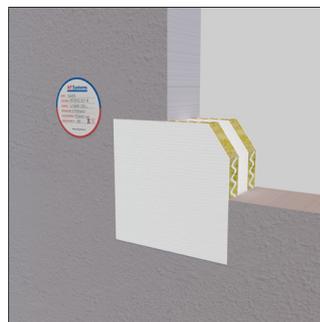

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilievo esatto delle dimensioni dell'apertura su cui effettuare il tamponamento;
2. taglio a misura dei pezzi di pannello antifuoco **AF PANEL** necessari per il tamponamento;
3. assemblaggio e incollaggio mediante sigillante acrilico **AF SEAL W** delle parti pretagliate inserite nell'apertura.

## APERTURE VUOTE SU PARETE

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione antifuoco di aperture o varchi vuoti inseriti in pareti mediante sigillatura con mattoncini **AF BRICK** applicati a tamponamento.

Sistema indicato per proteggere le soluzioni di continuità nelle pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 120 mm	≤ 550x1050 mm	150 mm	<b>EI 120</b>	ETA 21/0580
≥ 100 mm	≤ 525x270 mm	100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528-4241FR rif. "S"
≥ 80 mm	≤ 550x200 mm	100 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119-4187FR rif. "B"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 150 mm	≤ 450x150 mm	150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580
≥ 200 mm	≤ 450x200 mm	200 mm	<b>EI 240</b>	IG 388892-4178FR rif. "M"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizionarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione" all'interno della parete.

## APERTURE VUOTE SU PARETE

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione antifuoco di aperture o varchi vuoti inseriti in pareti mediante schiuma poliuretana bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** applicati a tamponamento.

Sistema indicato per proteggere le soluzioni di continuità nelle pareti.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 100 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120-4188FR rif. "P"
≥ 80 mm	≤ 450x250 mm	<b>EI 60</b>	IG 390119-4187FR rif. "C"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 150 mm	≤ 520x250 mm	<b>EI 180</b>	IG 404419-4311FR rif. "D"

Parete Flessibile

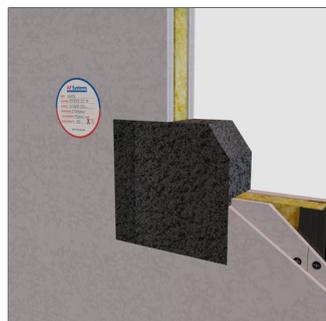

Parete Rigida

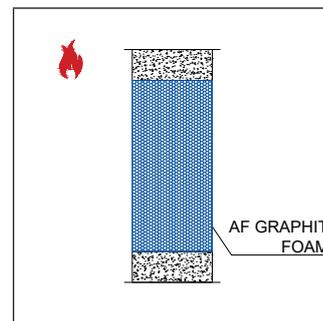

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
2. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più lontano. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
3. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
4. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## APERTURE TIRANTI DELLE CASSEFORME


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura antifluoco dei fori dei tiranti delle casseforme con all'interno tubo combustibile su pareti realizzata con sigillante **AF SEAL W** applicato all'interno del foro a filo lato freddo.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensioni foro	Spessore parete	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 38 mm	≥ 150 mm	30 mm	<b>EI 180</b>	ETA 23/0951

Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Sigillatura del foro con sigillante **AF SEAL W**;
2. verifica accurata della profondità di applicazione di almeno 30 mm.

## APERTURE TIRANTI DELLE CASSEFORME

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di aperture dei tiranti delle casseforme con all'interno tubazione combustibile con guaina antifluoco **AF SLEEVE B3** applicata a parete.

Sistema indicato per sigillare aperture dei tiranti delle casseforme a parete.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensioni foro	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 38 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	IG 317867/3665FR rif. "C"

Parete Rigida

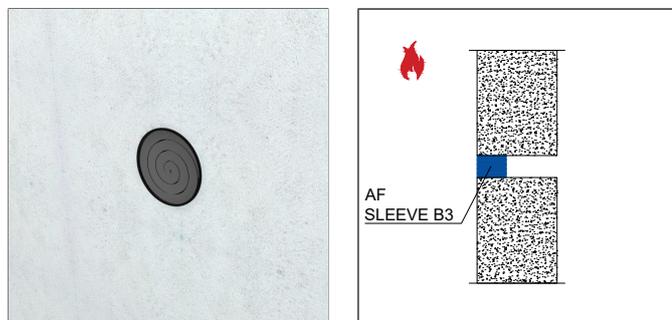

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Sigillatura con **AF SLEEVE B3** con inserimento della guaina nel foro dopo averla arrotolata su se stessa sino ad ottenere un cilindro pari al diametro del foro.

## APERTURE VUOTE SU SOLAIO

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Protezione antifuoco di aperture o varchi vuoti inseriti in solai mediante sigillatura con **AF PANEL** applicato a tamponamento e sigillato perimetralmente con **AF SEAL W**.

Sistema indicato per proteggere le soluzioni di continuità nei solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	N°AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 150 mm	≤ 2000x1000 mm	2	<b>EI 180</b>	ETA 22/0853
≥ 200 mm	≤ 1360x200 mm	3	<b>EI 240</b>	ETA 22/0853

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilievo esatto delle dimensioni dell'apertura su cui effettuare il tamponamento;
2. taglio a misura dei pezzi di pannello antifuoco **AF PANEL** necessari per il tamponamento;
3. assemblaggio e incollaggio mediante sigillante acrilico **AF SEAL W** delle parti pretagliate inserite nell'apertura.

## APERTURE VUOTE SU SOLAIO

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Protezione antifluoco di aperture o varchi vuoti inseriti in solai mediante sigillatura con mattoncini **AF BRICK** applicati a tamponamento.

Sistema indicato per proteggere le soluzioni di continuità nei solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Profondità sigillatura	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 150 mm	≤ 1000x600 mm	150 mm	<b>EI 180</b>	ETA 21/0580
≥ 200 mm	≤ 450x200 mm	200 mm	<b>EI 240</b>	ETA 21/0580

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dello spazio perimetrale alla tubazione mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati avendo premura di posizzarli in modo da avere una profondità di sigillatura come indicato nella tabella "campo di applicazione" all'interno del solaio.

## APERTURE VUOTE SU SOLAIO

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Protezione antifuoco di aperture o varchi vuoti inseriti in solai mediante schiuma poliuretanica bicomponente **AF GRAPHIT FOAM** applicati a tamponamento.

Sistema indicato per proteggere le soluzioni di continuità nei solai.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Spessore solaio	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 150 mm	≤ 480x230 mm	<b>EI 120</b>	IG 390120-4188FR rif. "P"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione di cassero di sostegno per la schiuma estrusa;
2. fissaggio del beccuccio miscelatore sulla cartuccia e inserimento della cartuccia nella speciale pistola erogatrice;
3. applicazione di **AF GRAPHIT FOAM** partendo dal punto più basso. Evitare di interrompere l'estrusione per più di 5 secondi al fine di scongiurare il repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso. Fare inoltre attenzione a non immergere il beccuccio nel prodotto estruso;
4. attendere l'espansione completa del prodotto contenuto della prima cartuccia;
5. completare il riempimento dell'apertura, se necessario, utilizzando altre cartucce con le stesse modalità.

## PASSERELLE PORTACAVI SU CONTROSOFFITTI IN FIBRA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di passerelle portacavi mediante tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in singolo strato sigillati con **AF SEAL W**.

Sistema indicato per sigillare l'attraversamento di passerelle portacavi su controsoffitti REI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione rispetto al solaio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO IN FIBRA

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore solaio	Distanza solaio/controsoffitto	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici + corrugati	≥ 200 mm	≥ 424 mm	<b>REI 120</b>	IG 330324/3762FR rif. "B"

Controsoffitto in Fibra

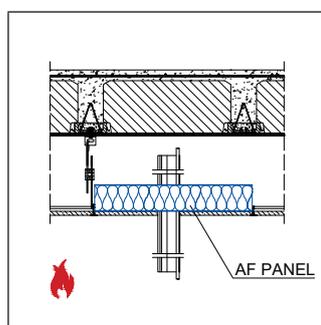

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilievo delle dimensioni della passerella portacavi (larghezza) e conseguente dimensionamento delle sezioni di **AF PANEL** da assemblare;
2. assemblaggio delle varie sezioni di **AF PANEL** all'interno e attorno alla passerella;
3. sigillare tutte le giunzioni e lo spazio tra pannello e cavi con sigillante **AF SEAL W**.

## PASSERELLE PORTACAVI SU CONTROSOFFITTI A MEMBRANA NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di passerelle portacavi mediante tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

Sistema indicato per sigillare l'attraversamento di passerelle portacavi su controsoffitti a membrana EI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione dello stesso.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

Tipologia passerella	Tipologia cavi	Spessore controsoffitto	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Metallica	cavi elettrici + corrugati	doppia lastra Knauf Fireboard 25 mm	≤ 500x300 mm	<b>EI 120</b>	ETA 22/0853

Controsoffitto a Membrana



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cornice di inspessimento con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. rilievo delle dimensioni della passerella portacavi (larghezza) e conseguente dimensionamento delle sezioni di **AF PANEL** da assemblare;
3. assemblaggio delle varie sezioni di **AF PANEL** in doppio strato all'interno e attorno alla passerella;
4. sigillare tutte le giunzioni e lo spazio tra pannello e cavi con sigillante **AF SEAL W**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU CONTROSOFFITTI IN FIBRA A FILO FOROMETRIA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici a filo forometria con coppella **AF COVER STRING**.  
Sistema indicato per sigillare l'attraversamento di cavi elettrici inseriti in tubi combustibili su controsoffitti REI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione dello stesso.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO IN FIBRA

Diametro corrugato	Spessore solaio	Distanza solaio/controsoffitto	Numero protezioni	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 25 mm	≥ 200 mm	≥ 424 mm	1 coppella	<b>REI 120</b>	IG 330324/3762FR rif. "L"

Controsoffitto in Fibra



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Posizionamento della coppella **AF COVER STRING** attorno all'attraversamento;
2. riempimento dello spazio interno con sigillante **AF SEAL W**.

## CAVI ELETTRICI IN TUBI COMBUSTIBILI SU CONTROSOFFITTI A MEMBRANA A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici a filo forometria con guaina antifuoco **AF SLEEVE B3**. Sistema indicato per sigillare l'attraversamento di cavi elettrici inseriti in tubi combustibili su controsoffitti a membrana EI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione dello stesso.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

Diametro corrugato	Spessore controsoffitto	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 21 mm	doppia lastra Knauf Fireboard 25 mm	<b>EI 120</b>	IG 369498/4021FR rif. "S"

Controsoffitto a Membrana



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Posizionamento di **AF SLEEVE B3** attorno al tubo combustibile passante nel foro in modo che la guaina sia a filo della lastra inferiore;
2. sigillatura perimetrale lato freddo con sigillante **AF SEAL W**.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU CONTROSOFFITTI IN FIBRA A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su controsoffitti di riqualificazione solai.

Sistema indicato per sigillare semplicemente e velocemente l'attraversamento di tubazioni combustibili su controsoffitti REI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione rispetto al solaio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO IN FIBRA

Diametro tubazione	Spessore solaio	Distanza solaio/ controsoffitto	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 160 mm	≥ 200 mm	≥ 424 mm	<b>REI 120</b>	IG 330324/3762FR rif. "A"

Controsoffitto in Fibra



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Apertura del collare e applicazione dello stesso attorno alla tubazione al di sotto del controsoffitto;
2. chiusura collare con l'apposita linguetta metallica;
3. installazione di **AF COLLAR** in modo che risulti aderente al controsoffitto;
4. fissaggio del collare al controsoffitto mediante bulloni e dadi da 6 mm.

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU CONTROSOFFITTI A MEMBRANA A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su controsoffitto.

Sistema indicato per sigillare l'attraversamento di tubazioni combustibili su controsoffiti a membrana EI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione dello stesso.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

Diametro tubazione	Spessore controsoffitto	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 250 mm	doppia lastra Knauf Fireboard 25 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Controsoffitto a Membrana



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cornice di inspessimento con lastre tipo Knauf Fireboard 25 (doppia lastra per tubazioni fino a 110 mm, tripla lastra per tubazioni fino a 250 mm);
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione combustibile (2 avvolgimenti per tubazioni fino a 110 mm, 5 avvolgimenti per tubazioni fino a 250 mm);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con le lastre;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. per tubazioni maggiori di 110 mm ripetere i passaggi "2", "3" e "4" avendo cura di fissare le flange del secondo collare alla lamina del primo già posizionato utilizzando le viti in dotazione;
6. fissaggio del collare così composto alla cornice mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI COMBUSTIBILI SU CONTROSOFFITTI A MEMBRANA NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni combustibili poste non a filo forometria attraversanti controsoffitti a membrana con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**.

Sistema indicato per sigillare l'attraversamento di tubazioni combustibili non a filo forometria su controsoffitti a membrana EI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione dello stesso.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

Diametro tubazione	Spessore controsoffitto	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 250 mm	doppia lastra Knauf Fireboard 25 mm	≤ 500x300 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Controsoffitto a Membrana



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cornice di inspessimento con lastre tipo Knauf Fireboard 25 (doppia lastra per tubazioni fino a 110 mm, tripla lastra per tubazioni fino a 250 mm);
2. tamponamento perimetrale della tubazione con applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**;
3. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione combustibile (2 avvolgimenti);
4. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con le lastre;
5. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
6. per tubazioni maggiori di 110 mm ripetere i passaggi "2", "3" e "4" avendo cura di fissare le flange del secondo collare alla lamina del primo già posizionato utilizzando le viti in dotazione;
7. fissaggio del collare così composto alla cornice mediante prolunghe realizzate con filo di ferro e viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI MULTISTRATO IN FASCI SU CONTROSOFFITTO A MEMBRANA A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni multistrato in fasci a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su controsoffitto.

Sistema indicato per sigillare l'attraversamento di tubazioni multistrato in fasci su controsoffitti a membrana EI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione dello stesso.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

Dimensione fascio	Spessore controsoffitto	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 110 mm	doppia lastra Knauf Fireboard 25 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Controsoffitto a Membrana



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cornice di inspessimento con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno al fascio (2 avvolgimenti);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con le lastre;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla cornice mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI IN ACCIAIO NON COIBENTATE SU CONTROSOFFITTI A MEMBRANA A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Protezione di tubazioni in acciaio non coibentate a filo forometria con materassino antifluoco **AF PIPEGUARD** applicato lato freddo a filo forometria di attraversamento controsoffitti.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di tubazioni metalliche nude su controsoffitti a membrana EI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione dello stesso.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

Diametro tubazione	Spessore controsoffitto	Avvolgimenti AF Pipeguard	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	doppia lastra Knauf Fireboard 25 mm	1 avvolgimento x 240 mm	<b>EI 120</b>	IG 369498/4021FR rif. "Q"

Controsoffitto a Membrana



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cornice di inspessimento con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. installazione di **AF PIPEGUARD** attorno al tubo metallico, in aderenza alla "lastra superiore";
3. fissaggio della guaina con due legacci in filo di ferro spessore 1 mm.

## TUBAZIONI IN RAME COIBENTATE SU CONTROSOFFITTI IN FIBRA

### SISTEMA DI SIGILLATURA



Sigillatura di tubazioni in rame coibentate a filo forometria con collari antifluoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su controsoffitti di riqualificazione solai.

Sistema indicato per sigillare semplicemente e velocemente l'attraversamento di tubazioni metalliche coibentate su controsoffitti REI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione rispetto al solaio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO IN FIBRA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore solaio	Distanza solaio/ controsoffitto	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 30 mm	≤ 10 mm	≥ 200 mm	≥ 424 mm	<b>REI 120</b>	IG 330324/3762FR rif. "N"

Controsoffitto in Fibra



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Apertura del collare e applicazione dello stesso attorno alla tubazione al di sotto del controsoffitto;
2. chiusura collare con l'apposita linguetta metallica;
3. installazione di **AF COLLAR** in modo che risulti aderente al controsoffitto;
4. fissaggio del collare al controsoffitto mediante bulloni e dadi da 6 mm.

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU CONTROSOFFITTI A MEMBRANA A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate a filo forometria con collari antifuoco **AF COLLAR / AF MULTICOLLAR** scelti/costruiti in base alle dimensioni delle tubazioni e applicati su controsoffitto.

Sistema indicato per sigillare l'attraversamento di tubazioni in acciaio coibentate su controsoffitti a membrana EI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione dello stesso.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore controsoffitto	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 108 mm	≤ 40 mm	doppia lastra Knauf Fireboard 25 mm	<b>EI 120</b>	ETA 16/0891 (AF Collar) ETA 16/0771 (AF Multicollar)

Controsoffitto a Membrana



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cornice di inspessimento con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. avvolgimento della guaina intumescente attorno alla tubazione (2 avvolgimenti);
3. fissaggio della guaina con nastro adesivo e posizionamento della stessa sino a contatto con le lastre;
4. avvolgimento della lamina metallica sulla guaina con sovrapposizione dei margini e fissaggio degli stessi con le viti in dotazione;
5. fissaggio del collare così composto alla cornice mediante viti autofilettanti (non in dotazione).

## TUBAZIONI IN ACCIAIO COIBENTATE SU CONTROSOFFITTI A MEMBRANA NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di tubazioni in acciaio coibentate poste non a filo forometria attraversanti controsoffitti a membrana con guaina antifluoco **AF SLEEVE** e tamponamento perimetrale eseguito con pannelli **AF PANEL** in doppio strato sigillati con **AF SEAL W**. Sistema indicato per sigillare l'attraversamento di tubazioni in acciaio coibentate non a filo forometria su controsoffitti a membrana EI 120 mantenendo inalterate le caratteristiche di protezione dello stesso.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

Diametro tubazione	Spessore coibentazione	Spessore controsoffitto	Dimensioni asola (b x h)	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 50 mm	≤ 20 mm	doppia lastra Knauf Fireboard 25 mm	≤ 500x300 mm	<b>EI 120</b>	IG 369498/4021FR rif. "M"

Controsoffitto a Membrana



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cornice di inspessimento con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
2. avvolgimento di **AF SLEEVE** attorno al tubo metallico coibentato (1 avvolgimento);
3. fissaggio di **AF SLEEVE** con nastro adesivo in corrispondenza dell'attraversamento;
4. sigillatura perimetrale della guaina **AF SLEEVE** utilizzando pannelli **AF PANEL** in doppio strato incollati e rasati con sigillante **AF SEAL W**, in modo che la guaina risulti completamente inserita nello spessore del pannello inferiore.

## CORPI ILLUMINANTI SU CONTROSOFFITTI IN FIBRA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione delle soluzioni di continuità presenti in caso di applicazione dei punti luce nei controsoffitti REI 120 con copertura **AF COVER LIGHT**.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO IN FIBRA

Dimensioni apertura	Spessore solaio	Distanza solaio/ controsoffitto	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 600x600 mm	≥ 200 mm	≥ 424 mm	<b>REI 120</b>	IG 330324/3762FR rif. "F"- "H"
1200x600 mm	≥ 240 mm	≥ 300 mm	<b>REI 120</b>	IG 264416/3160FR rif. "D"

Controsoffitto in Fibra



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Applicazione della protezione flessibile **AF COVER LIGHT** sopra la plafoniera (o faretto) in modo che il bordo inferiore aderisca all'estradosso del controsoffitto;
2. il cavo di alimentazione dell'elemento illuminante può essere inserito tra protezione e controsoffitto.

## CORPI ILLUMINANTI SU CONTROSOFFITTI A MEMBRANA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione delle soluzioni di continuità presenti in caso di applicazione dei punti luce nei controsoffitti a membrana EI 120 mediante copertura realizzata con pannelli **AF PANEL** sigillati con sigillante **AF SEAL W**.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

Dimensioni plafoniera	Dimensioni cavo elettrico	Spessore controsoffitto	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 600x600 mm	≤ 11 mm	doppia lastra Knauf Fireboard 25 mm	<b>EI 120</b>	ETA 22/0853

Controsoffitto a Membrana



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Creazione di cornice attorno al corpo illuminante con un doppio strato di pannelli **AF PANEL**, sigillati tra di loro con sigillante **AF SEAL W**;
2. tamponamento superiore con ulteriore doppio strato di pannelli **AF PANEL** per la completa copertura del corpo illuminante;
3. il cavo di alimentazione dell'elemento illuminante può essere inserito attraverso il tamponamento superiore e sigillato con sigillante **AF SEAL W**.

## PUNTI DI PRESA E IMMISSIONE D'ARIA SU CONTROSOFFITTI IN FIBRA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione delle soluzioni di continuità presenti in caso di installazione di anemostati/diffusori aria nei controsoffitti REI 120 con copertura **AF COVER AIR**.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO IN FIBRA

Dimensioni apertura	Diametro tubazione	Spessore solaio	Distanza solaio/controsoffitto	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 600x600 mm	da 160 mm a 315 mm	≥ 200 mm	≥ 424 mm	<b>REI 120</b>	IG 330324/3762FR rif. "G"

Controsoffitto in Fibra



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Posizionamento della copertura **AF COVER AIR** sopra il diffusore;
2. incisione a croce (mediante cutter) in corrispondenza della bocca superiore del diffusore;
3. inserimento del collo della bocca del diffusore attraverso il taglio praticato nella copertura;
4. taglio delle porzioni triangolari di copertura in eccedenza;
5. inserimento della condotta sul collo del diffusore;
6. installazione del collare **AF COLLAR** attorno alla condotta avendo cura di tenerlo al di sopra del bordo metallico del collo del diffusore con le apposite linguette rivolte verso il basso;
7. fissaggio del collare e della condotta con una fascetta stringitubo metallica.

## SPLIT PER CONDIZIONATORI D'ARIA SU CONTROSOFFITTI IN FIBRA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione di split in caso di installazione nei controsoffitti REI 120 con copertura **AF COVER SPLIT**.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO IN FIBRA

Dimensioni apertura	Spessore solaio	Distanza solaio/ controsoffitto	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 600x600 mm	≥ 200 mm	≥ 424 mm	<b>REI 120</b>	IG 330324/3762FR rif. "D"

Controsoffitto in Fibra



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Posizionamento della copertura **AF COVER SPLIT** sopra la macchina;
2. incisione a croce (mediante cutter) in corrispondenza delle tubazioni di mandata, ritorno, condensa e alimentazione;
3. inserimento tra lo split e l'**AF COVER SPLIT** della tavoletta in cartongesso in dotazione previa foratura in corrispondenza delle tubazioni;
4. applicazione dei collari sulle tubazioni da proteggere e fissaggio delle stesse con viti autofilettanti sulla tavoletta in cartongesso.

## ATTRAVERSAMENTI DI PICCOLE DIMENSIONI SU CONTROSOFFITTI IN FIBRA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione delle soluzioni di continuità presenti in caso di installazione di piccoli attraversamenti (catenelle, barre filettate, cavi elettrici, tubi corrugati) nei controsoffitti REI 120 con coppella **AF COVER STRING**.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO IN FIBRA

Dimensioni attraversamenti	Spessore solaio	Distanza solaio/controsoffitto	Numero protezioni	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 25 mm	≥ 200 mm	≥ 424 mm	1 coppella	<b>REI 120</b>	IG 330324/3762FR rif. "C"- "I"- "L"- "M"

Controsoffitto in Fibra



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Posizionamento della coppella **AF COVER STRING** attorno all'attraversamento al di sopra del controsoffitto;
2. riempimento dello spazio interno con sigillante **AF SEAL W**.

## ATTRAVERSAMENTI DI PICCOLE DIMENSIONI SU CONTROSOFFITTI A MEMBRANA



### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione delle soluzioni di continuità presenti in caso di installazione di piccoli attraversamenti (catenelle, barre filettate) nei controsoffitti EI 120 con coppella **AF COVER STRING**.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

Tipologia elemento	Dimensioni elemento	Spessore controsoffitto	Numero protezioni	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
catena	≤ 11 mm	doppia lastra Knauf Fireboard 25 mm	2 coppelle	<b>EI 120</b>	IG 369498/4021FR rif. "R1"
barra filettata	≤ 10 mm	doppia lastra Knauf Fireboard 25 mm	2 coppelle	<b>EI 120</b>	IG 369498/4021FR rif. "R2"

Controsoffitto a Membrana



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Posizionamento delle coppelle **AF COVER STRING** attorno all'attraversamento;
2. riempimento dello spazio interno con sigillante **AF SEAL W**.

## CONDOTTE DI ADDUZIONE ARIA RETTANGOLARI - PROTEZIONE FUOCO ESTERNO

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione antifluoco di condotte metalliche posizionate sia verticalmente che orizzontalmente mediante avvolgimento di materassino **AF FIREGUARD 3**.

Sistema indicato per proteggere le condotte di adduzione aria metalliche a sezione rettangolare mediante applicazione di materassini leggeri e flessibili.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONDOTTE DI ADDUZIONE ARIA ORIZZONTALI

Dimensioni condotta	Orientamento	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 1250x1000 mm	orizzontale	<b>EI 120</b>	ETA 17/0890

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONDOTTE DI ADDUZIONE ARIA VERTICALI

Dimensioni condotta	Orientamento	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 1250x1000 mm	verticale	<b>EI 120</b>	ETA 17/0890

Condotte di ventilazione



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilevare il perimetro della condotta e aumentare di 240 mm per compensare lo spessore del materassino + 200 mm per la sovrapposizione. (Tot.: perimetro condotta + 440 mm);
2. tagliare il materassino **AF FIREGUARD 3** alla lunghezza calcolata;
3. avvolgere lo spezzone tagliato attorno alla condotta da proteggere e sormontare la giuntura longitudinale di circa 200 mm;
4. fissare il materassino con filo d'acciaio da 1 mm ad intervalli di circa 300 mm (3 legature al metro);
5. ripetere le operazioni precedenti per applicare una seconda fascia a fianco della prima, avendo cura di accostarle accuratamente;
6. sollevare la rete metallica in corrispondenza della giuntura trasversale;
7. applicare sulla giuntura tra i due materassini accostati l'apposita banda autoadesiva **AF BAND 3**;
8. fissare ulteriormente **AF BAND 3** con un giro di filo d'acciaio da 1 mm;
9. richiudere la rete metallica.

TUTTE LE OPERAZIONI SONO DA RIPETERE SINO A COMPLETA COPERTURA DELLA CONDOTTA DA PROTEGGERE

## CONDOTTE DI ADDUZIONE ARIA CIRCOLARI - PROTEZIONE FUOCO ESTERNO

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione antifuoco di condotte metalliche posizionate sia verticalmente che orizzontalmente mediante avvolgimento di materassino **AF FIREGUARD 3**.

Sistema indicato per proteggere le condotte di adduzione aria metalliche a sezione circolare mediante applicazione di materassini leggeri e flessibili.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONDOTTE DI ADDUZIONE ARIA ORIZZONTALI

Diametro condotta	Orientamento	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 1000 mm	orizzontale	<b>EI 120</b>	ETA 17/0890

### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONDOTTE DI ADDUZIONE ARIA VERTICALI

Diametro condotta	Orientamento	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤1000 mm	verticale	<b>EI 180</b>	ETA 17/0890

Condotte di ventilazione

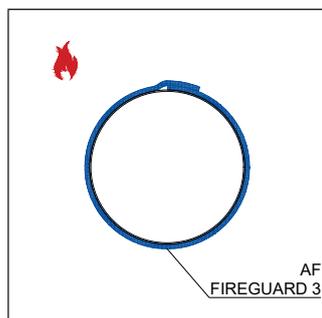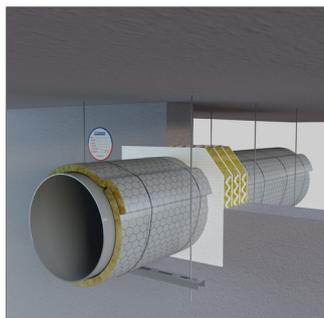

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Rilevare la circonferenza della condotta e aumentare di 190 mm per compensare lo spessore del materassino, + 200 mm di sovrapposizione (Tot.: circonferenza condotta + 390 mm);
2. tagliare il materassino **AF FIREGUARD 3** alla lunghezza calcolata;
3. avvolgere lo spezzone tagliato attorno alla condotta da proteggere e sormontare la giuntura longitudinale di circa 200 mm;
4. fissare il materassino con filo d'acciaio da 1 mm ad intervalli di circa 300 mm (3 legature al metro);
5. ripetere le operazioni precedenti per applicare una seconda fascia a fianco della prima, avendo cura di accostarle accuratamente;
6. sollevare la rete metallica in corrispondenza della giuntura trasversale;
7. applicare sulla giuntura tra i due materassini accostati l'apposita banda autoadesiva **AF BAND 3**;
8. fissare ulteriormente **AF BAND 3** con un giro di filo d'acciaio da 1 mm;
9. richiudere la rete metallica.

TUTTE LE OPERAZIONI SONO DA RIPETERE SINO A COMPLETA COPERTURA DELLA CONDOTTA DA PROTEGGERE

## CONDOTTE D'ARIA RETTANGOLARI - PROTEZIONE FUOCO INTERNO/ESTERNO

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione antifluoco di condotte d'aria metalliche posizionate sia verticalmente che orizzontalmente mediante applicazione del sistema flessibile **AF SAFEGUARD**.

Sistema indicato per proteggere le condotte d'aria metalliche a sezione rettangolare mediante applicazione di kit leggero e flessibile.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONDOTTE D' ARIA ORIZZONTALI

Dimensioni condotta	Orientamento	Tipologia	Esposizione	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 1250x1000 mm	orizzontale	ventilazione	fuoco interno	<b>EI 120</b>	ETA 24/0173
			fuoco esterno	<b>EI 120</b>	ETA 24/0173
		estrazione fumi	fuoco interno	<b>EI 120</b>	0128\DC\RFM\24_2
			fuoco esterno	<b>EI 120</b>	0128\DC\RFM\24_2



### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONDOTTE D'ARIA VERTICALI

Dimensioni condotta	Orientamento	Tipologia	Esposizione	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 1250x1000 mm	verticale	ventilazione	fuoco interno	<b>EI 180</b>	ETA 24/0173
			fuoco esterno	<b>EI 120</b>	ETA 24/0173
		estrazione fumi	fuoco interno	<b>EI 120</b>	0128\DC\RFM\24_2
			fuoco esterno	<b>EI 120</b>	0128\DC\RFM\24_2

Condotte d'aria orizzontali



Condotte d'aria verticali

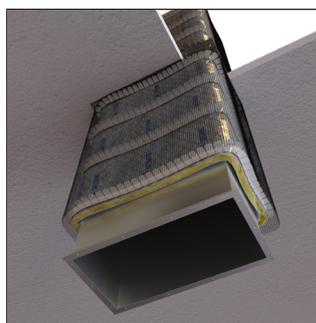

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissare alla condotta ed ad un lato del supporto, in corrispondenza dell'attraversamento, un profilo metallico a L da 120x50x2 mm mediante tasselli metallici (su supporto) e viti autoforanti (su condotta);
2. inserire lana di roccia sfusa dal lato libero dell'attraversamento in modo da riempire lo spazio tra condotta e supporto;
3. una volta riempita l'apertura, fissare il secondo profilo a L da 120x50x2 mm al supporto mediante tasselli metallici;
4. rilevare il perimetro della condotta e aumentare di 320 mm per compensare lo spessore del materassino + 150 mm per la sovrapposizione. (Tot.: perimetro condotta + 470 mm);
5. tagliare il materassino AF SAFEGUARD mat alla lunghezza calcolata e avvolgerlo attorno alla condotta in battuta al supporto, sormontare la giuntura longitudinale di 150 mm e annodare le reti metalliche mediante l'utilizzo di un uncino;
6. ripetere le operazioni precedenti per applicare una seconda fascia a fianco della prima, avendo cura di accostarle accuratamente;
7. applicare sulla giuntura trasversale tra i due materassini accostati l'apposito nastro d'alluminio adesivizzato (al di sotto della rete metallica);
8. posizionare in aderenza al supporto il primo distanziale a L avvolgendolo attorno al materassino con un sormonto di 50mm e fissarlo mediante utilizzo di viti autoforanti. Ripetere l'operazione mantendendo un interasse di 500 mm;
9. avvolgere a questo punto la rete metallica appoggiandola ai distanziali posizionati in precedenza e fissandola mediante filo di ferro.

Riferimento Normativo: EN 1366-1 / EN 1366-8

## CONDOTTE D'ARIA CIRCOLARI - PROTEZIONE FUOCO INTERNO/ESTERNO

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione antifluoco di condotte d'aria metalliche posizionate sia verticalmente che orizzontalmente mediante applicazione del sistema flessibile **AF SAFEGUARD**.

Sistema indicato per proteggere le condotte d'aria metalliche a sezione circolare mediante applicazione di kit leggero e flessibile.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONDOTTE D' ARIA ORIZZONTALI

Dimensioni condotta	Orientamento	Tipologia	Esposizione	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 1000 mm	orizzontale	ventilazione	fuoco interno	<b>EI 120</b>	ETA 24/0173
			fuoco esterno	<b>EI 120</b>	ETA 24/0173
		estrazione fumi	fuoco interno	<b>EI 120</b>	0026\DC\RFM\24_2
			fuoco esterno	<b>EI 120</b>	0026\DC\RFM\24_2



### CAMPO DI APPLICAZIONE - CONDOTTE D'ARIA VERTICALI

Dimensioni condotta	Orientamento	Tipologia	Esposizione	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 1000 mm	verticale	ventilazione	fuoco interno	<b>EI 180</b>	ETA 24/0173
			fuoco esterno	<b>EI 180</b>	ETA 24/0173
		estrazione fumi	fuoco interno	<b>EI 120</b>	0026\DC\RFM\24_2
			fuoco esterno	<b>EI 120</b>	0026\DC\RFM\24_2

Condotte d'aria orizzontali

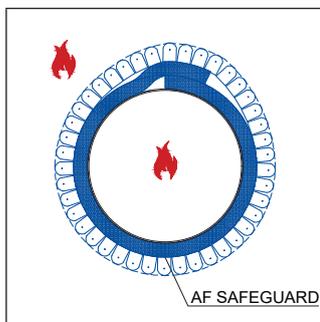

Condotte d'aria verticali

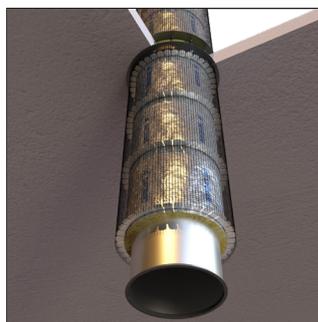

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Fissare alla condotta ed ad un lato del supporto, in corrispondenza dell'attraversamento, un profilo metallico a L da 120x50x2 mm mediante tasselli metallici (su supporto) e viti autoforanti (su condotta);
2. inserire lana di roccia sfusa dal lato libero dell'attraversamento in modo da riempire lo spazio tra condotta e supporto
3. una volta riempita l'apertura, fissare il secondo profilo a L da 120x50x2 mm al supporto mediante tasselli metallici;
4. rilevare la circonferenza della condotta e aumentare di 250 mm per compensare lo spessore del materassino, + 150 mm di sovrapposizione (Tot.: circonferenza condotta + 400 mm)
5. tagliare il materassino AF SAFEGUARD mat alla lunghezza calcolata e avvolgerlo attorno alla condotta in battuta al supporto, sormontare la giuntura longitudinale di 150 mm e annodare le reti metalliche mediante l'utilizzo di un uncino;
6. ripetere le operazioni precedenti per applicare una seconda fascia a fianco della prima, avendo cura di accostarle accuratamente;
7. applicare sulla giuntura trasversale tra i due materassini accostati l'apposito nastro d'alluminio adesivizzato (al di sotto della rete metallica);
8. posizionare in aderenza al supporto il primo distanziale a L avvolgendolo attorno al materassino con un sormonto di 50mm e fissarlo mediante utilizzo di viti autoforanti. Ripetere l'operazione mantendendo un interasse di 500 mm;
9. avvolgere a questo punto la rete metallica appoggiandola ai distanziali posizionati in precedenza e fissandola mediante filo di ferro.

## VARCHI DI VENTILAZIONE IN PARETI

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione antifuoco di aperture atte alla ventilazione mediante applicazione di griglie **AF FIREGRILLE**.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensioni griglia	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 300x300x100 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 318249/3678FR rif. "G"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensioni griglia	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 300x300x100 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 318249/3678FR rif. "G"

Parete Flessibile

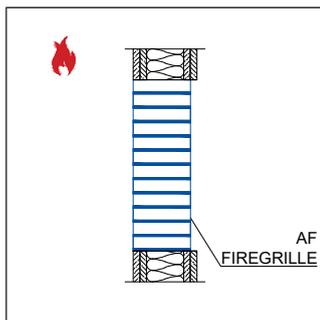

Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Realizzazione dell'asola a parete della dimensione richiesta;
2. inserimento del modulo metallico **AF FIREGRILLE** all'interno del varco nella parete;
3. sigillatura delle eventuali fessure perimetrali con sigillante **AF SEAL W**.

## TIRANTI IN ACCIAIO PER COPERTURE A VOLTA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Protezione antifuoco di tiranti in acciaio mediante applicazione di coppelle in lana minerale **AF PSR 120**.  
Progettate per la protezione antifuoco dei tiranti mediante semplice copertura.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - TIRANTI IN ACCIAIO

Diametro interno coppella	Spessore totale isolamento	Diametro esterno sistema	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
35 mm	60 mm	162 mm	<b>R 120</b>	IG 315893

Tiranti R 120



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Allargamento della coppella interna in corrispondenza del taglio longitudinale;
2. inserimento della coppella sul tirante;
3. ripetizione dell'operazione con la coppella esterna avendo cura di sfalsare le giunzioni trasversali;
4. fissaggio con filo di ferro o in alternativa applicazione di coppella supplementare in acciaio con spessore 4/10 mm.

## SERRANDE TAGLIAFUOCO SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA\*

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura antifluoco di serrande tagliafuoco, mediante tamponamento perimetrale con pannelli **AF PANEL** in doppio strato, incollati e sigillati con sigillante **AF SEAL W**.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di serrande tagliafuoco passanti attraverso aperture a parete.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Forma Serranda	Dimensioni asola (b x h)	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Rettangolare	≤ 1750x1000 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "E"
Circolare	≤ 550x780 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "C"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Forma Serranda	Dimensioni asola (b x h)	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
Rettangolare	≤ 1750x1000 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 338324/3824FR rif. "E"
Circolare	≤ 550x780 mm	≥ 100 mm	<b>EI 120</b>	IG 395528/4241FR rif. "C"

Parete Flessibile



Parete Rigida

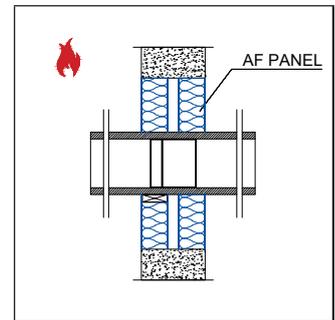

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dell'asola attorno alla serranda tagliafuoco mediante applicazione di doppio pannello **AF PANEL** incollato e rasato con **AF SEAL W**.

\* Applicazione testata in attraversamento di impianti misti

## SERRANDE TAGLIAFUOCO SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA\*

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura antifuoco di serrande tagliafuoco, mediante tamponamento perimetrale con mattoncini **AF BRICK**. Sistema indicato per proteggere attraversamenti di serrande tagliafuoco passanti attraverso aperture a parete.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensioni asola (b x h)	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 550x1050 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 361718/3981FR rif. "A"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensioni asola (b x h)	Spessore parete	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 550x1050 mm	≥ 120 mm	<b>EI 120</b>	IG 361718/3981FR rif. "A"

Parete Flessibile



Parete Rigida

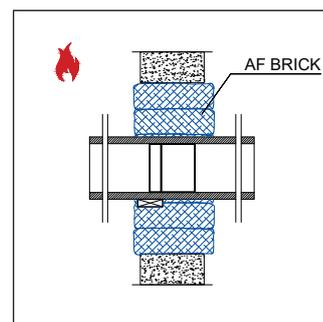

### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dell'asola attorno alla serranda tagliafuoco mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati.

\* Applicazione testata in attraversamento di impianti misti

## SERRANDE TAGLIAFUOCO SU SETTO / SANDWICH NON A FILO FOROMETRIA\*

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura antifuoco di serrande tagliafuoco, mediante tamponamento perimetrale con pannelli **AF PANEL** in doppio strato, incollati e sigillati con sigillante **AF SEAL W**.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di serrande tagliafuoco passanti attraverso aperture in supporti speciali.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - SETTO AUTOPORTANTE

Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 50 mm	≤ 550x1050 mm	2	<b>EI 120</b>	IG 360346/3978FR rif. "B"
≥ 30 mm	≤ 500x1060 mm	1	<b>EI 60</b>	IG 392880/4212FR rif. "D"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE SANDWICH

Spessore parete	Dimensioni asola (b x h)	N° AF Panel	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≥ 100 mm	≤ 600x1000 mm	2	<b>EI 120</b>	IG 360345/3977FR rif. "A"

Setto Autoportante



Parete Sandwich

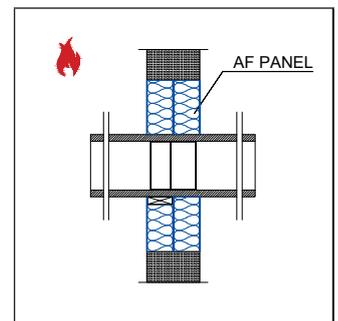

### MODO DI APPLICAZIONE

- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 120:** creazione di cornice realizzata con doppia lastra tipo Knauf Fireboard 25;
- SOLO PER APPLICAZIONE SU SETTO AUTOPORTANTE EI 60:** creazione di cornice realizzata con singola lastra in cartongesso tipo F spessore 15 mm;
- tamponamento dell'asola attorno alla serranda tagliafuoco mediante applicazione di doppio pannello **AF PANEL** incollato e rasato con **AF SEAL W**.

\* Applicazione testata in attraversamento di impianti misti

## SERRANDE TAGLIAFUOCO SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA\*

### SISTEMA DI SIGILLATURA


Sigillatura antifluoco di serrande tagliafuoco, mediante tamponamento perimetrale con pannelli **AF PANEL** in doppio strato, incollati e sigillati con sigillante **AF SEAL W**.

Sistema indicato per proteggere attraversamenti di serrande tagliafuoco passanti attraverso aperture a solaio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensioni asola (b x h)	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 2000x1000 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	IG 340264/3836FR rif. "L"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dell'asola attorno alla serranda tagliafuoco mediante applicazione di doppio pannello **AF PANEL** incollato e rasato con **AF SEAL W**.

\* Applicazione testata in attraversamento di impianti misti

## SERRANDE TAGLIAFUOCO SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA\*


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura antifluoco di serrande tagliafuoco, mediante tamponamento perimetrale con mattoncini **AF BRICK**. Sistema indicato per proteggere attraversamenti di serrande tagliafuoco passanti attraverso aperture a solaio.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensioni asola (b x h)	Spessore solaio	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 1000x600 mm	≥ 150 mm	<b>EI 180</b>	IG 365276/4000FR rif. "Q"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Tamponamento dell'asola attorno alla serranda tagliafuoco mediante applicazione di mattoncini **AF BRICK** opportunamente sagomati.

\* Applicazione testata in attraversamento di impianti misti

## SERRANDE TAGLIAFUOCO FUORI ASSE SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura serranda tagliafuoco montata in attraversamento di parete, con pala fuori dall'asse della parete, protetta con avvolgimento di materassino **AF FIREGUARD 3** in doppio strato, posto tra la parete e l'asse della pala e tamponamento perimetrale eseguito con pannello **AF PANEL** in doppio strato.



### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE

Dimensioni asola (b x h)	Spessore parete	Disassamento massimo	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 1750x1000 mm	≥ 120 mm	≤ 500 mm	<b>EI 120</b>	IG 346743/3881FR rif. "B"-I"


### CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA

Dimensioni asola (b x h)	Spessore parete	Disassamento massimo	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 1750x1000 mm	≥ 120 mm	≤ 500 mm	<b>EI 120</b>	IG 346743/3881FR rif. "B"-I"

Parete Flessibile



Parete Rigida



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Sigillatura spazio anulare tra condotta di adduzione aria e parete, mediante applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato incollati e rasati con sigillante **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino **AF FIREGUARD 3** in due strati, attorno alla sezione di condotta tra serranda e parete;
3. fissaggio del materassino con due legatura eseguite con filo di ferro ritorto spessore 1 mm.

## SERRANDE TAGLIAFUOCO FUORI ASSE SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA


### SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura serranda tagliafuoco montata in attraversamento di solaio, con pala fuori dall'asse del solaio, protetta con avvolgimento di materassino **AF FIREGUARD 3** in doppio strato, posto tra il solaio e l'asse della pala e tamponamento perimetrale eseguito con pannello **AF PANEL** in doppio strato.

### CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO

Dimensioni asola (b x h)	Spessore solaio	Disassamento massimo	Classe di Resistenza al Fuoco	Certificazione
≤ 2000x1000 mm	≥ 150 mm	≤ 500 mm	<b>EI 180</b>	IG 350627/3912FR rif. "B"- "C"

Solaio Rigido



### MODO DI APPLICAZIONE

1. Sigillatura spazio anulare tra condotta di adduzione aria e solaio, mediante applicazione di pannelli **AF PANEL** in doppio strato incollati e rasati con sigillante **AF SEAL W**;
2. avvolgimento del materassino **AF FIREGUARD 3** in due strati, attorno alla sezione di condotta tra serranda e solaio;
3. fissaggio del materassino con due legatura eseguite con filo di ferro ritorto spessore 1 mm.












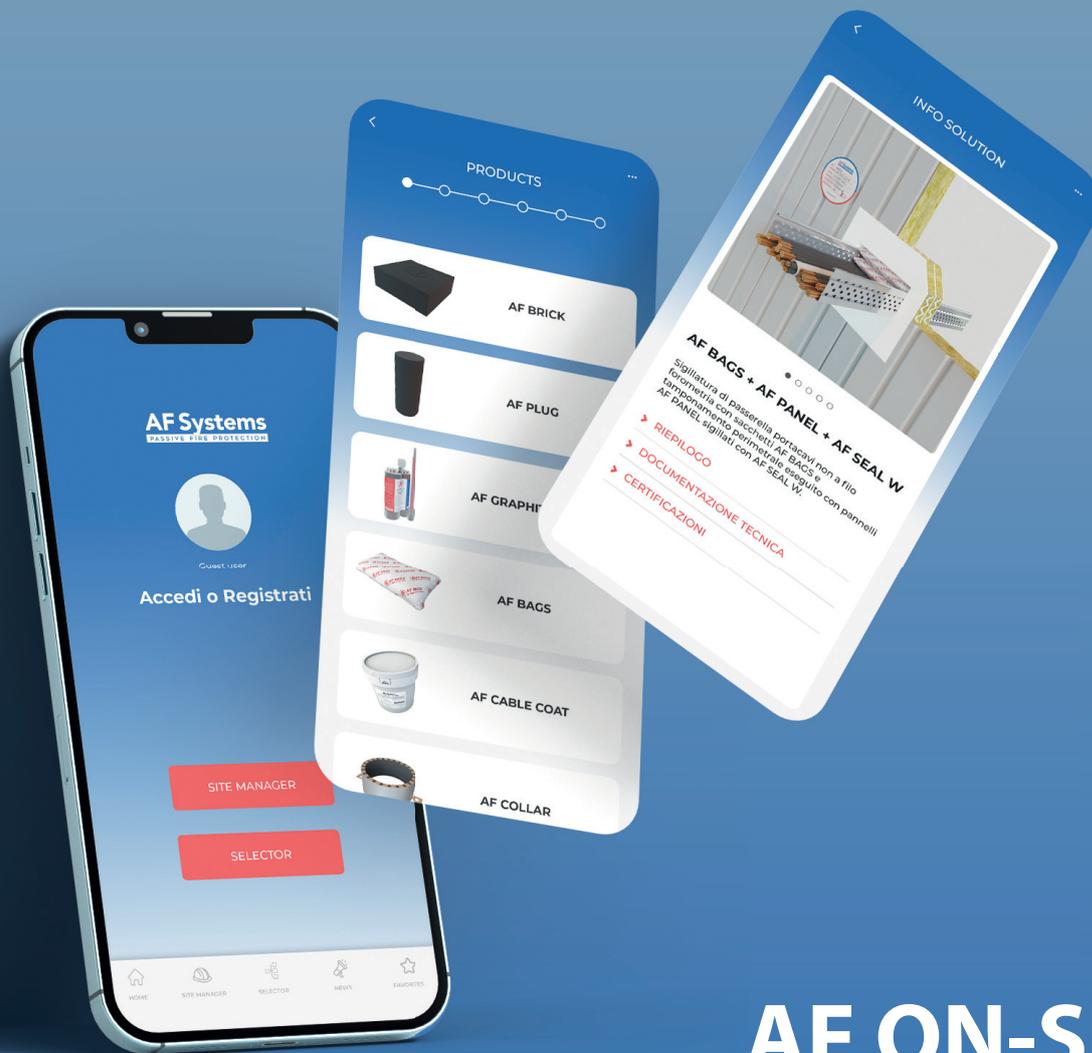

## AF ON-SITE

Scopri la **nuova app** che ti permette di avere tutte le soluzioni a portata di mano.

Risolvi le tue esigenze di cantiere e scarica tutta la documentazione con pochi semplici click.

## AF FIRESTOP BIM

il plugin integrabile con **Autodesk Revit®** che ti permette di gestire gli **attraversamenti di impianti** che prevedono interventi di sigillatura al fuoco.

Visita il sito: [www.firestop-bim.com](http://www.firestop-bim.com)



*Entra a far parte della rivoluzione AF Systems,  
il Tuo Partner nella Protezione Passiva dal Fuoco*

## **AF Systems S.p.A.**

Via Jenner, 41/43 - 26837 - Mulazzano (LO)

Telefono: +39 02 98879353  
E-mail: [info@af-systems.com](mailto:info@af-systems.com)  
Sito web: [www.af-systems.com](http://www.af-systems.com)

Versione.0125

